



コイルスプリング式防振

標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式	
機器	



機器質量	

現場名	


系統名	
架台質量	25 kg
防振材 ⚠ NS250-45	⚠ 5 個

上ベース □60x30xt2.3	
下ベース □60x30xt2.3	
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	2.0G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×70L（平W,角W,NT×2付） 4セット


<備考>	

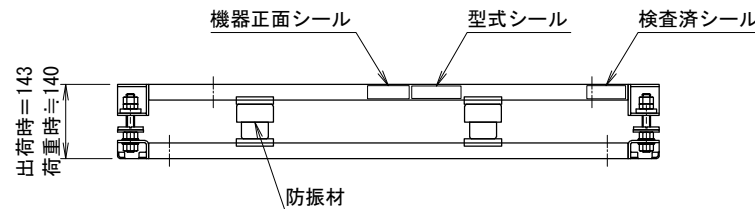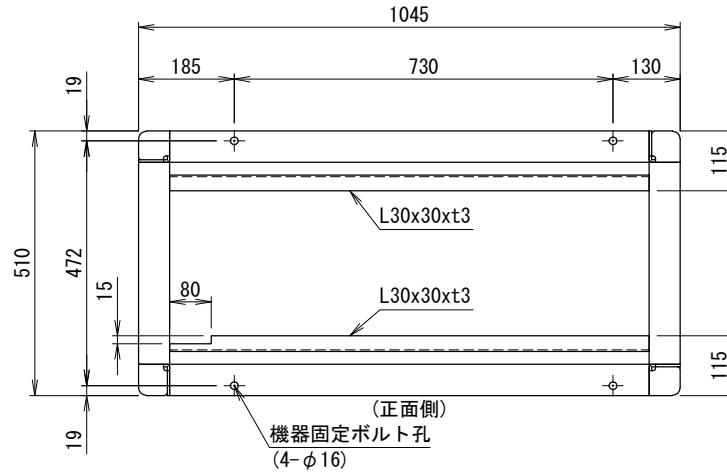


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

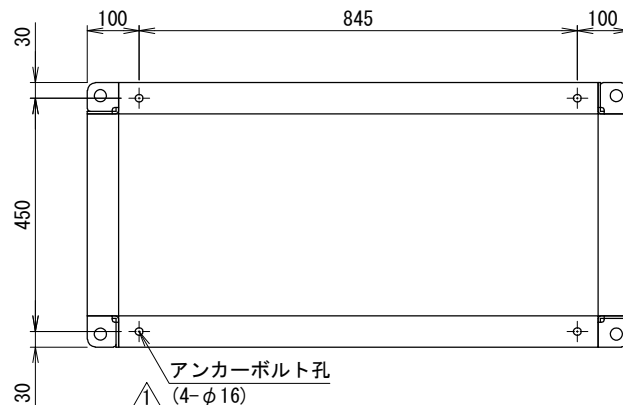

<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上

<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。