②コイルスプリング式防振

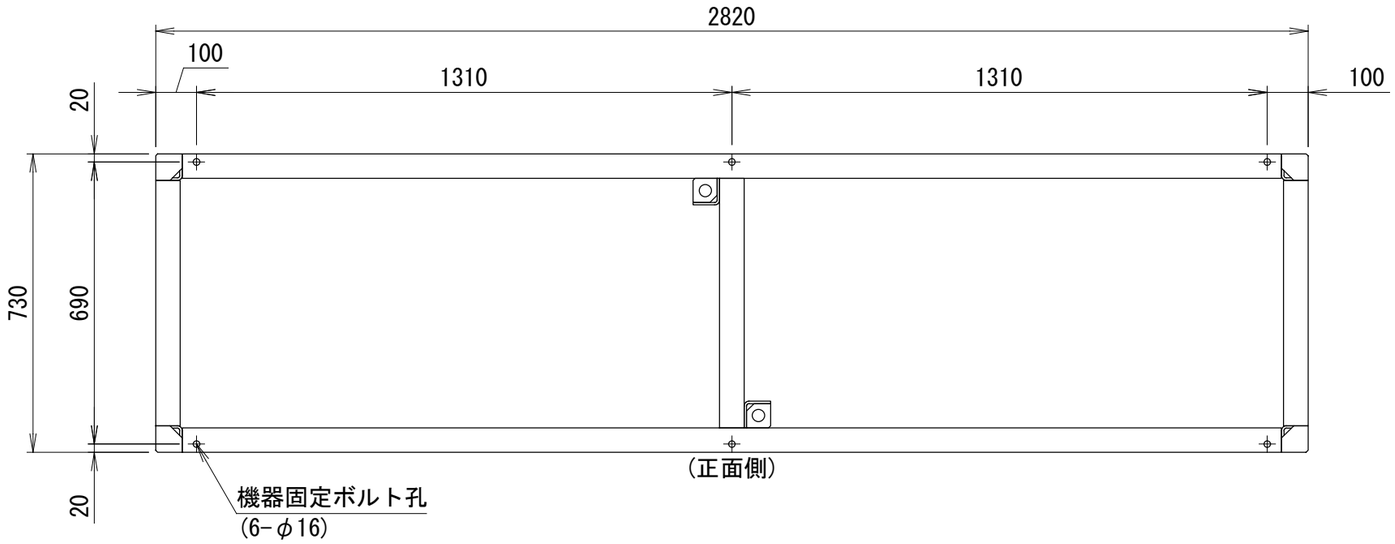

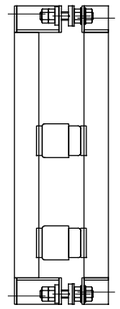

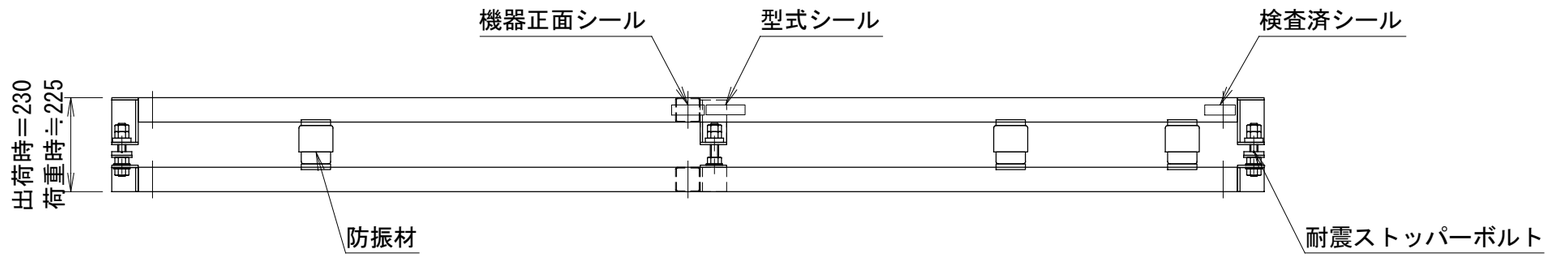

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

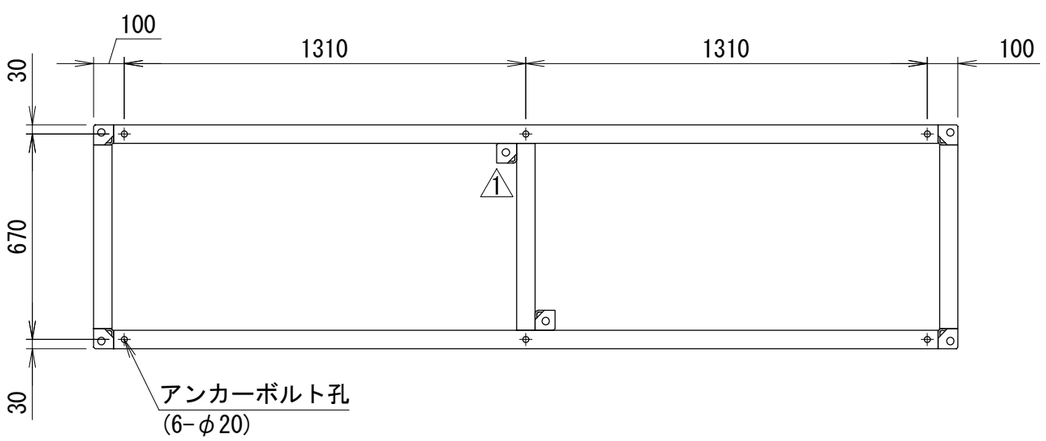

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：110㎜以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
   据付面の水平を確保願います。
   不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2㎜程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	99 kg
防振材 NS259-180	10 個
上ベース □60x60xt3.2	45.6 kg
下ベース □60x60xt3.2	42.8 kg
耐震ストッパーボルト M20	6 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
適用地域	重塩害地域

＜付属品＞

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M12x100L （平W,角W,NTx2付）	6 組

＜備考＞

番号	日付	改訂記事
①	'18.05.16	誤記訂正
②	'20.06.15	注記追加

発行日	承認	設計	作図
'18.04.12	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	１－ＭＤＬ３３１＃Ｅ２

A3 SCALE= 1:15