



コイルスプリング式防振

耐重塩仕様

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 39 kg

防振材 NS250-45 5 個
NS250-65 1 個

上ベース □60x30xt3.2

下ベース □60x30xt3.2

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット

その他




番号 日付 改訂記事

⚠ '20.06.15 注記追加


承認日 承認 設計 作図
'16.05.26 加納 内野 内野

ネミー株式会社

図番 1-MDL332#E2

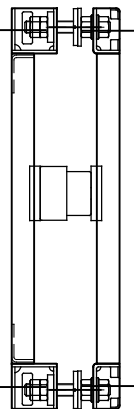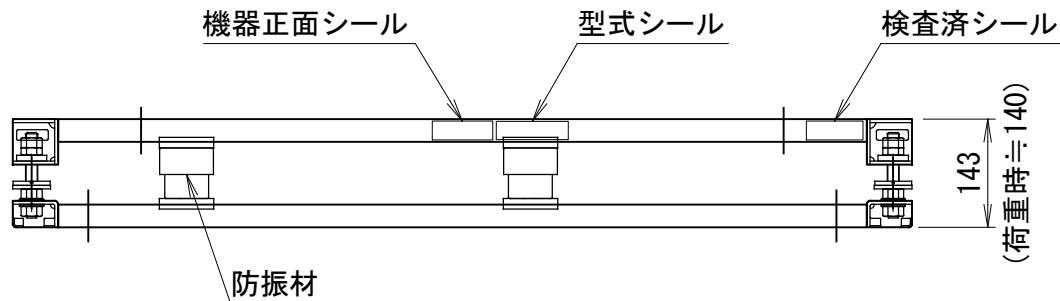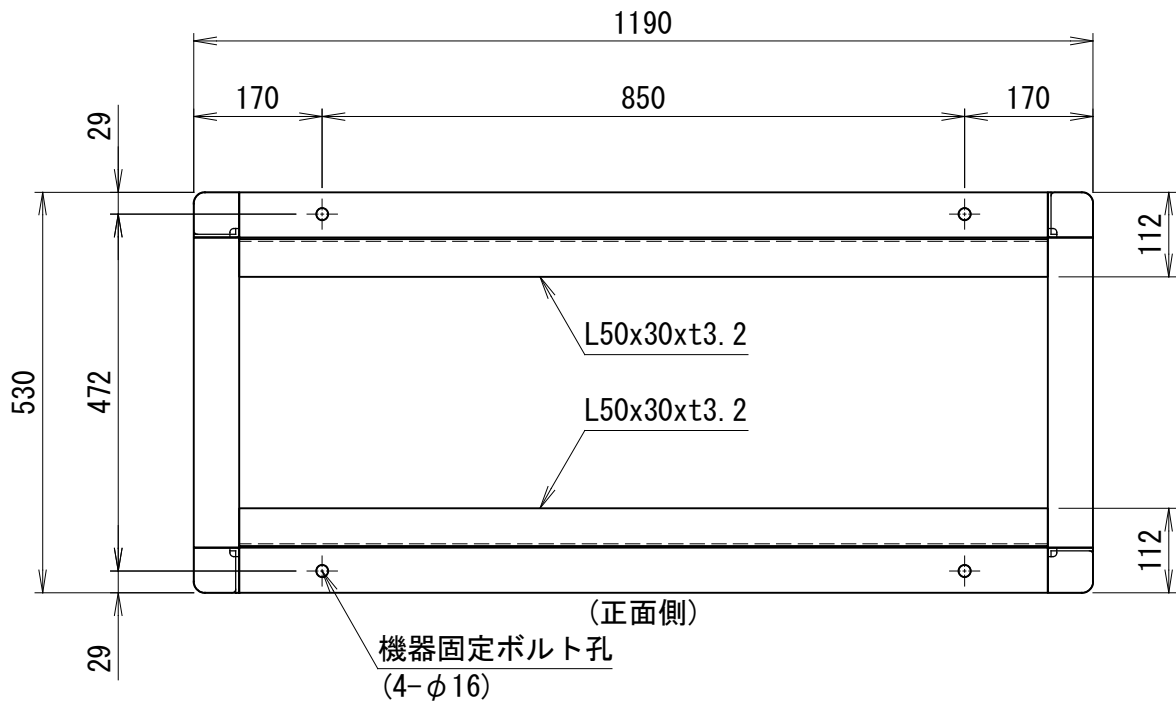


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

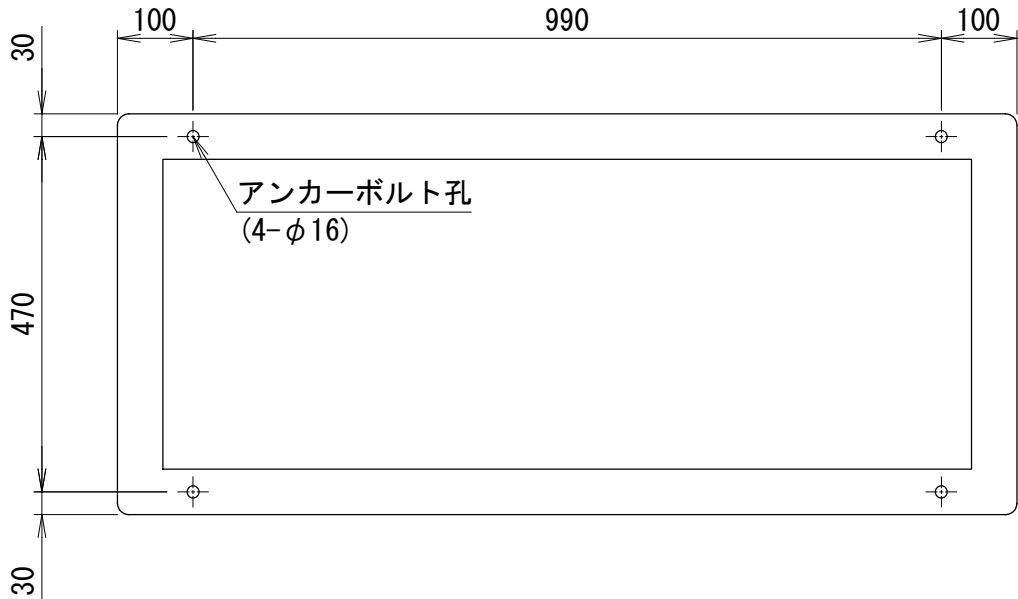

〈注記〉

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込 : 90mm以上



〈ストッパー〉

