



コイルスプリング式防振

標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			




系統名			

仕様			
架台質量		75 kg	
防振材		NS250-100	10 個


上ベース		□60x30xt2.3	
下ベース		□60x30xt2.3	
耐震ストッパーボルト		M16	8 本
耐震基準		2.0G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	

付属品			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12×70L（平W, 角W, NT×2付） 8セット	

その他			

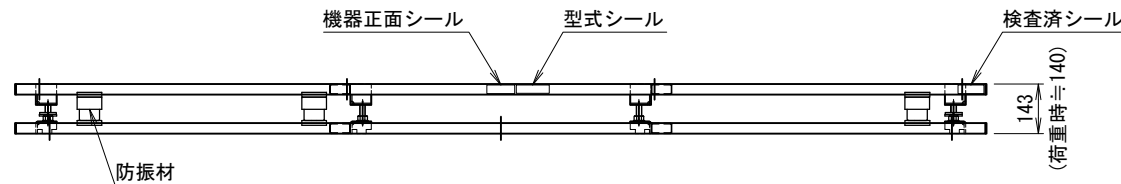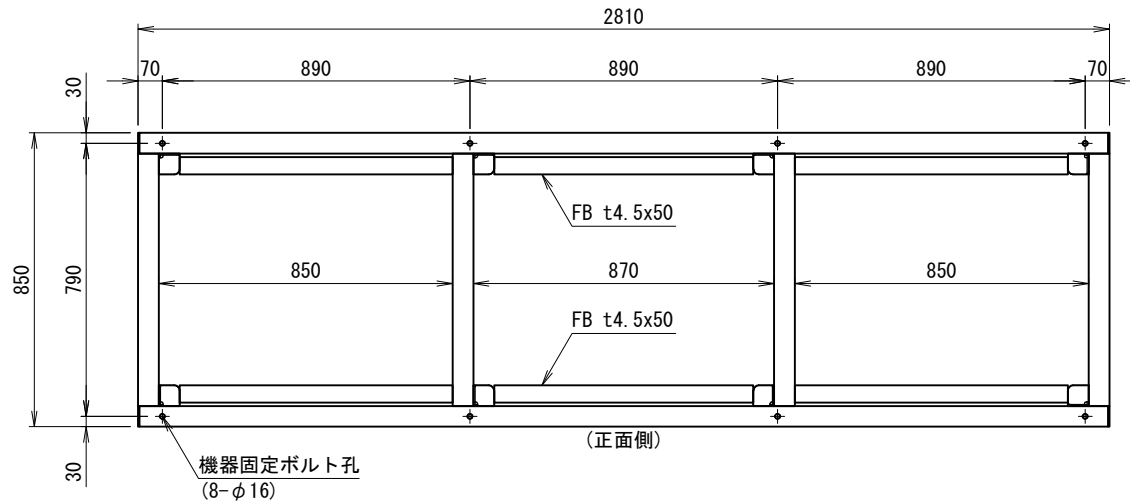

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

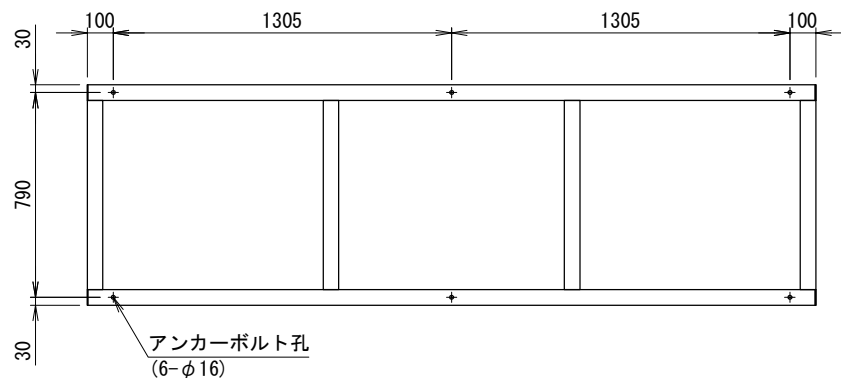


〈注記〉

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉(参考)

接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉

