

△ コイルスプリング式防振
標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量			26 kg
防振材	NS250-45		5 個
上ベース	□60x30xt2.3		12.6 kg
下ベース	□60x30xt2.3		9.4 kg
耐震ストッパーボルト	M16		4 本
耐震基準			2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		




<付属品>		
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき	
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組	

<備考>


番号	日付	改訂記事		
△	' 20. 06. 15	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 10. 10		加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 1-MDL338

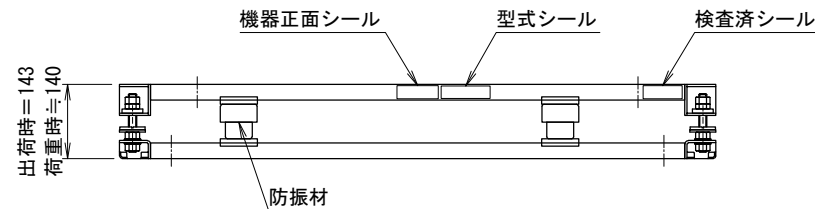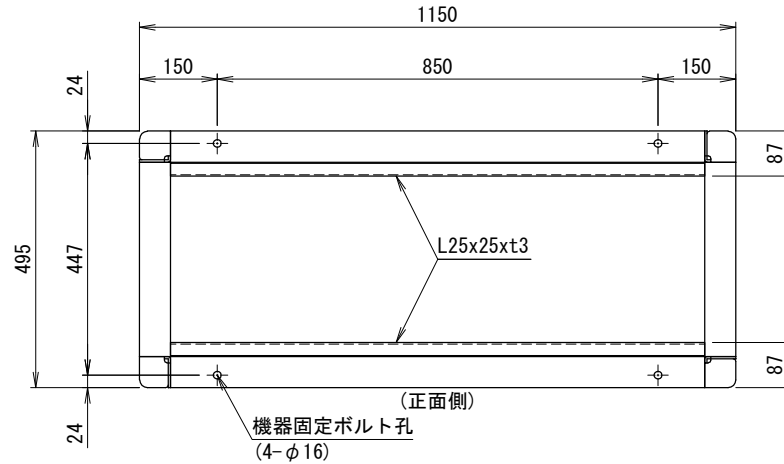


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

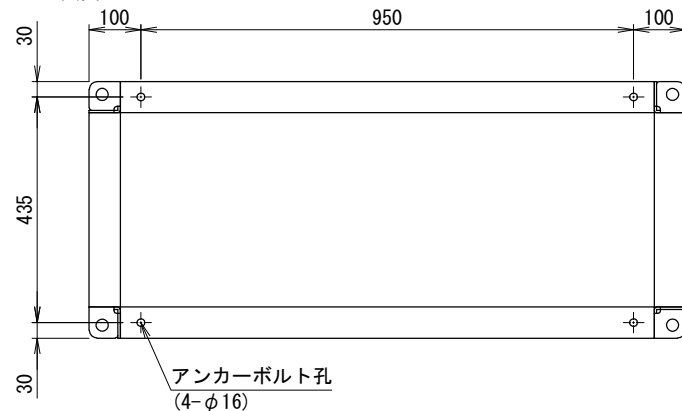

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。