

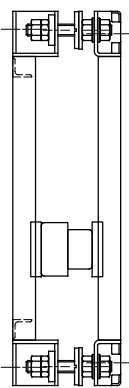
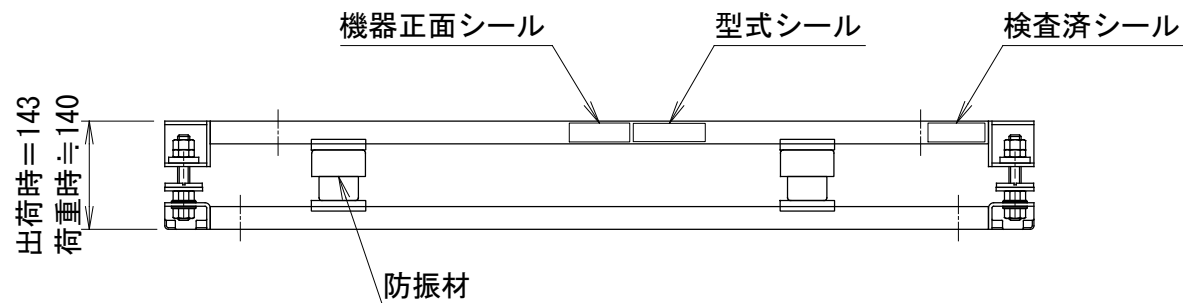


↑ コイルスプリング式防振 耐重塩仕様 	防振架台仕様書			
	型式			
	機器			
	機器質量			
	現場名			
	系統名			
	架台質量		32 kg	
	防振材	NS250-45	5 個	
	上ベース	□60x30xt3.2	15.4 kg	
	下ベース	□60x30xt3.2	12.3 kg	
耐震ストッパーボルト		M16	4 本	
耐震基準		2.0 G		
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
↑	' 20. 06. 15	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 10. 10		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-MDL338#E2			


の据え付け
面の水平を確保願います。
続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
してください。
カーボルトは含まれておりません。
にてご用意ください。
材の初期配置は理論上のものです。
に応じてレベル調整をお願い致します。
ル調整は防振材の移動で行います。
ッパーの調整
設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
を開けてください。
改善のため製品の仕様は予告無く変更する
があります。

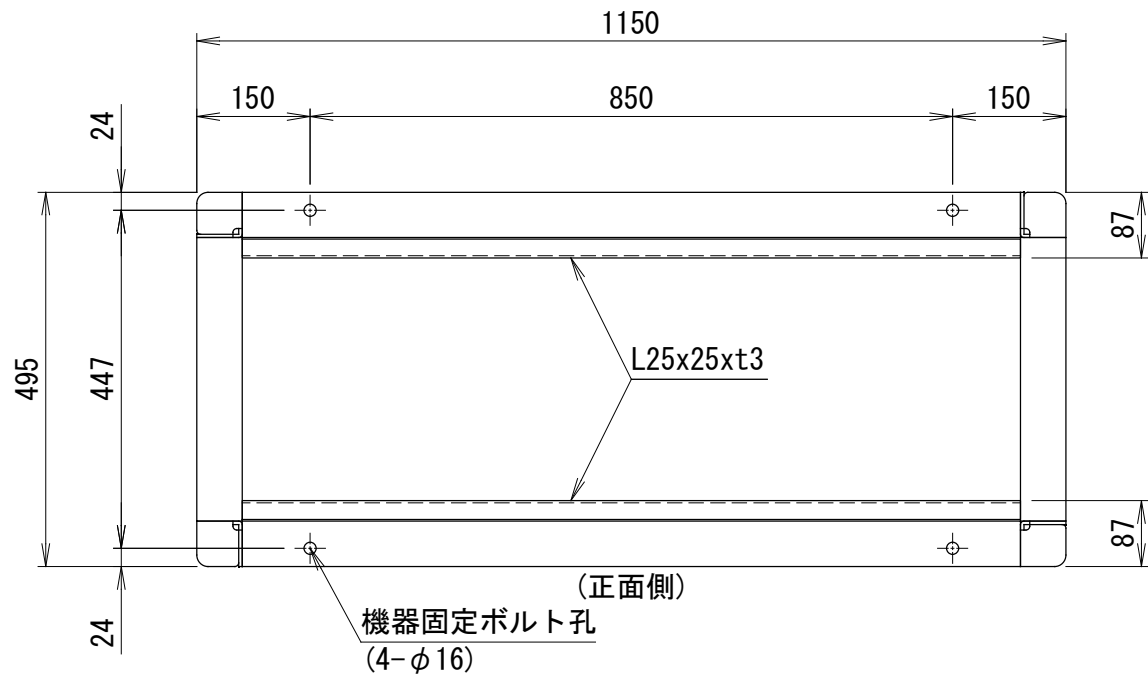


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

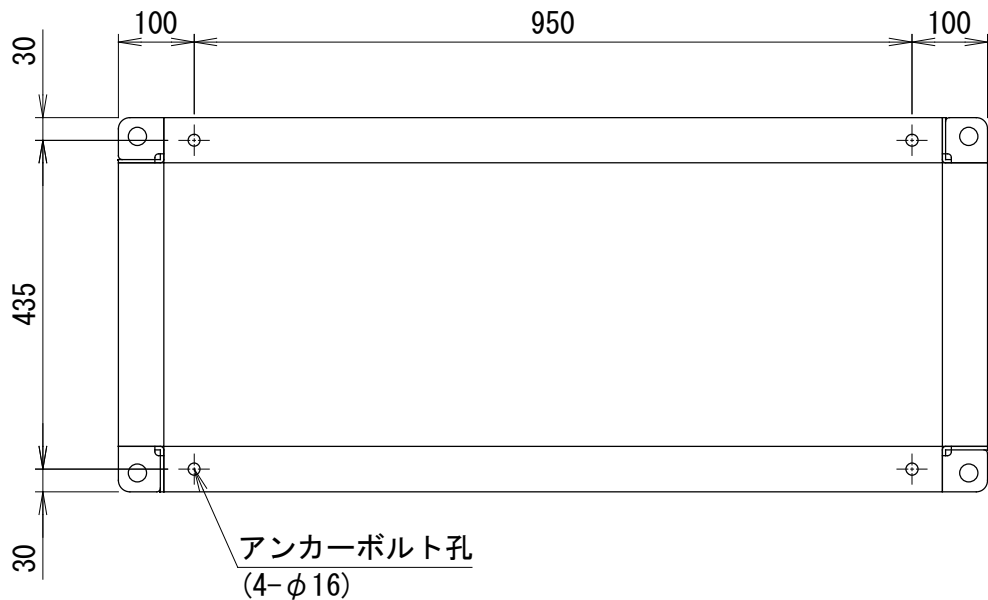

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。