

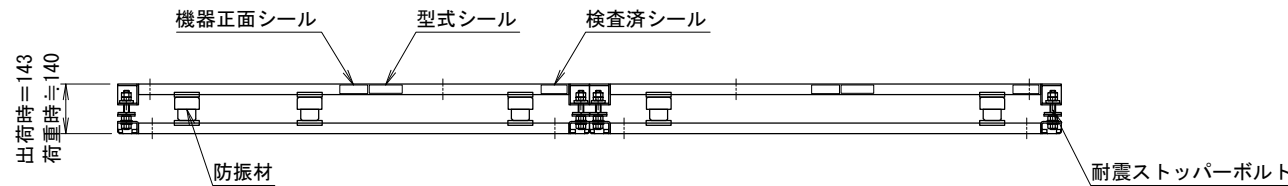



⚠ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

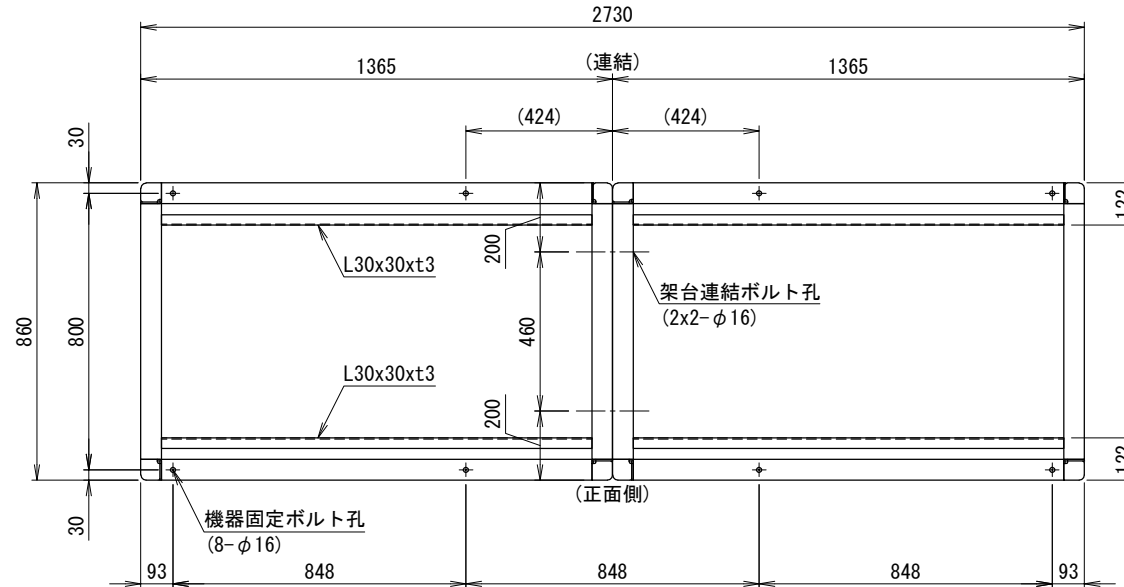


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:25

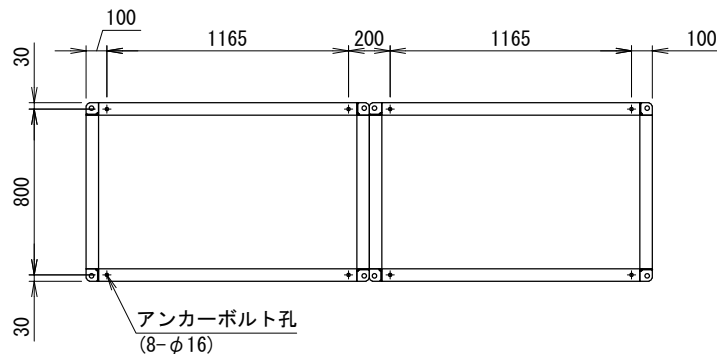

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

架台質量		68 kg		
防振材	NS250-80	5 個		
	NS250-100	7 個		
上ベース	□60x30xt2.3	34.2 kg		
下ベース	□60x30xt2.3	25.8 kg		

耐震ストッパーボルト		M16	8 本	
耐震基準		2.0 G		
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		

適用地域		標準・塩害地域		

<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)		8 組		
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12x150L (平Wx2, NTx2付)		2 組		

<備考>				

番号	日付	改訂記事		
▲	'20.06.15	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
'20.01.07		加納	内野	内野

ネミー株式会社				

図番	1-MDL347			