



コイルスプリング式防振

標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式

三菱電機
機器 CAH-P630D

機器質量 818 kg

現場名

系統名

架台質量 65 kg

防振材 NS250-100 10 個

上ベース □60x30xt2.3

下ベース □60x30xt2.3

耐震ストッパーボルト M16 8 本

耐震基準 2.0G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×60L (平W,角W,NT×2付) 8セット



<備考>

番号	日付	改訂記事
①	'07.12.06	配管側位置変更
②	'17.02.14	架台質量変更・下ベース仕様変更 アンカー孔径変更・機器固定ボルト径変更
③	'20.06.16	注記追加


発行日	承認	設計	作図
'07.12.05	小林	道舛	勝又

ネミー株式会社


図番 1-MDP143

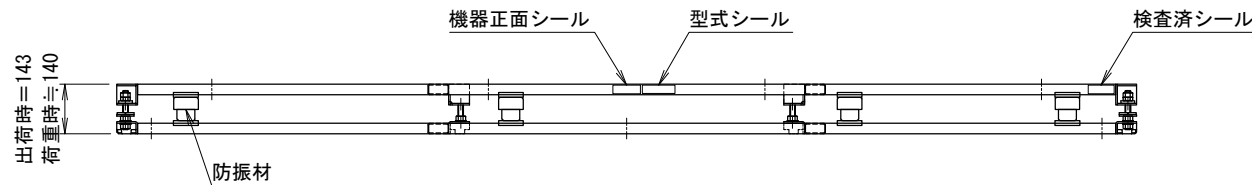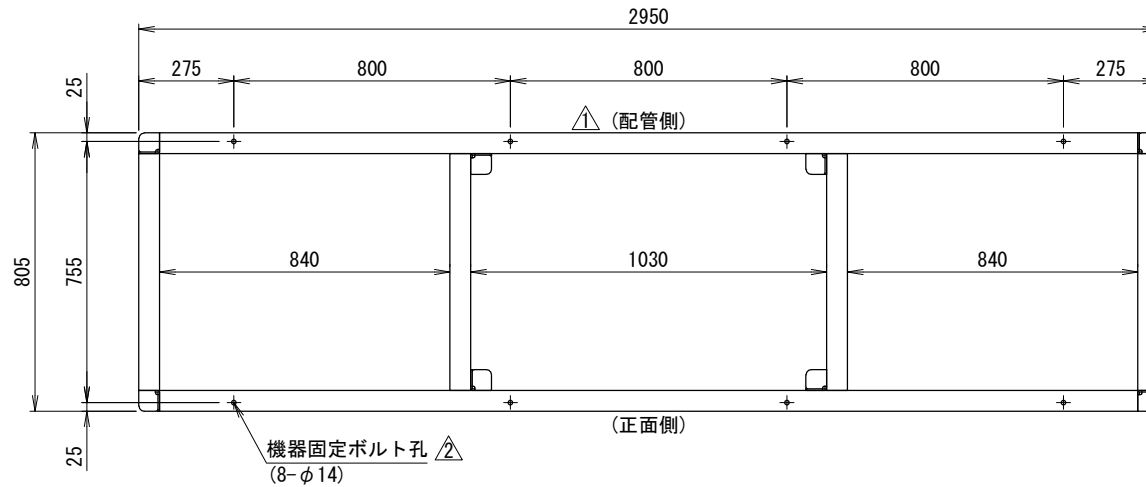


<アンカー寸法図> SCALE= 1:30

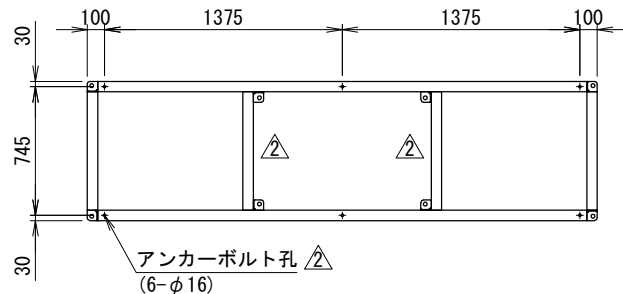

<アンカー>(参考)

接着系アンカー (M10/M12)
有効埋込: 80/90mm以上

<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。