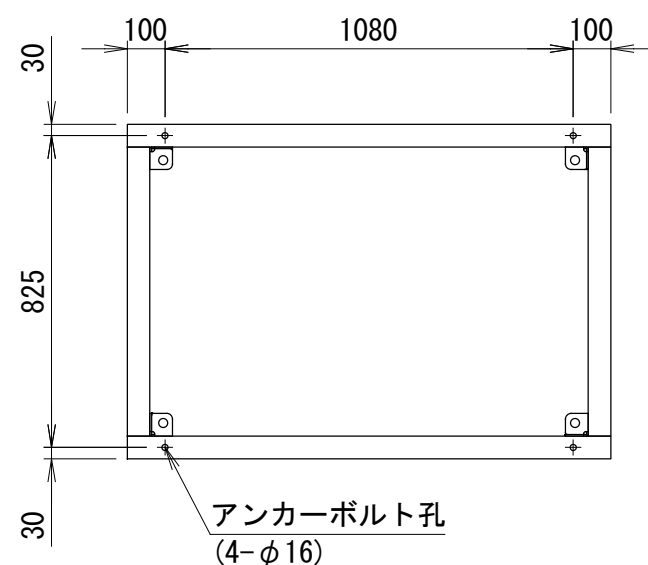

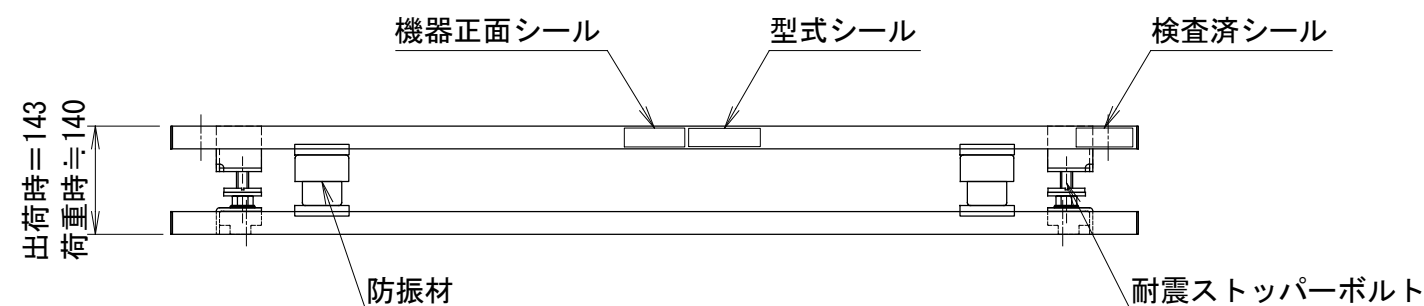
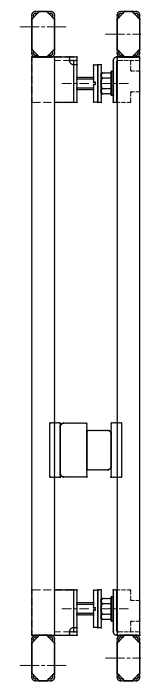
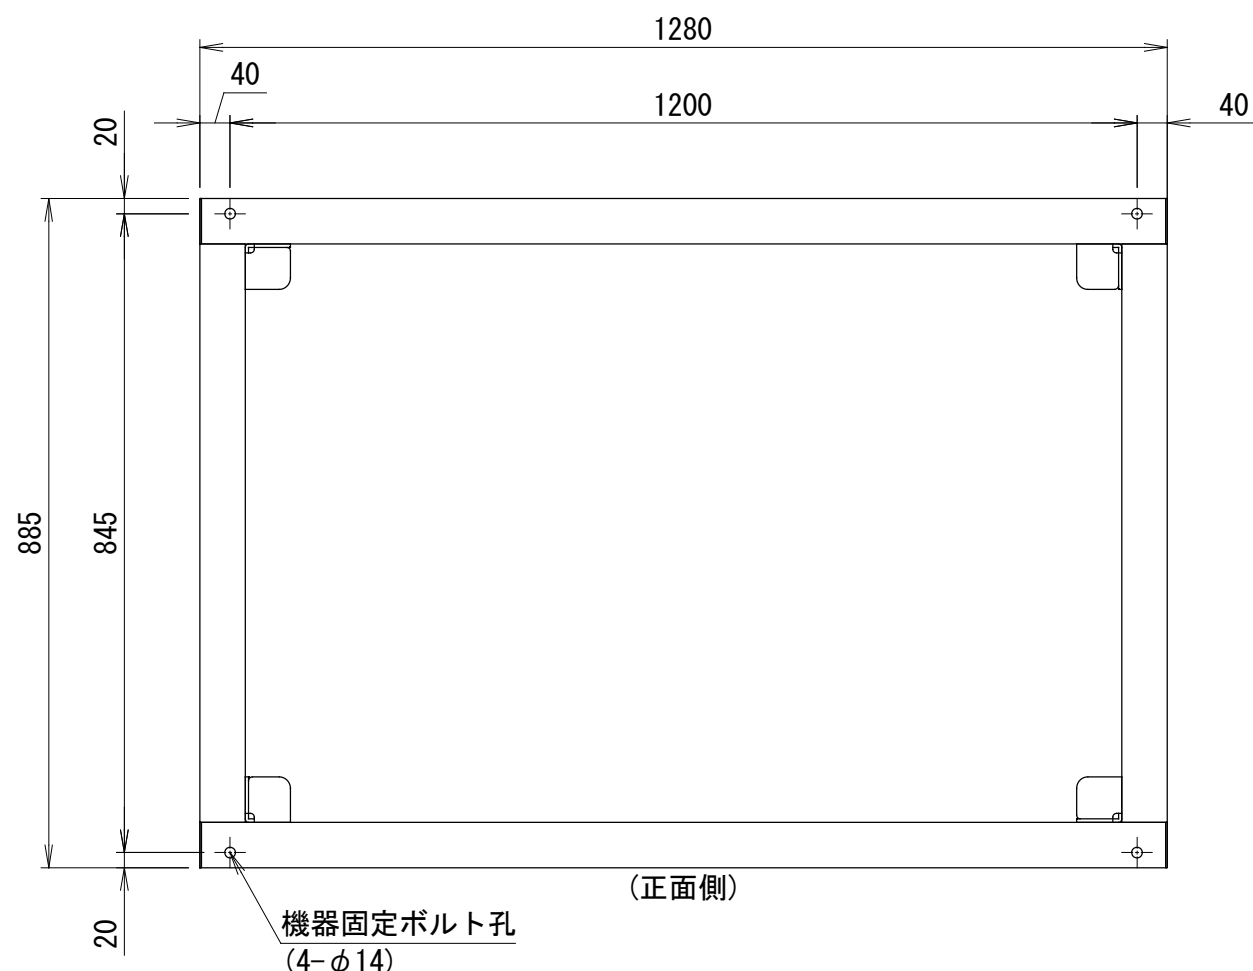


- 〈注記〉
1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
 2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
 5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

[illegible]