
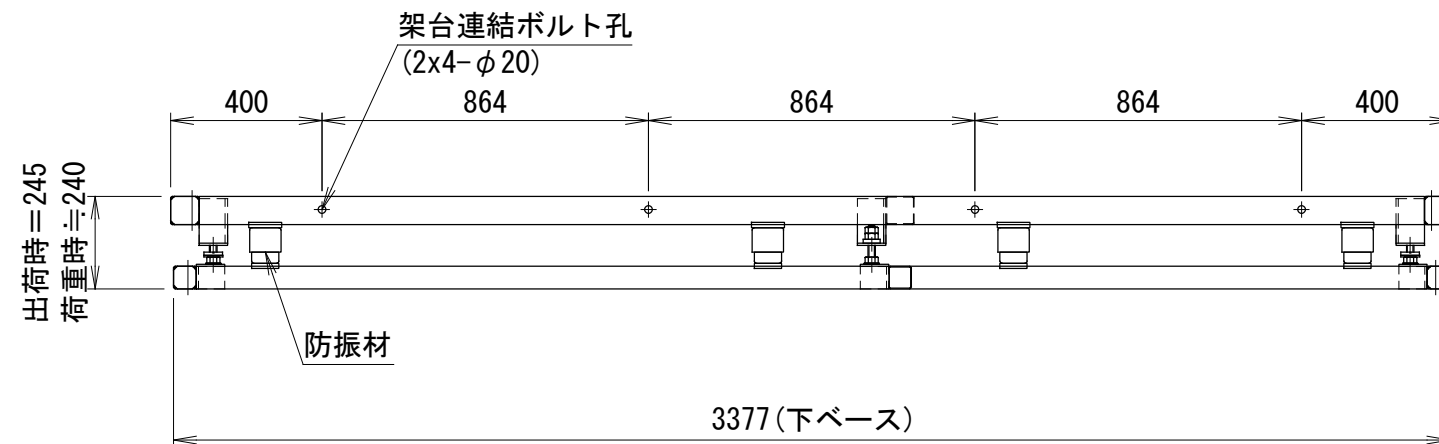
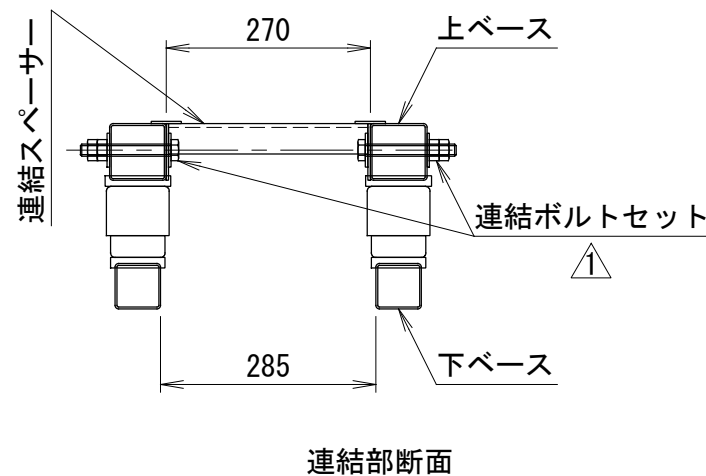


③ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	136 kg
防振材	NS259-180 12 個
上ベース	□75x75xt3.2 71.0 kg
下ベース	□60x60xt3.2 53.4 kg
耐震ストッパーボルト M20	6 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
適用地域	重塩害地域
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付) 4 組
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (角Wx2, NTx2付) 8 組
連結スペーサー	溶融亜鉛めっき 4 個


番号	日付	改訂記事		
①	' 17. 11. 15	連結バルトセット変更		
②	' 20. 03. 10	図枠更新		
③	' 20. 06. 22	注記追加		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 08. 23		加納	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番	1-MDP322#E2			

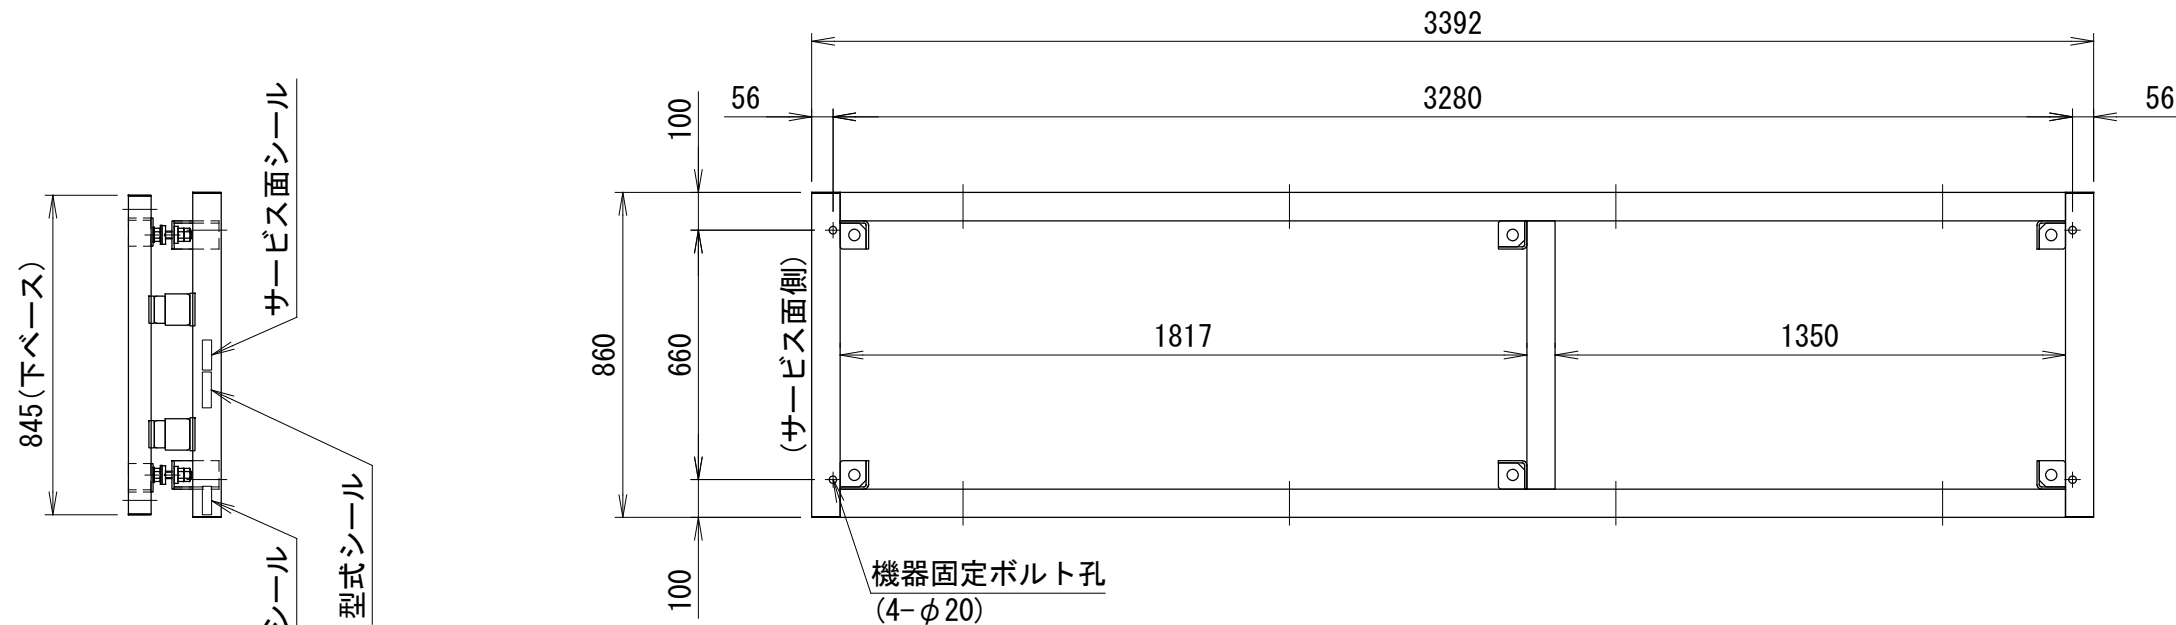


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:30

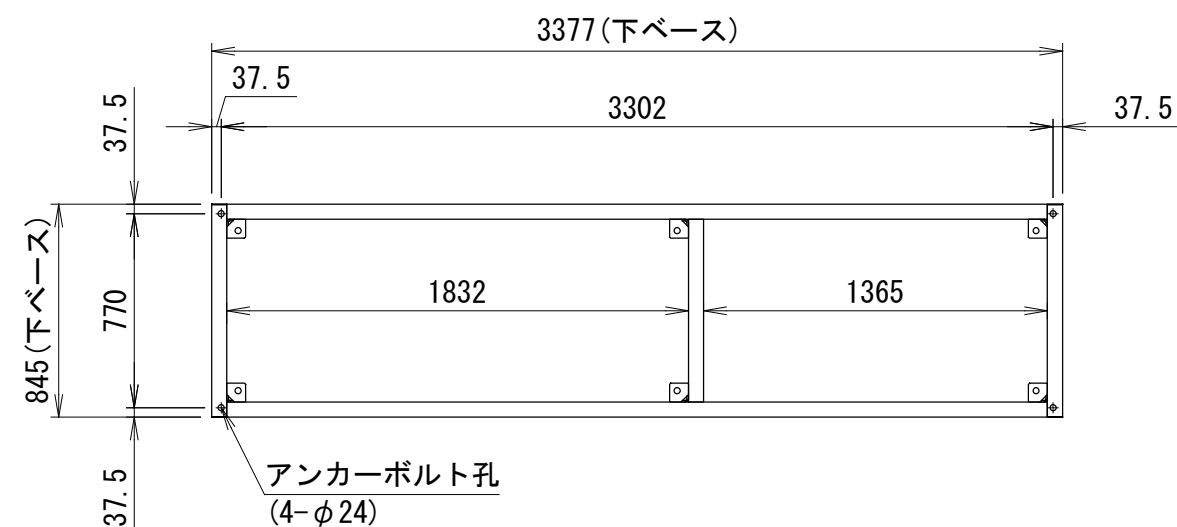

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M20)
有効埋込：150mm以上



＜ストッパー＞



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。