



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式		
機器		
機器質量		
現場名		
系統名		
架台質量	72 kg	
防振材	NS250-100	12 個
上ベース	□60x30xt3.2	32.4 kg
下ベース	□60x30xt3.2	31.1 kg
耐震ストッパーボルト M16	6 本	
耐震基準	2.0 G	
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	




適用地域	重塩害地域
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x60L （平W, 角W, NTx2付） 8 組

＜備考＞


番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
' 20. 02. 20	加納	内野	内野	

ネミー株式会社


図番	1－MDP330#E2
----	-------------

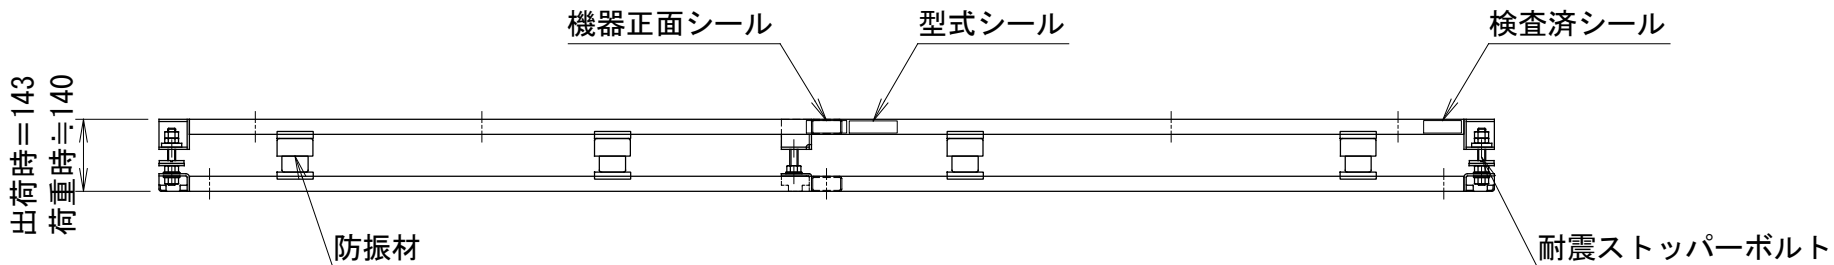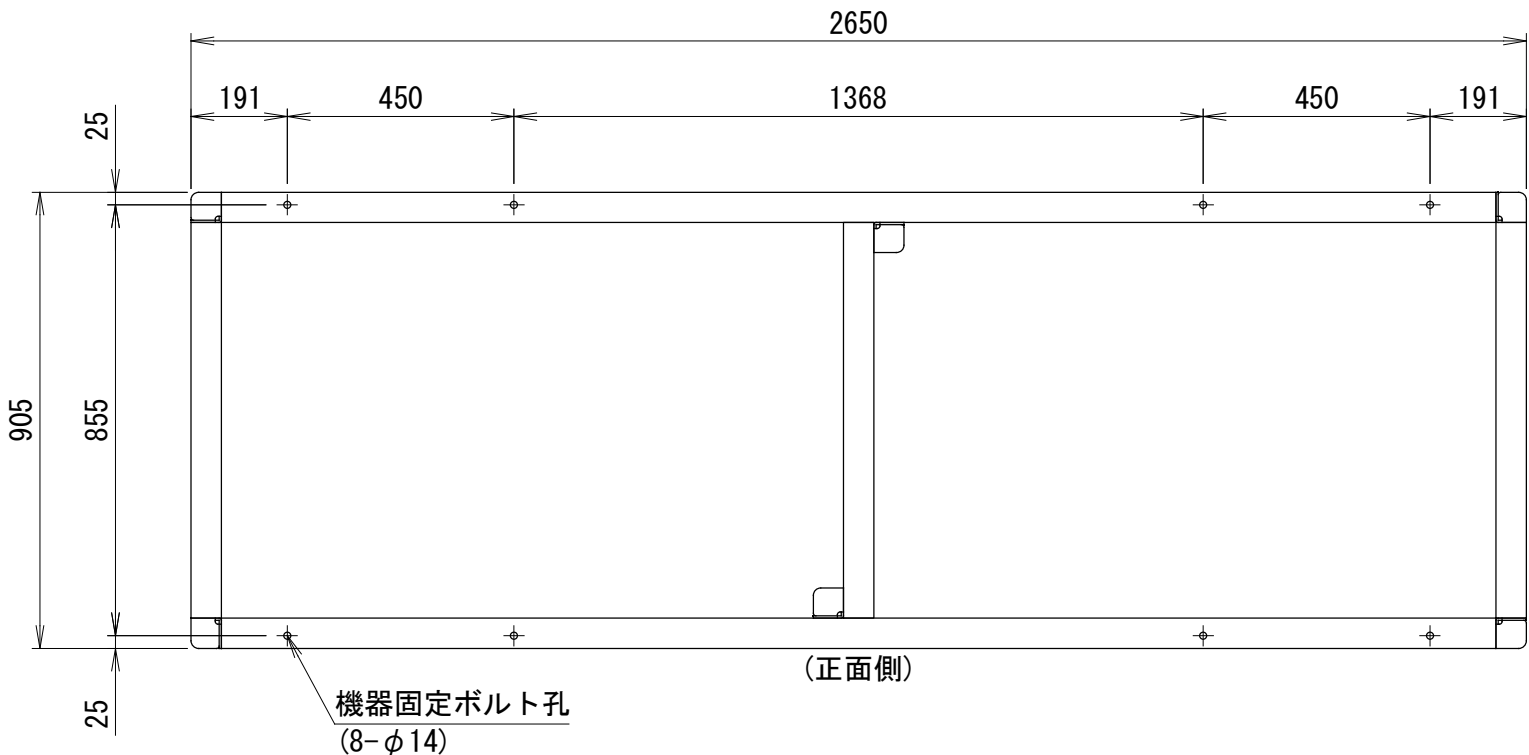


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

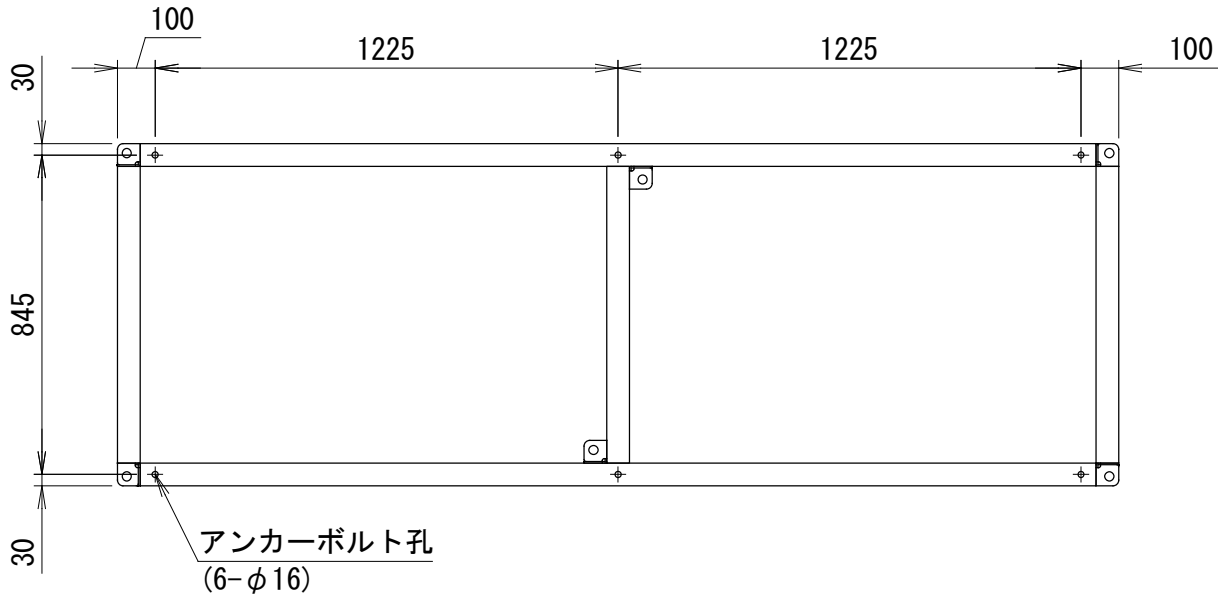

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
 - ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。