

防振架台仕様書

型式					
機器					

機器質量					

現場名					

系統名					

架台質量		106	kg		
防振材	NS259-180	12	個		

上ベース	□75x75xt2.3	54.2	kg		
下ベース	□60x60xt2.3	40.5	kg		

耐震ストッパーボルト	M20	6	本		
耐震基準		2.0	G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40				

適用地域	標準・塩害地域				
<付属品>					
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (平Wx2, NTx2付)			4	組
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき M16x120L (角Wx2, NTx2付)			8	組
連結スパーサー	溶融亜鉛めっき			4	個


<備考>

番号	日付	改訂記事	


発行日	承認	設計	作図
'20.03.10	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-MDP331
----	----------

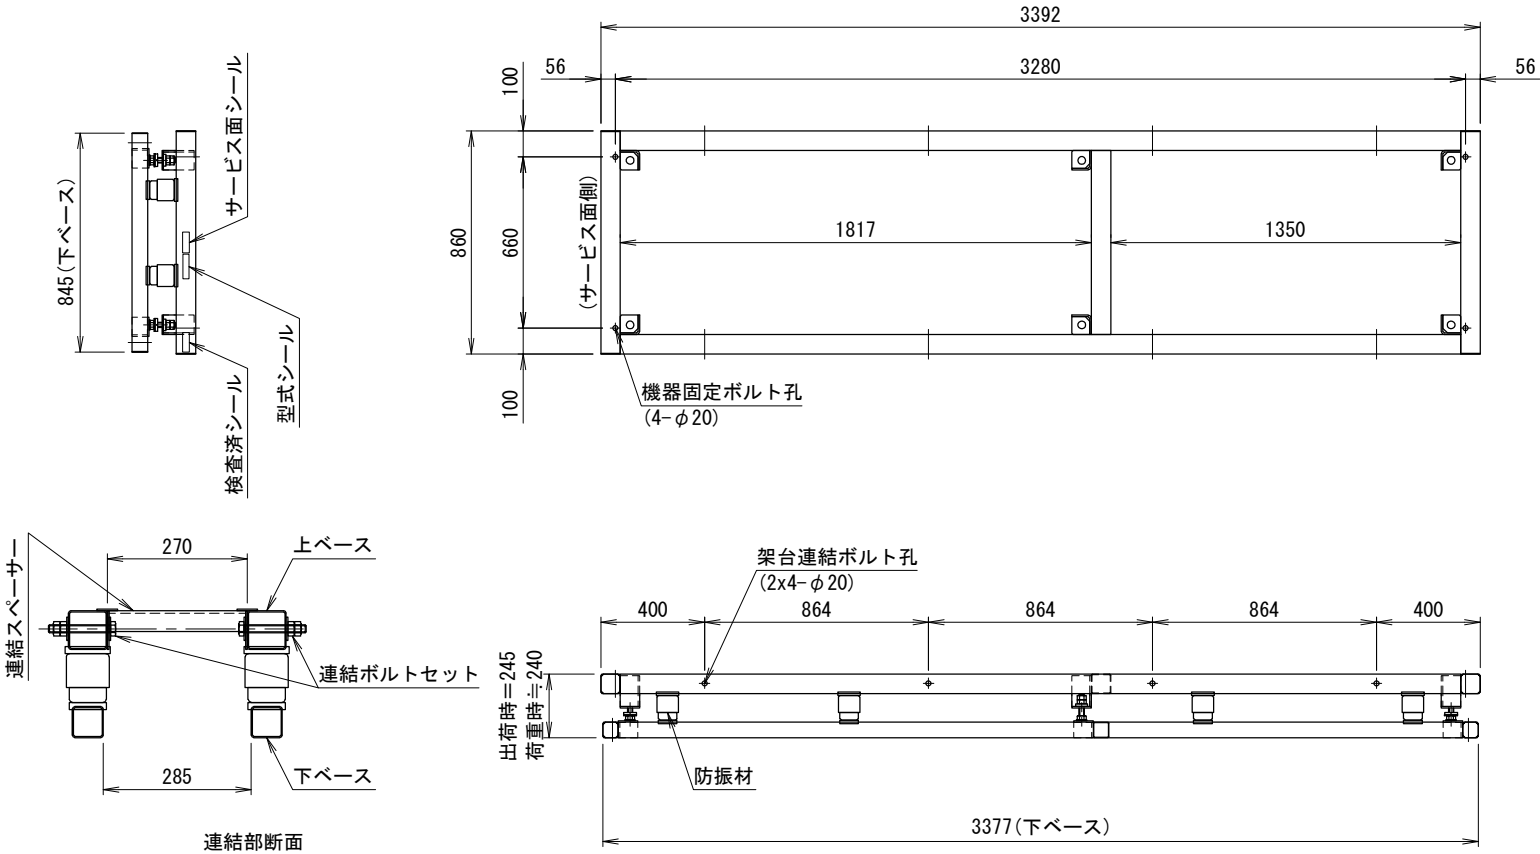


<アンカー寸法図> SCALE= 1:30

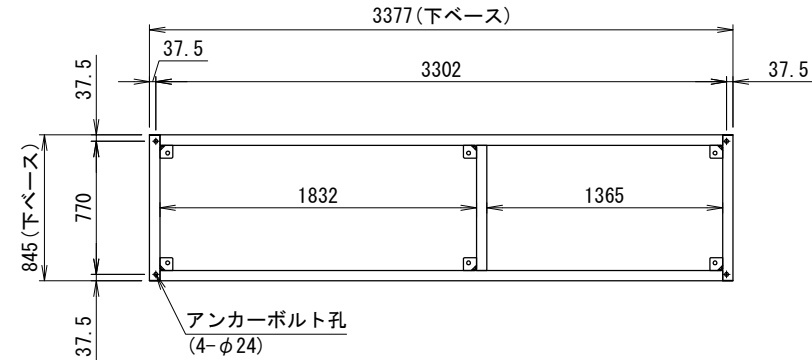

<アンカー>(参考)
 接着系アンカー(M20)
 有効埋込：160mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。