



コイルスプリング式防振




標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書


型式				
機器				

機器質量				
現場名				

系統名				
仕様				
架台質量		120 kg		
防振材	NS259-300	6 個		
	NS259-375	4 個		
上ベース		□75x75xt2.3		
下ベース		□60x60xt2.3		
耐震ストッパーボルト		M20	8 本	
耐震基準		1.5G		
表面処理		塗装（黒） 下塗り及び上塗り各1回		
付属品				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M20×130L（平W, 角W, NT×2付） 4 セット		
その他				
番号	日付	改訂記事		
①	'16.05.30	全面改訂		
②	'20.06.15	注記追加		
承認日		承認	設計	作図
'10.09.22		小林	小林	倉持
ネミー株式会社				
図番		1-MDQ058		

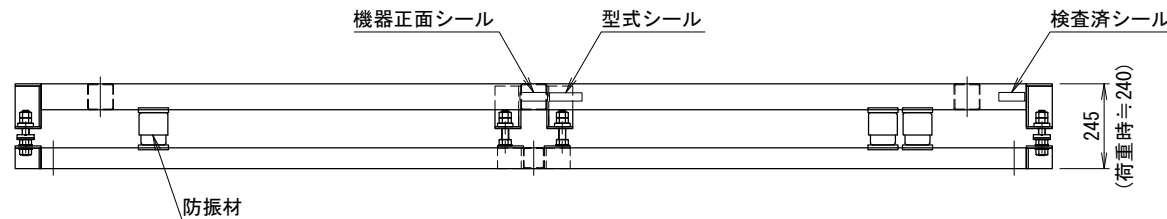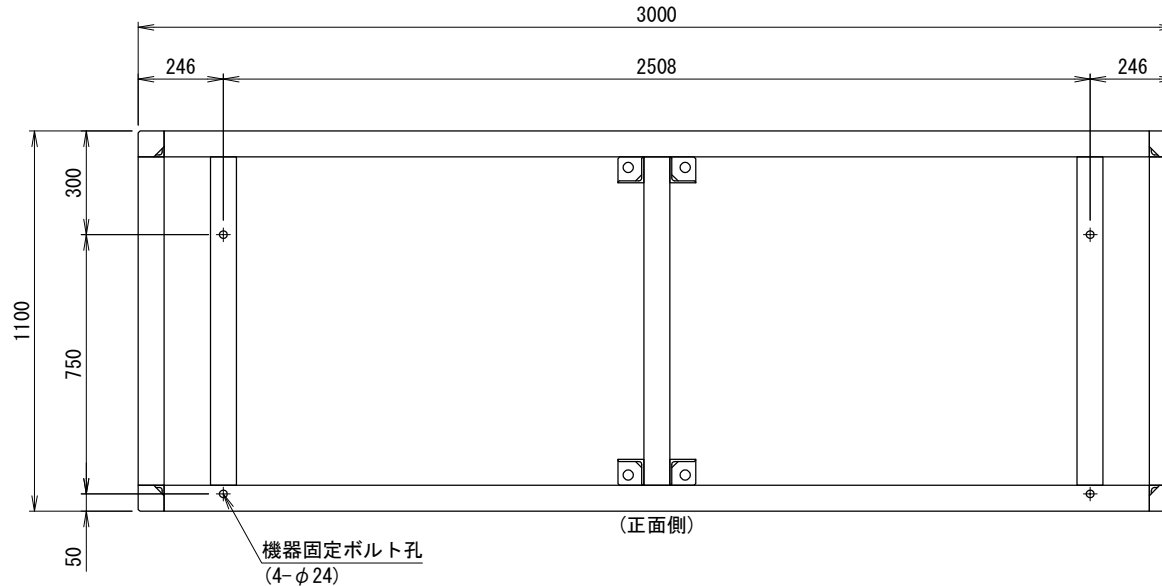


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:30

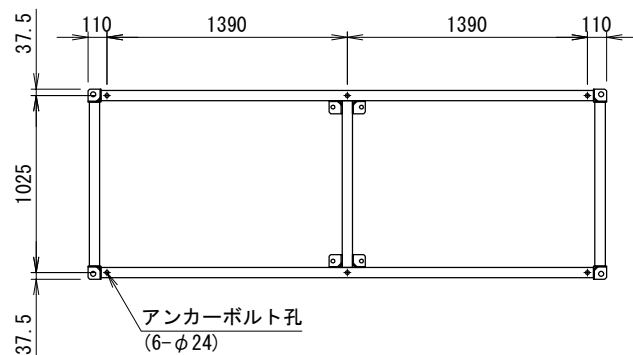

〈注記〉

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に右図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

〈アンカー〉(参考)

接着系アンカー(M20)
有効埋込: 120mm以上

〈ストッパー〉

