⚠ コイルスプリング式防振

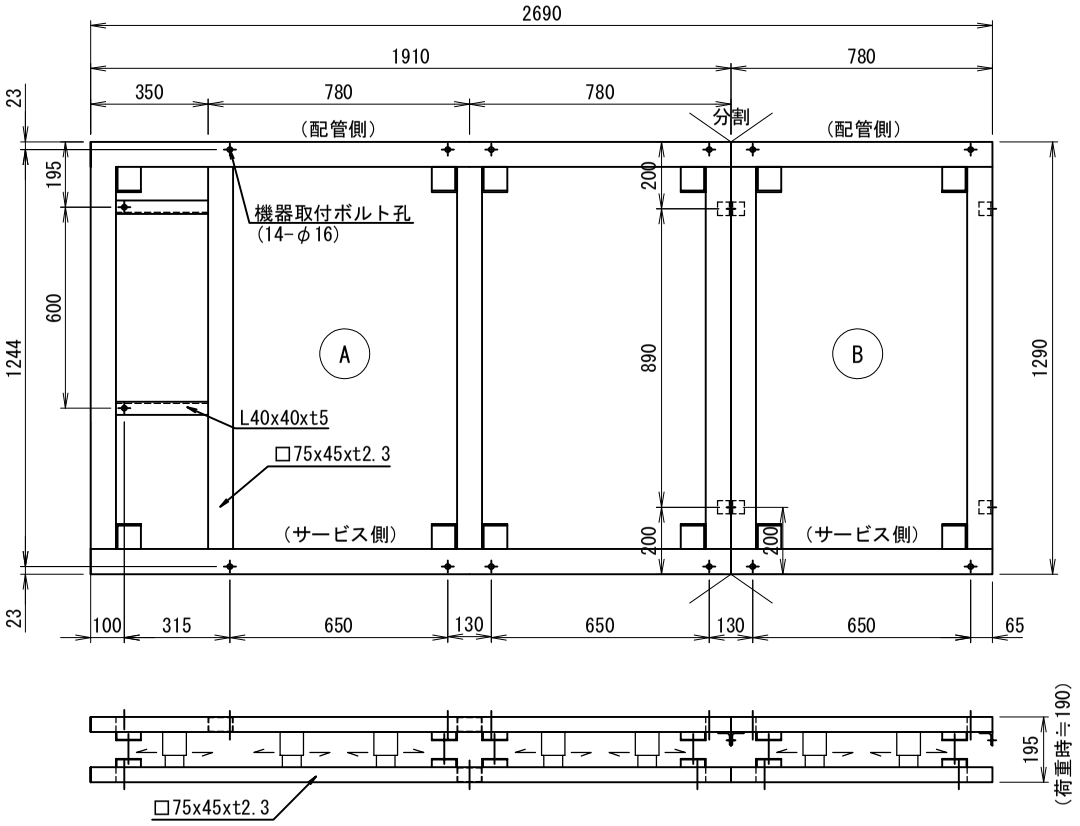

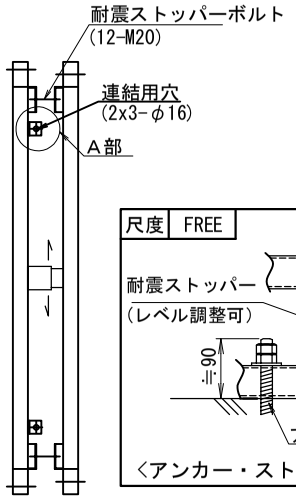

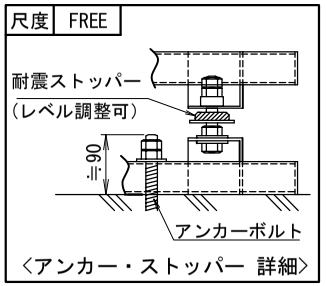

〈アンカー・ストッパー 詳細〉

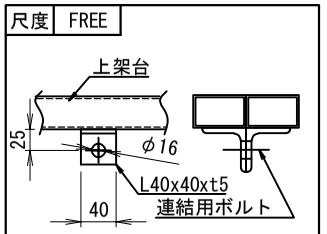

〈A部連結部詳細〉

SCALE（A3）	1／15
	FREE

アンカー位置図

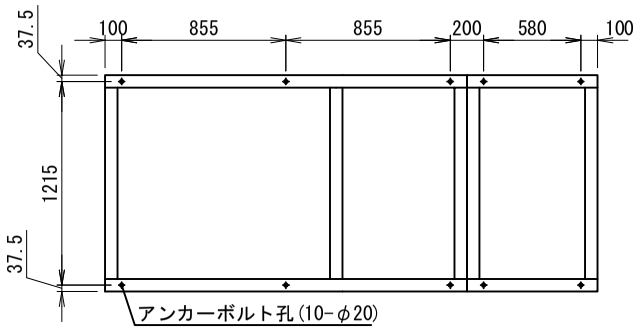

〈注記〉

(1) 防振架台の据付は架台ラベルに基づき確実に据え付けて下さい。
（架台上部面側に"配管側"などのシールが貼ってあります）

(2) レベル調整はストッパー部の調整、防振材の移動となります。

(3) アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。

適用機種	UNIT Ⓐ	UNIT Ⓑ	UNIT Ⓒ
MCRV-P5250NA-D	P3500NA-D	P1750NA	

品番	

ネミー防振架台仕様書

機種名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

機器質量(kg)	Ⓐ：２３４４(kg) Ⓑ：１０７２(kg)

防振架台仕様

架台質量	Ⓐ：９４(kg) Ⓑ：４７(kg)
防振材	ＮＳ２５９－１５０
バネ定数	⚠1 ９４．７N/mm
防振材数	Ⓐ：１８個 Ⓑ：８個
防錆処理	下塗り及び上塗り各１回
設計基準	ストッパーボルト １．５G

付属品

機器固定ボルト　Ｍ１２×９０Ｌ×１２組
（平W，角W，ＮＴ×２付）
Ｍ１２×４０Ｌ×２組
（平W×２，ＮＴ×２付）
溶融亜鉛メッキ（２種　ＨＤＺ３５）
連結用ボルト　・Ｍ１２×４０Ｌ×２組
（平W×２，ＮＴ付）
溶融亜鉛メッキ（２種　ＨＤＺ３５）

その他

系統名

殿

番号	日付	訂正記事
⚠1	'20.06.15	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'11.06.16	小林	小林	倉持

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

Ｎｏ．　１－ＭＤＱ０６７