

2

機種名 _____

機種名 _____

機器質量 (kg) ① : 2 3 4 4 (kg)
 ② : 1 0 7 2 × 2 台 (kg)

防振架台仕様

架台質量	Ⓐ: 94 (kg)
	Ⓑ: 81 (kg)

防振材 NS 259-375

バネ定数	$\triangle 2$	24.16 kgf/mm
------	---------------	--------------

防振材数	△①: 8個
	△②: 9個

防錆処理	下塗り及び上塗り各1回
------	-------------

設計基準	ストッパーボルト 1. 5 G
------	-----------------

付属品

機器固定ボルト ・ M12×90L×16組
(平W, 角W, NT×2付)
・ M12×40L×2組
(平W×2, NT×2付)

溶融亜鉛メッキ(2種 HDZ35)

連結用ボルト ・ M12×40L×2組

(平W×2, NT付)
溶融亜鉛メッキ(2種 HDZ35)

その他

系統名

殿






番号	日付	訂正記事
①	'15. 11. 17	防振材種類・個数変更
②	'20. 06. 15	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
' 11.06.16	小林	小林	倉持

ネミ一株式会社




N o .	1 - M D Q 0 6 8
-------	-----------------

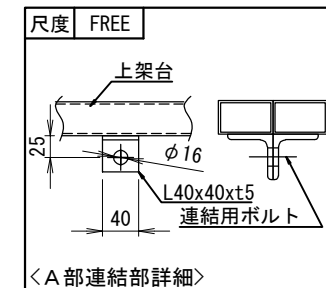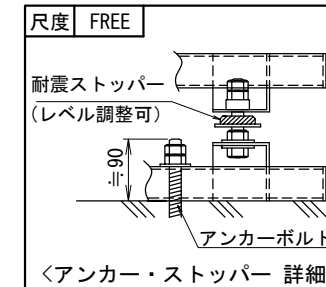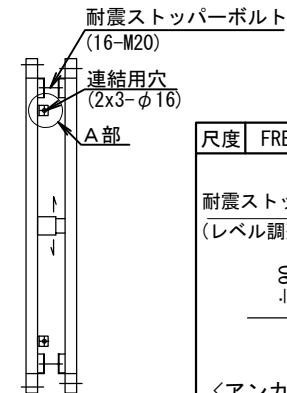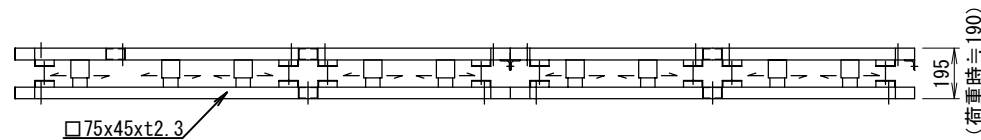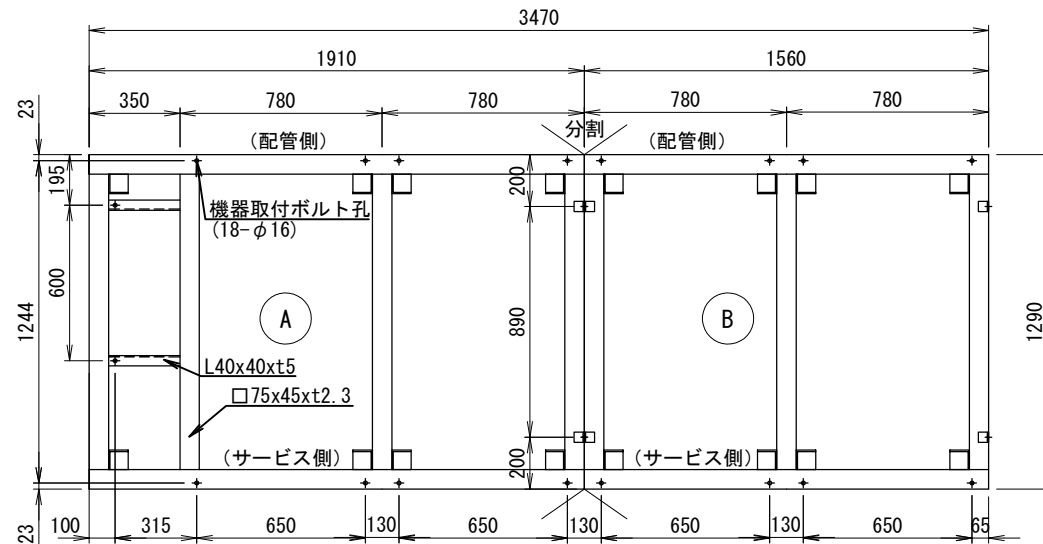

SCALE	1/20
(A3)	FREE

アンカー位置図

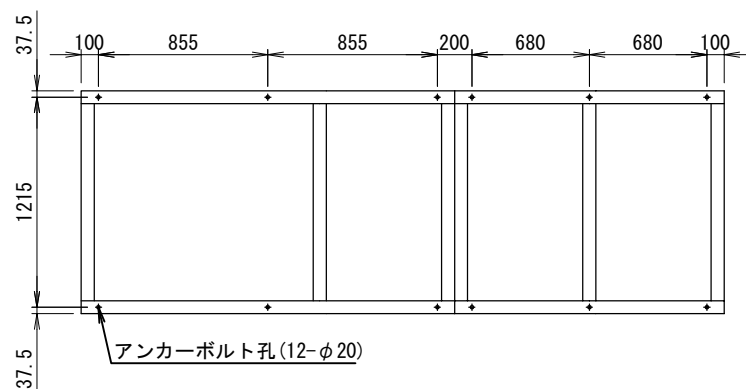

〈注記〉

- (1) 防振架台の据付は架台ラベルに基づき
確実に据え付けて下さい。
(架台上部面側に「配管側」などのシール
が貼ってあります)
- (2) レベル調整はストッパー部の調整、防
振材の移動となります。
- (3) アンカーボルトは含まれておりません
ので、先様にてご用意下さい。

適用機種	UNIT ①A	UNIT ②B	UNIT ③C
MCRV-P7000NA-D	P3500NA-D	P1750NAx2	
品番			