

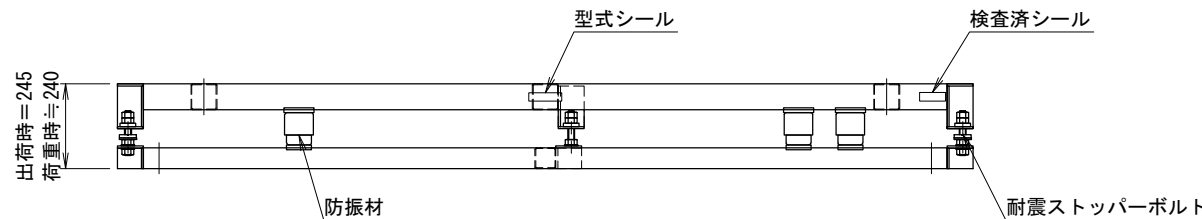
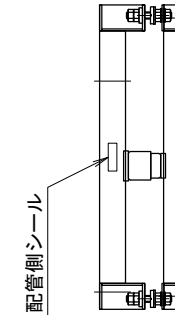


△ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

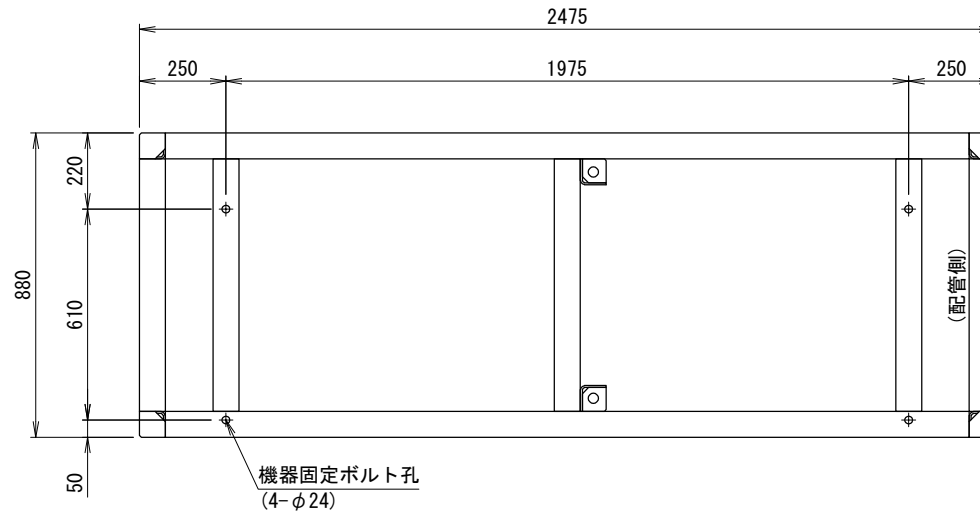


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

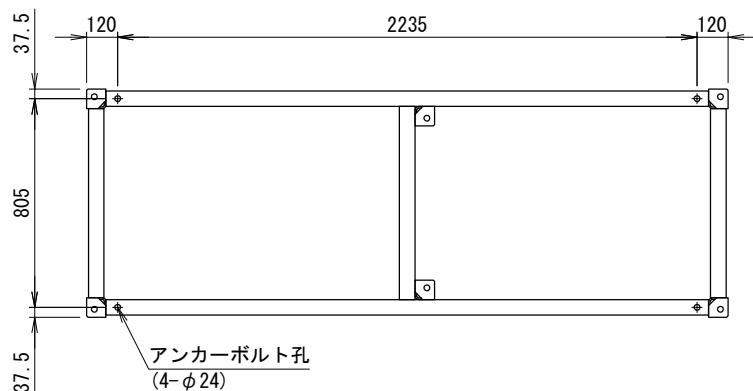

〈アンカー〉(参考)
 接着系アンカー(M20)
 有効埋込: 130mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉

1. 架台の据え付け
 据付面の水平を確保願います。
 不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
 広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
 先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
 状況に応じてレベル調整をお願い致します。
 レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
 機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
 隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
 場合があります。

番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.13	図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
'18.02.06		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-MDQ076			