



防振架台仕様書

型式	
機器	



機器質量	

現場名	


系統名	
架台質量	
△ 24 kg	
防振材	NS250-45 6 個
上ベース	□60x30xt2.3 10.1 kg
下ベース	□60x30xt2.3 9.2 kg
耐震ストッパーボルト M16 4 本	
耐震基準 2.0 G	
表面処理 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
<付属品>	
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 6 組	
<備考>	

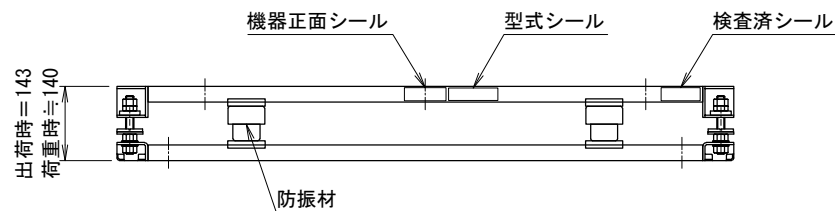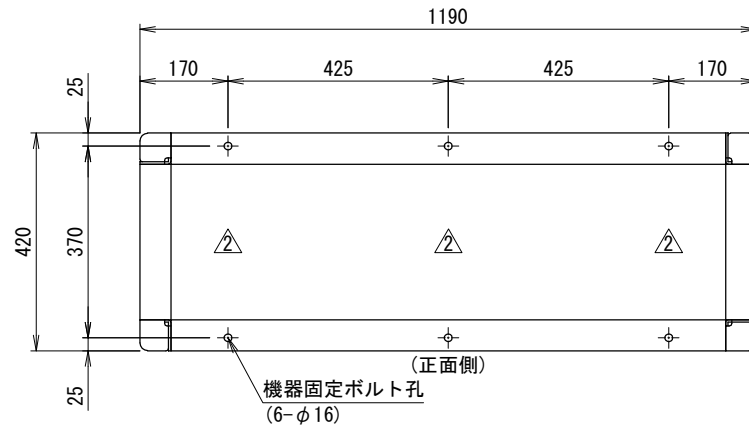

<アンカー寸法図> SCALE= 1:10
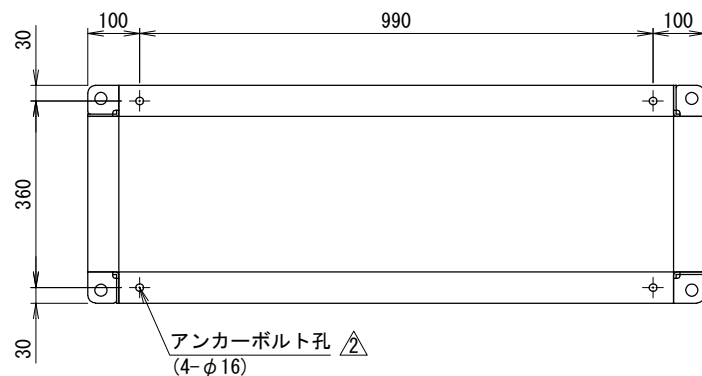
<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上

<ストッパー>



<注記>

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。