



コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 25 kg

防振材 NS250-20 4 個  
 NS250-30 2 個

上ベース □60x30xt3.2 11.3 kg

下ベース □60x30xt3.2 10.5 kg

耐震ストッパーボルト M12 4 本

耐震基準 2.0 G




表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

適用地域 重塩害地域


＜付属品＞  
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12x70L （平W, 角W, NTx2付） 4 組

＜備考＞


| 番号           | 日付           | 改訂記事           |    |    |
|--------------|--------------|----------------|----|----|
|              | ' 18. 08. 21 | 防振材変更・アンカー孔径変更 |    |    |
|              | ' 20. 06. 02 | 注記追加           |    |    |
|              |              |                |    |    |
|              |              |                |    |    |
|              |              |                |    |    |
| 発行日          |              | 承認             | 設計 | 作図 |
| ' 11. 06. 09 |              | 小林             | 小林 | 倉持 |
| ネミー株式会社      |              |                |    |    |
| 図番           | 1－MDX018#E2  |                |    |    |

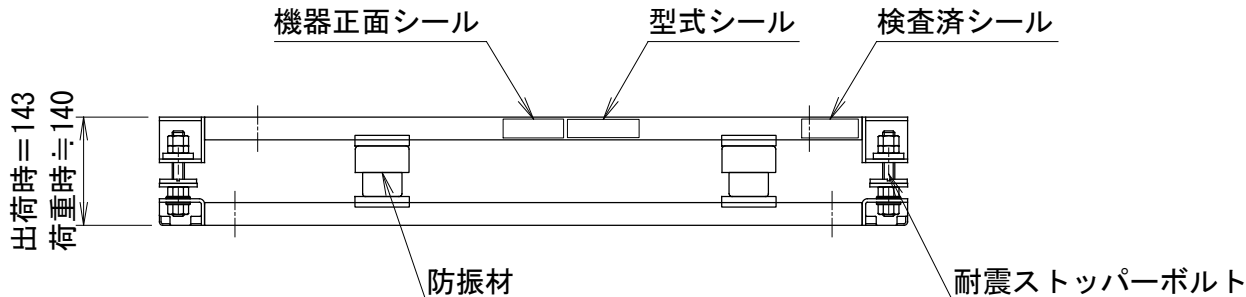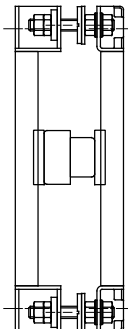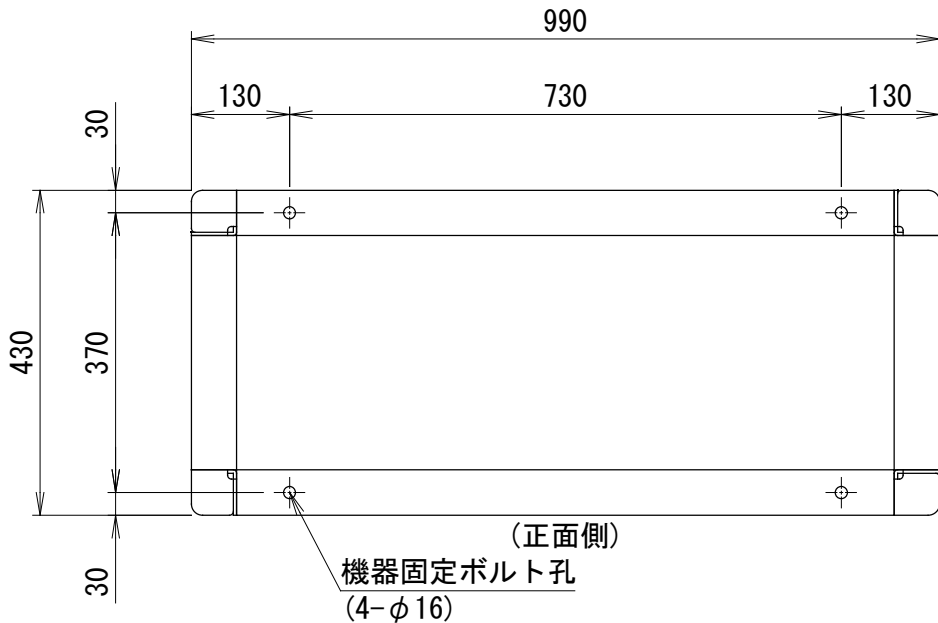


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

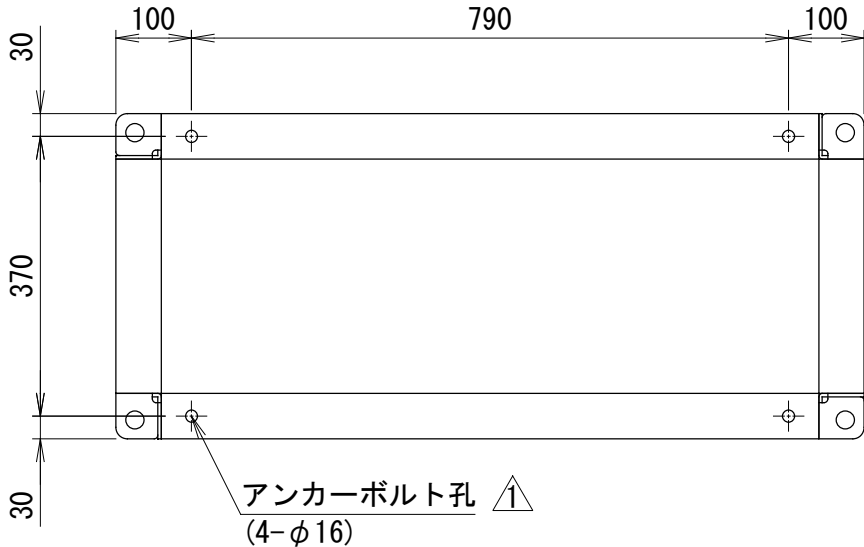

＜アンカー＞(参考)  
接着系アンカー (M12)  
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
- 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
  - アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
  - 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
  - ストッパーの調整  
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度  
隙間を開けてください。
  - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。