

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	


現場名	

系統名	


架台質量	22 kg
防振材	NS250-30 4 個
	NS250-45 2 個
上ベース	□60x30xt2.3 9.4 kg
下ベース	□60x30xt2.3 8.1 kg
耐震ストッパーボルト	M16 4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組

<備考>		
------	--	--


番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
'18.11.20		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-NAL065			

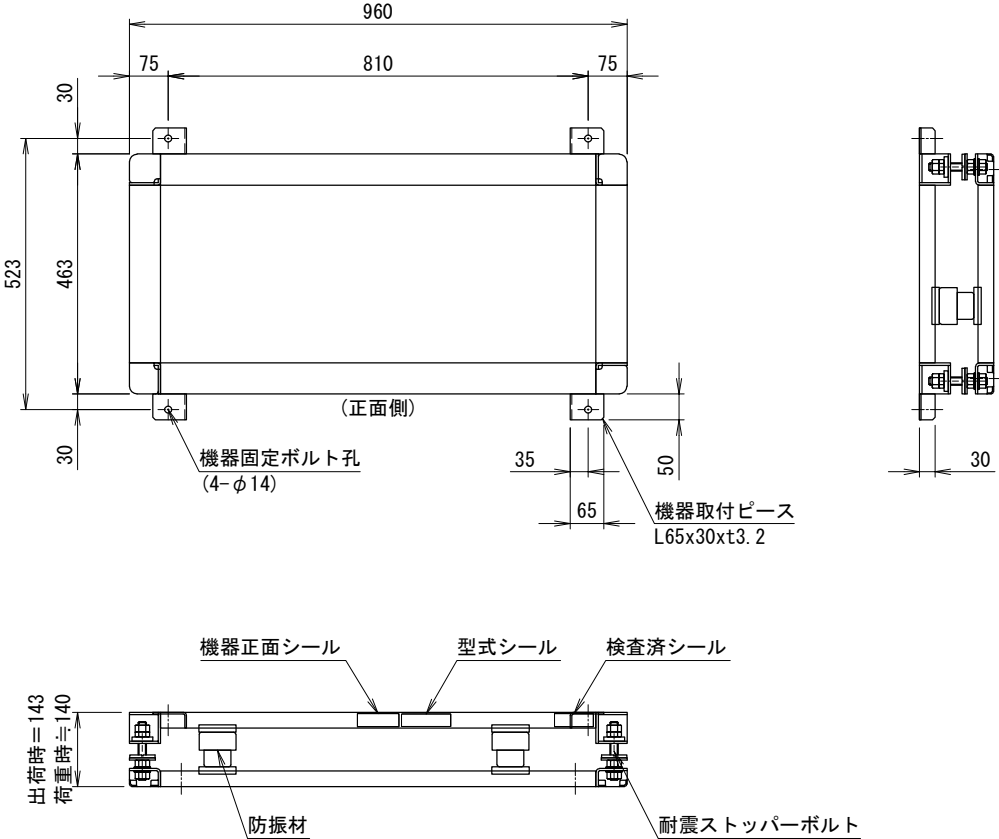


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

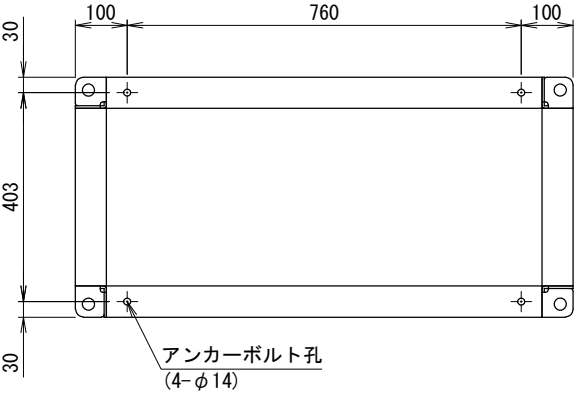

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。