


防振架台仕様書

型式			
機器			


機器質量			

現場名			


系統名			
架台質量		24 kg	
防振材	NS250-45	4 個	
	NS250-65	2 個	
上ベース	□60x30xt2.3	10.6 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	9.3 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組		
<備考>			

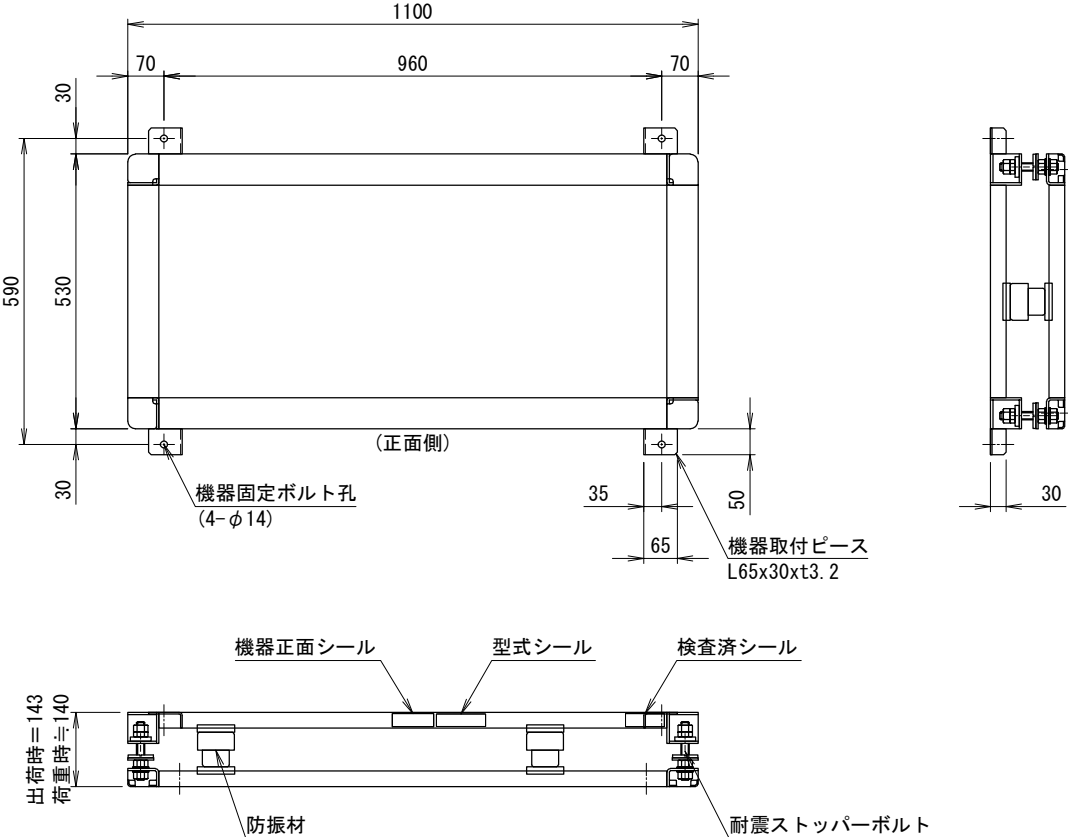


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

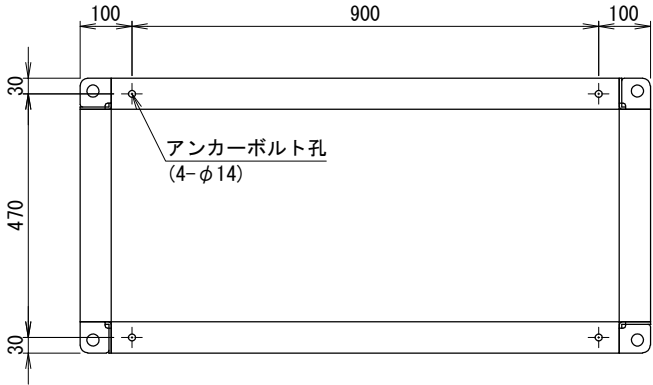

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込: 80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。