

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	

現場名	

系統名	

架台質量	23 kg
防振材	NS250-30 6 個
上ベース □60x30xt2.3	9.6 kg
下ベース □60x30xt2.3	8.8 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M8x60L (平W, 角W, NTx2付)	4 組



<備考>		
------	--	--

番号	日付	改訂記事	


発行日	承認	設計	作図
'18.12.14	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-NAL079
----	----------

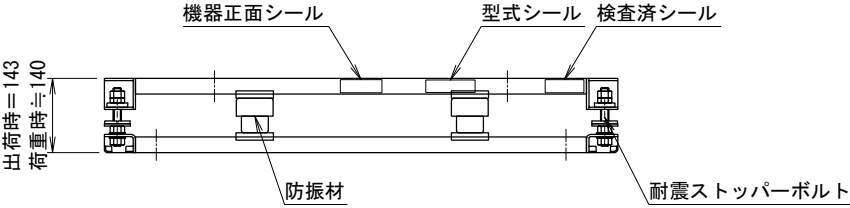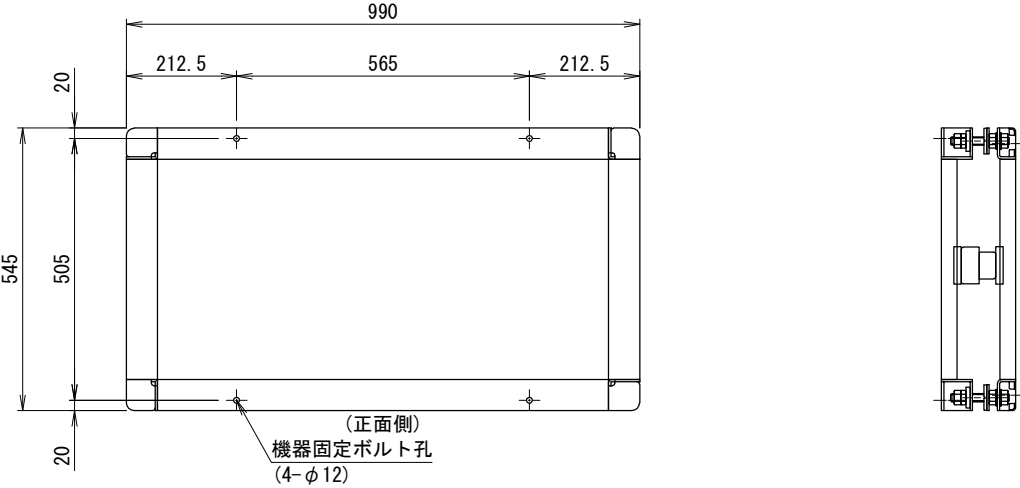


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

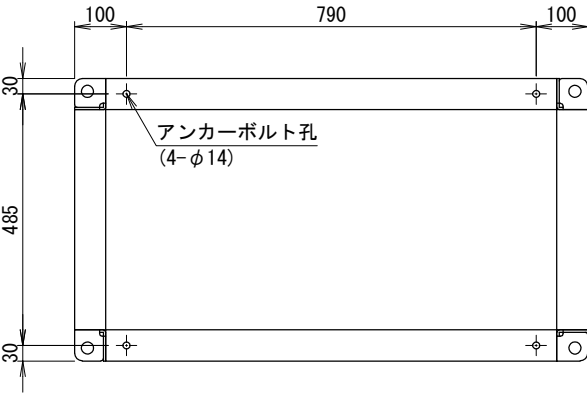

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。