

防振架台仕様書

型式		
機器		

機器質量		


現場名		

系統名		


架台質量		22 kg
防振材	NS250-20	6 個
上ベース	□60x30xt2.3	9.0 kg
下ベース	□60x30xt2.3	8.2 kg
耐震ストッパーボルト	M16	4 本
耐震基準		2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域	標準・塩害地域	
<付属品>		
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき	
M8x60L	(平W, 角W, NTx2付)	4 組

＜備考＞		
------	--	--


番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 18. 12. 28		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1－NAL081			

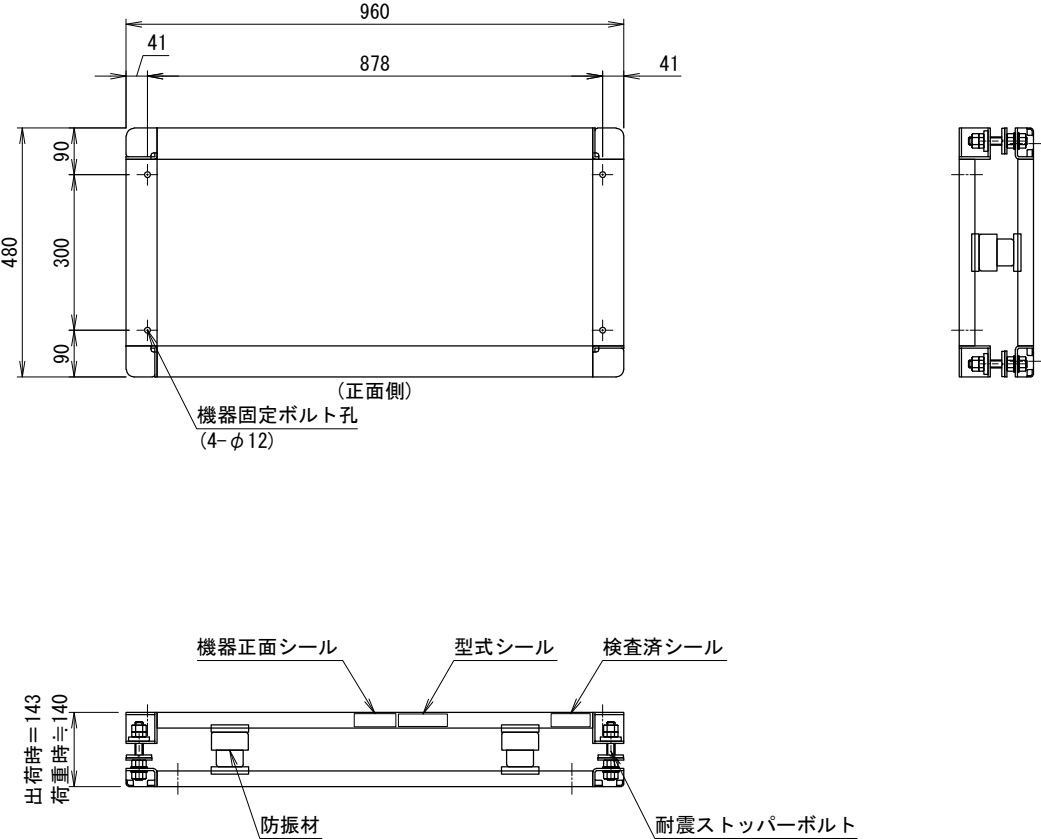


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

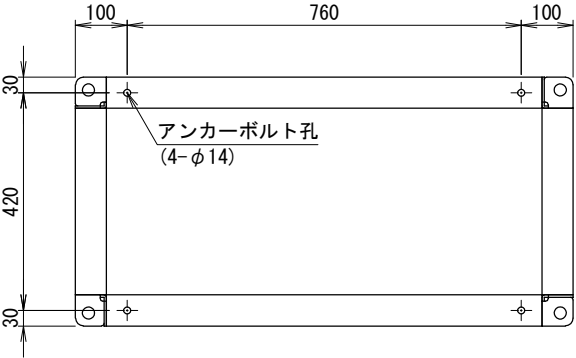

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。