

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	35 kg
防振材	NS250-80 4 個 NS250-100 4 個
上ベース	□60x30xt2.3 15.1 kg
下ベース	□60x30xt2.3 14.2 kg
耐震ストッパーボルト	M16 4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)

<付属品> 機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M16x80L (平W,角W,NTx2付) 6 組
--


<備考>

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19.01.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-NAL092
----	----------

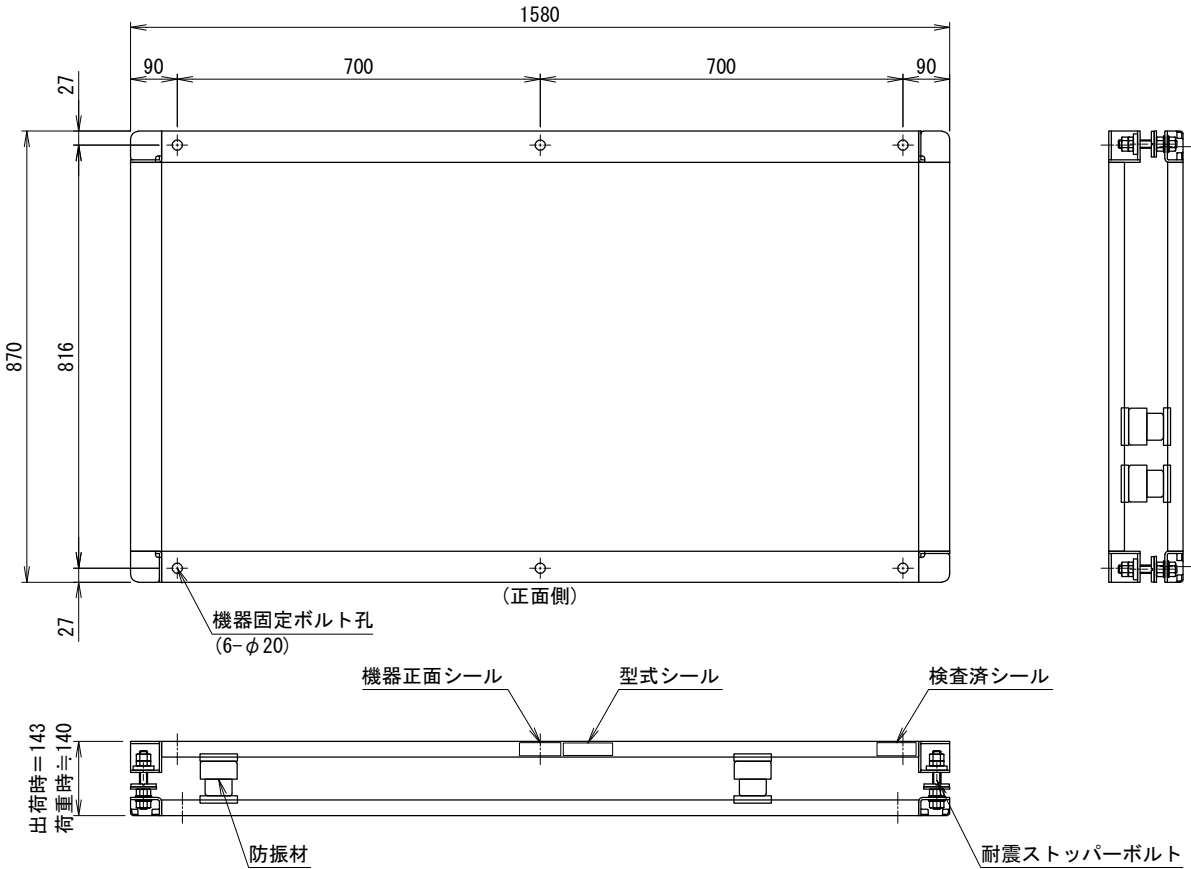


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

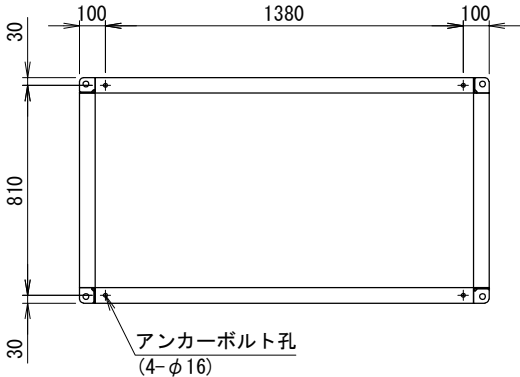

<アンカー>(参考)
 接着系アンカー(M12)
 有効埋込：90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。