

防振架台仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			



系統名			

架台質量		25 kg	
防振材	NS250-45	5 個	
	NS250-80	1 個	
上ベース	□60x30xt2.3	10.6 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	9.7 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M8x60L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	


<備考>			

番号	日付	改訂記事	
発行日		承認	設計
' 20. 02. 26		加納	内野
			内野
ネミー株式会社			


図番	1-NAL098		

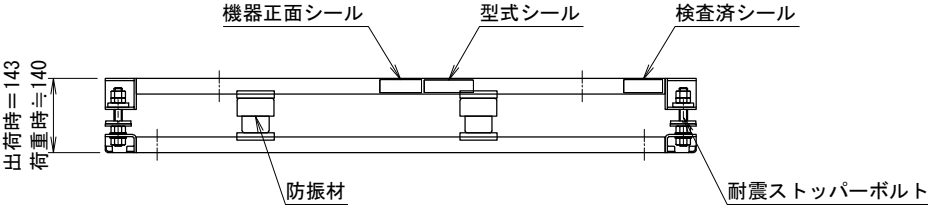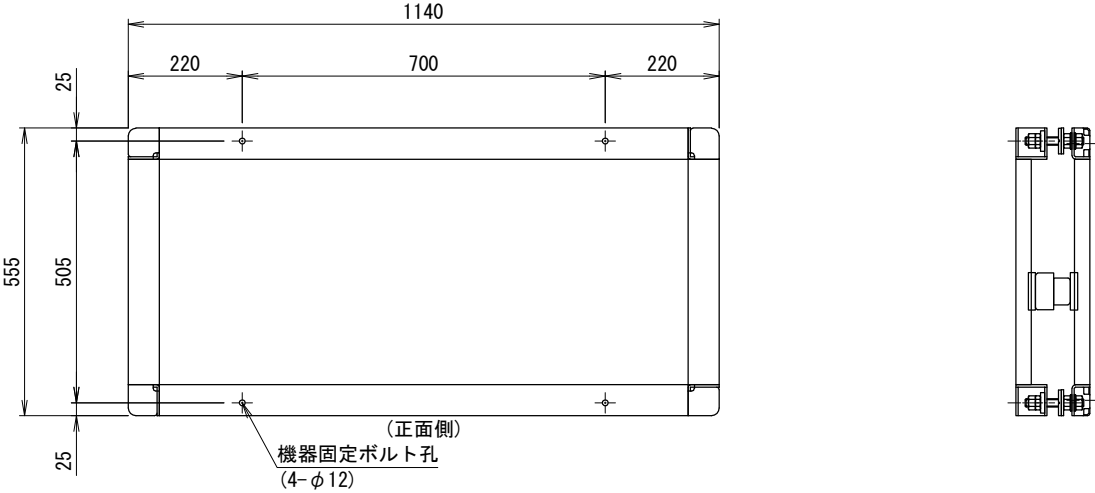


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

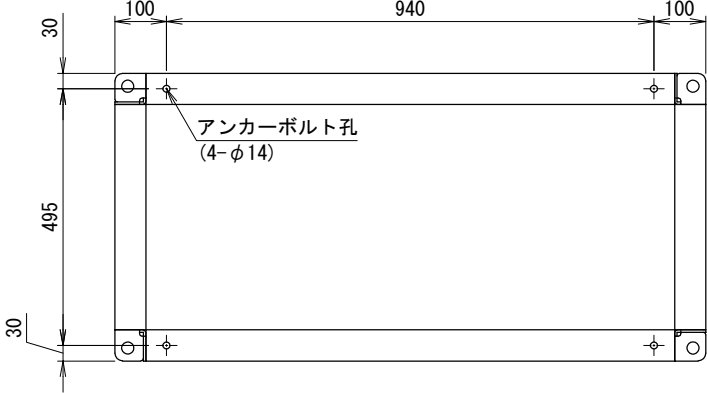

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10)
有効埋込 : 80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。