

型式	
----	--

機器

現場名

系統名

架台質量	27 kg
------	-------

防振材(コイルスプリング)		
NS250-80	5.15[kgf/mm]	6 個

上ベース	□60x30xt2.3	11.5 kg
------	-------------	---------

下ベース	□60x30xt2.3	10.7 kg
------	-------------	---------

耐震ストッパーボルト M16	4 本
----------------	-----

耐震基準	2.0 G
------	-------



表面处理	烧付塗装 黒(半艶)
------	---------------

適用地域	標準地域(屋内)
------	----------


＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10x60L (平W, 角W, NTx2付)	6 組

＜備考＞


番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
' 20. 03. 24	加納	内野	内野	
ネミ一株式会社				
図番	1 - N A L 1 0 6			

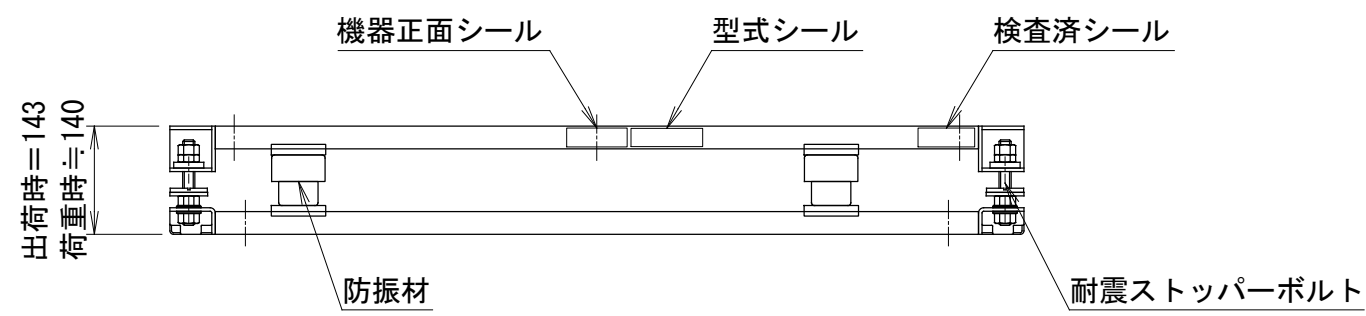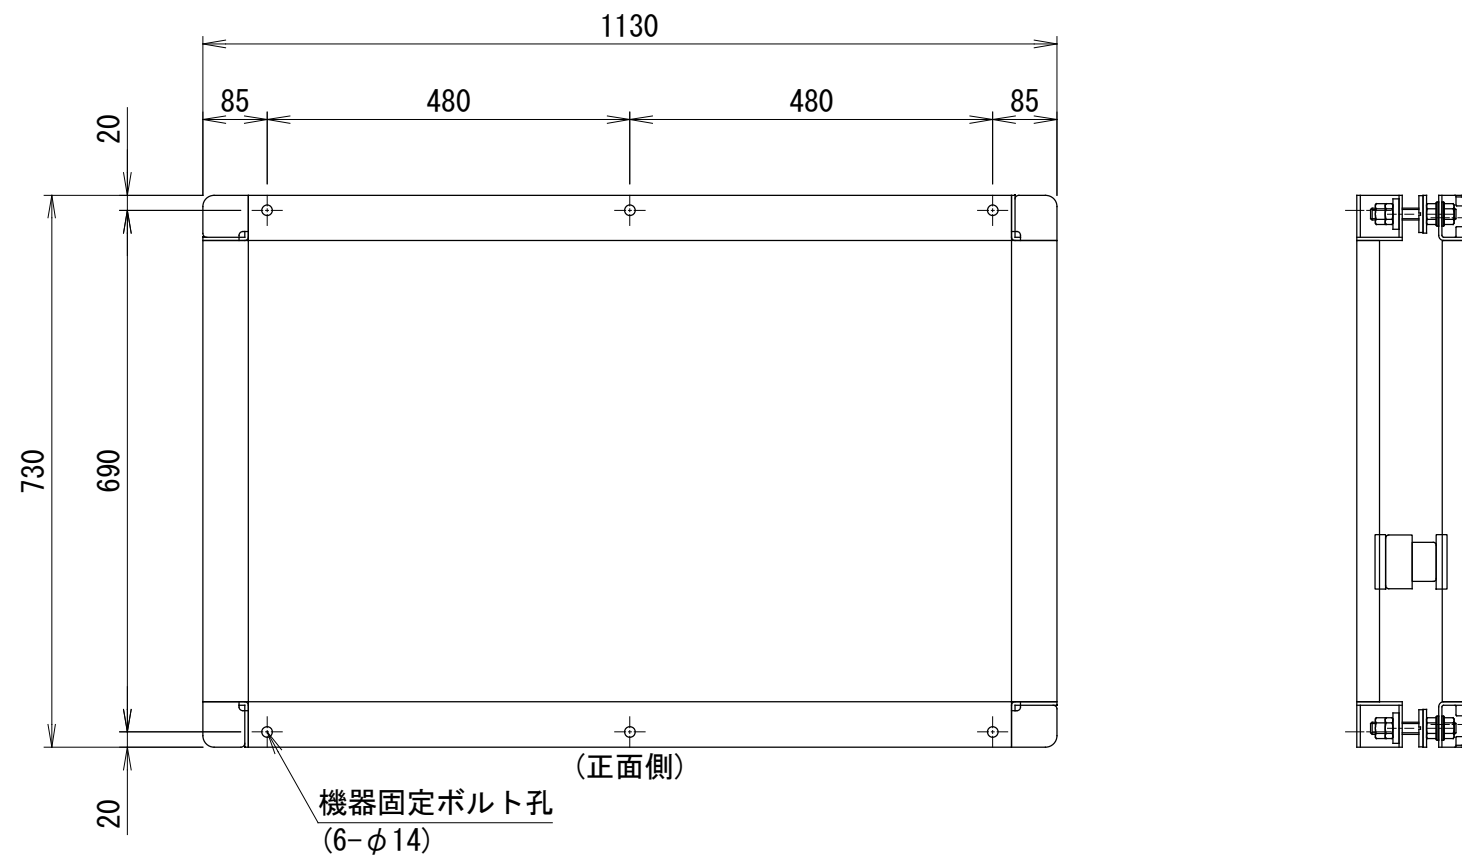


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

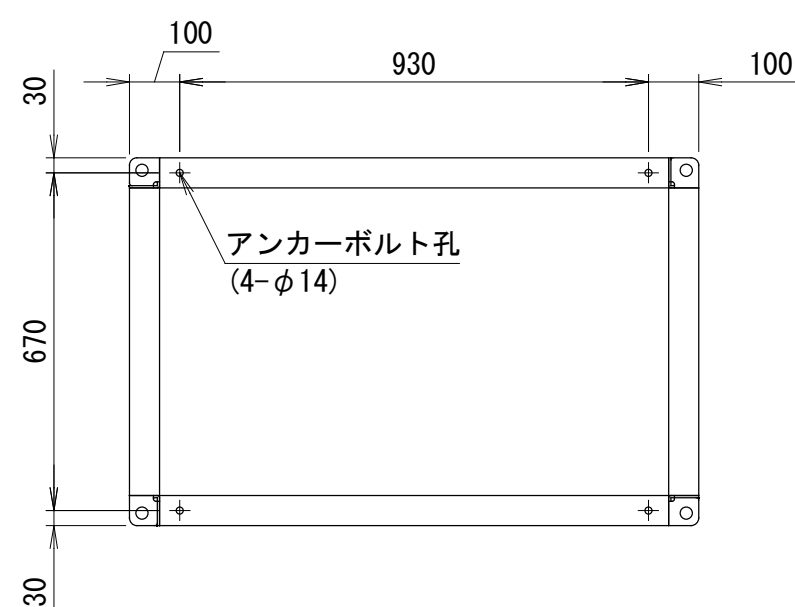

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M10)
 有効埋込 : 80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。