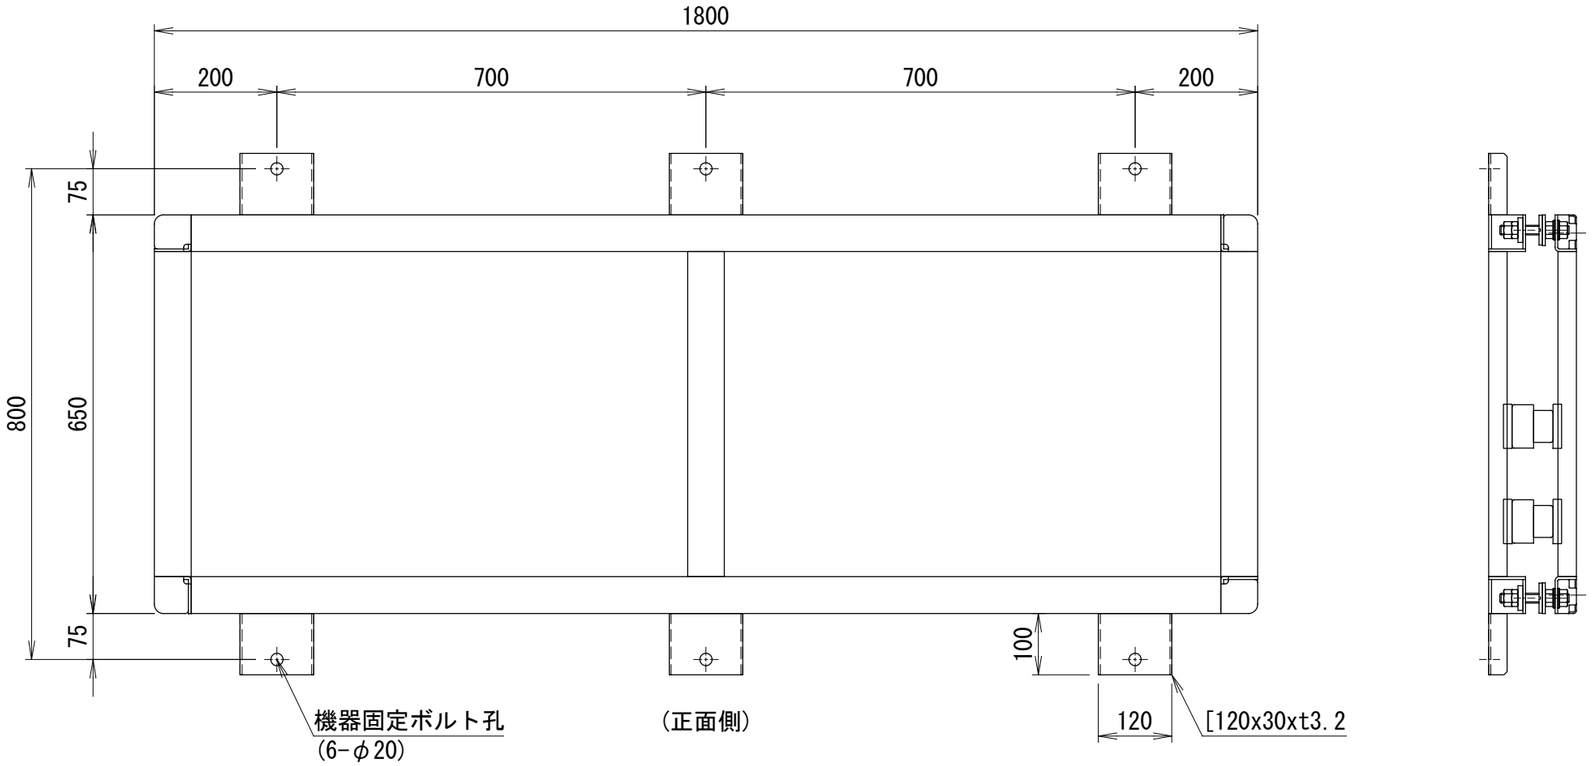

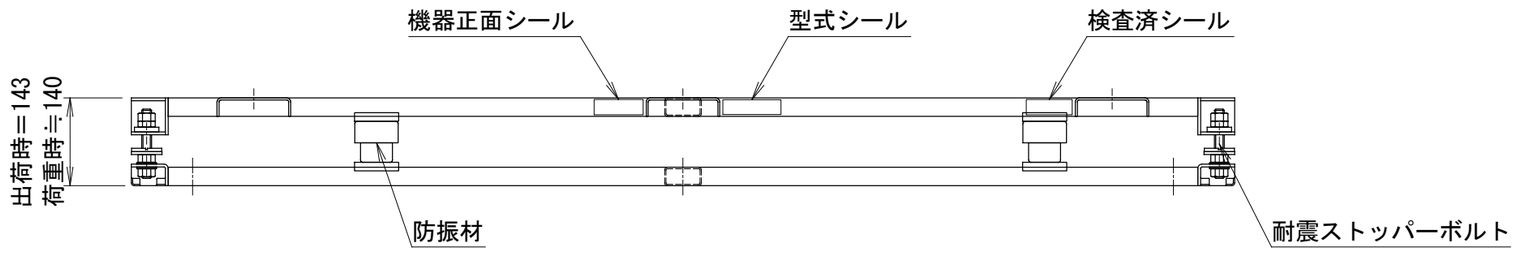

防振架台仕様書

型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	41 kg
防振材(コイルスプリング)	
NS250-100　6.44[kgf/mm]	8 個
上ベース　□60x30xt2.3	19.2 kg
下ベース　□60x30xt2.3	15.8 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(屋内)
＜付属品＞	
機器固定ボルト　溶融亜鉛めっき	
M16x50L　(平Wx2,NTx2付)	6 組

＜備考＞

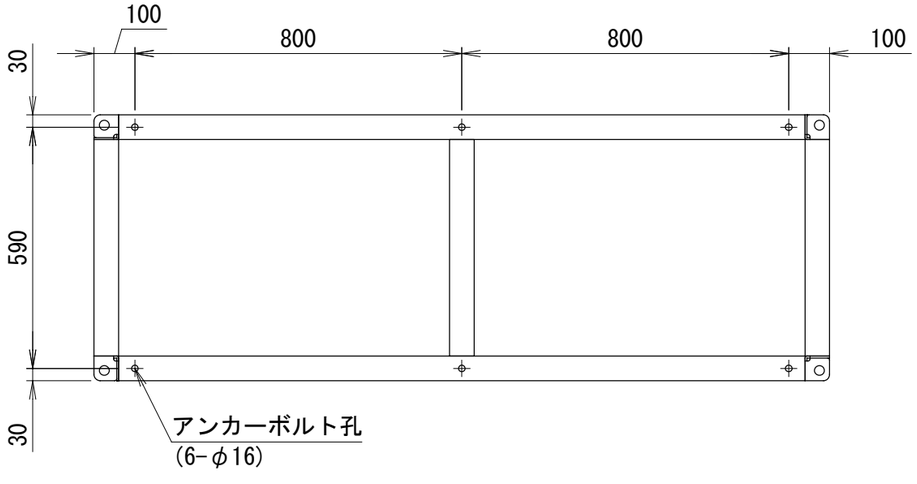

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90㎜以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
　据付面の水平を確保願います。
　不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
　先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
　状況に応じてレベル調整をお願い致します。
　レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
　機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2㎜程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'20.03.24	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	１－ＮＡＬ１０７

A3　SCALE= 1:10