標準／耐塩共用仕様

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

架台質量		24 kg
防振材	NS250-30	4 個
	NS250-45	1 個
上ベース	□60x30xt2.3	10.1 kg
下ベース	□60x30xt2.3	9.2 kg
耐震ストッパーボルト	M16	4 本
耐震基準		2.0 G
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40

＜付属品＞

機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M10x60L	（平W,角W,NTx2付）	4 組

＜備考＞

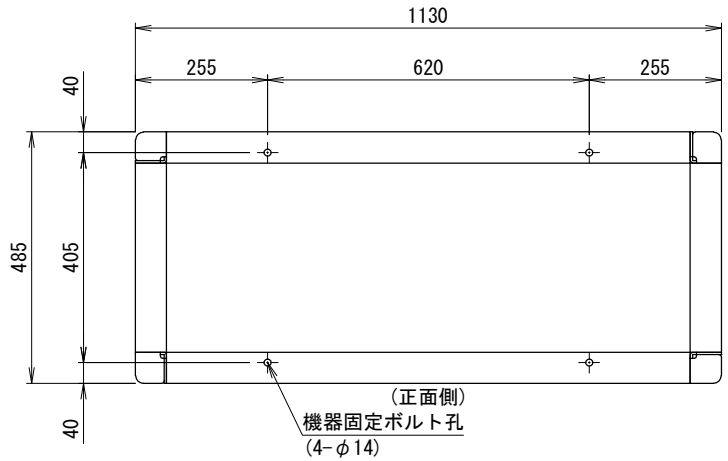



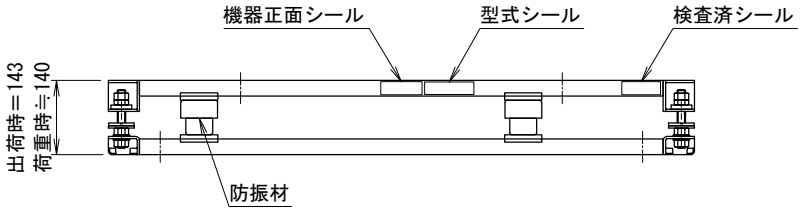

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

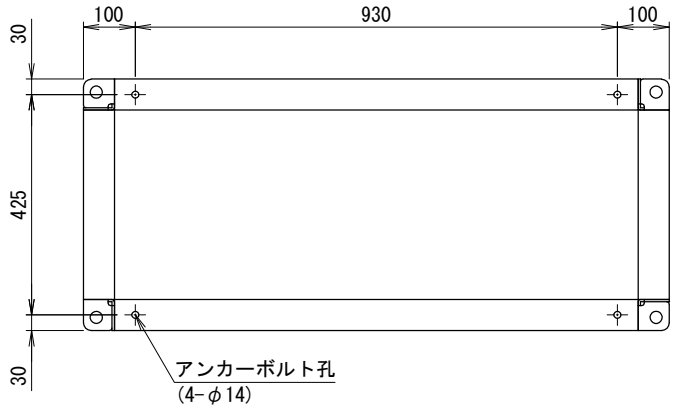

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80㎜以上



＜ストッパー＞



＜注記＞
1. 架台の据え付け
   下ベース全面で水平面に設置してください。
   機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2㎜程度
   隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
   場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'17.10.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	１－ＴＣＣ３６６

A3 SCALE= 1:10