
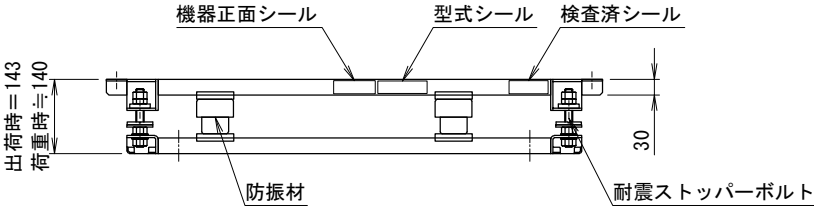



防振架台仕様書

型式				
機器				
----- 機器質量				
現場名				
----- 系統名				
架台質量		△ 20 kg		
防振材	△ NS250-30	4 個		
	△ NS250-45	2 個		
上ベース	□60x30xt2.3	9.0 kg		
下ベース	□60x30xt2.3	7.8 kg		
耐震ストッパーボルト	M12	4 本		
耐震基準	2.0 G			
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)			
適用地域	標準地域(室内)			
＜付属品＞				
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき			
M10x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組			
----- ＜備考＞				


番号	日付	改訂記事		
△	' 10. 11. 26	適用機種追加・重心位置情報記載		
△	' 19. 01. 24	防振材変更・寸法変更		
発行日		承認	設計	作図
' 03. 03. 14		小林	道赫	末永
ネミー株式会社				
図番	1－TCE068			

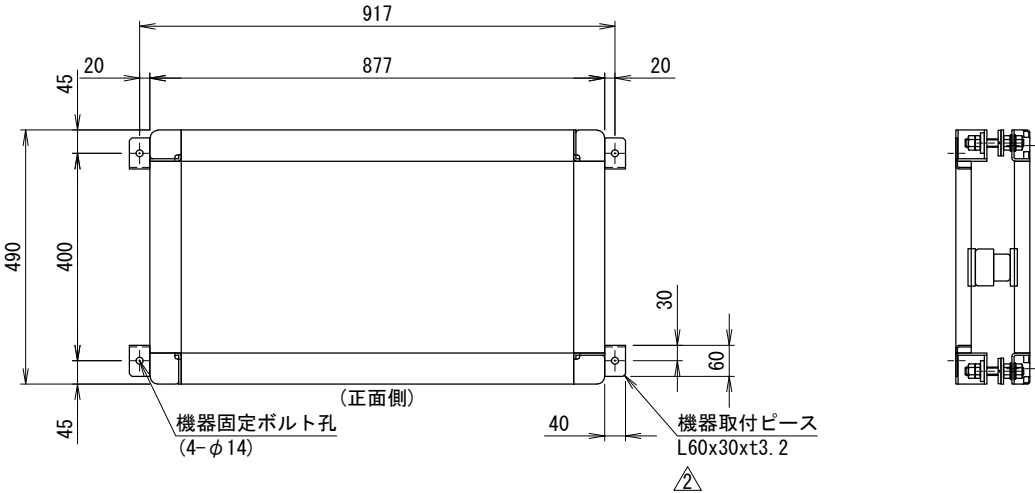


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

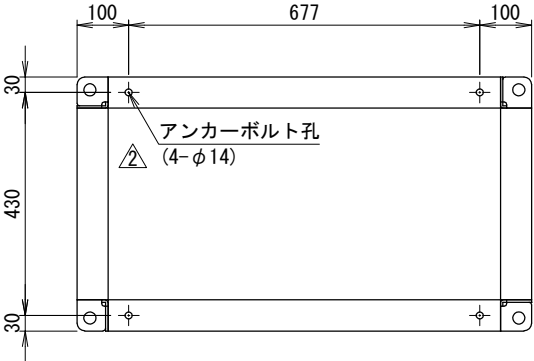

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー(M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。