



防振架台仕様書


型式			
機器			
----- 機器質量			
----- 現場名			
----- 系統名			
架台質量		△ 126 kg	
防振材	△ NS259-180	14 個	
上ベース	□ 60x60xt2.3	58.2 kg	
下ベース	□ 60x60xt2.3	54.6 kg	
耐震ストッパーボルト M20		8 本	
耐震基準		1.5 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準地域(室内)	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
N12x100L (平W, 角W, NTx2付)		6 組	
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x160L (角Wx2, NTx2付)		3 組	
<備考>			

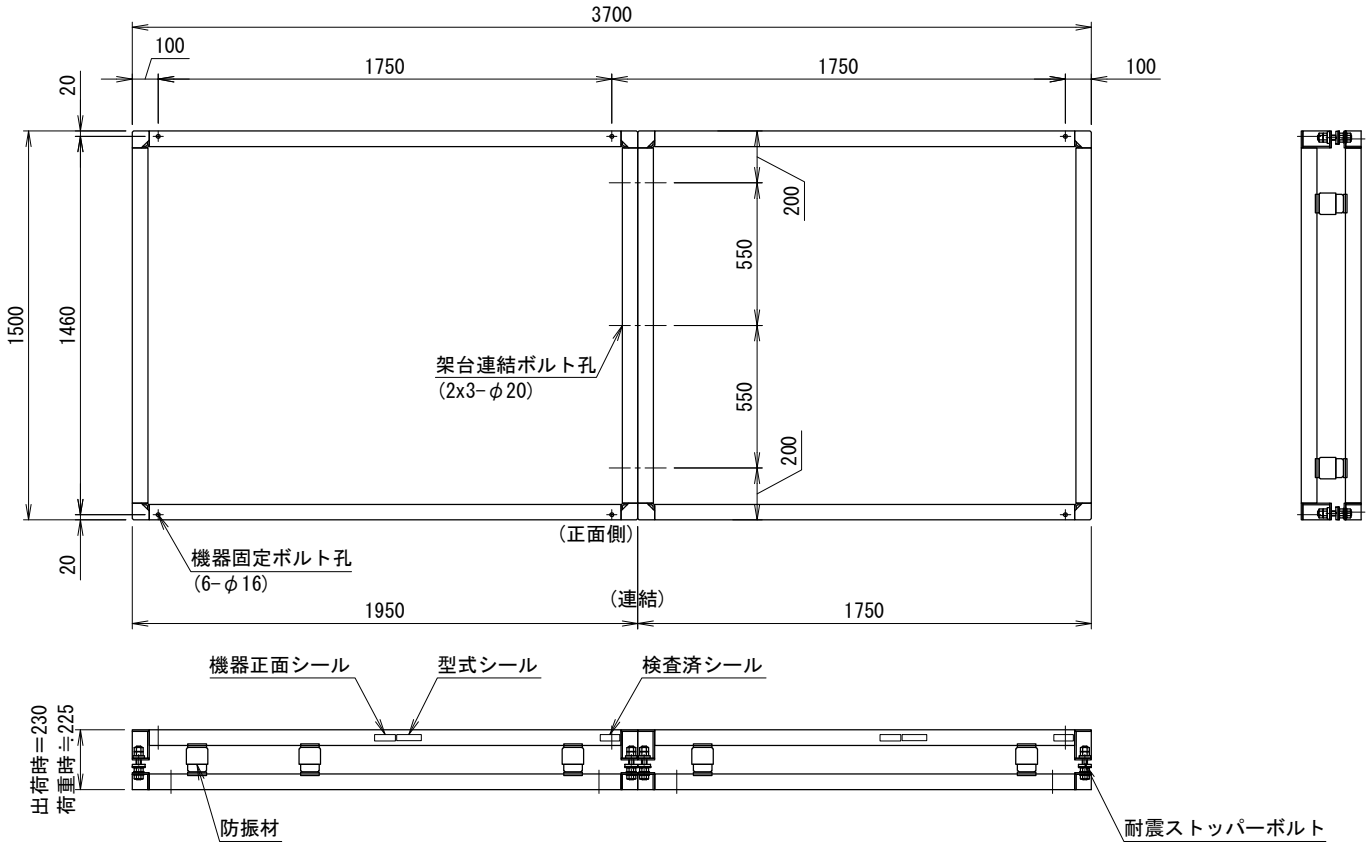


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:30

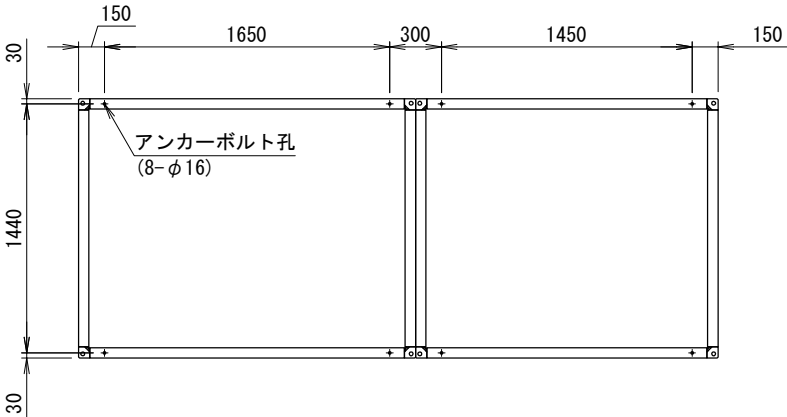

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。