
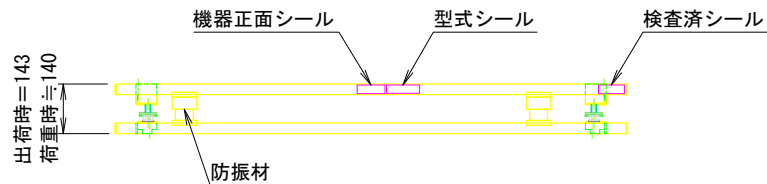


防振架台仕様書


型式		
機器		
機器質量		
現場名		
系統名		
架台質量	37 kg	
防振材	NS250-65	8 個
上ベース	□60x30xt2.3	16.5 kg
下ベース	□60x30xt2.3	15.6 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本	
耐震基準	2.0 G	
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)	

<付属品>		
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき	
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組	


<備考>

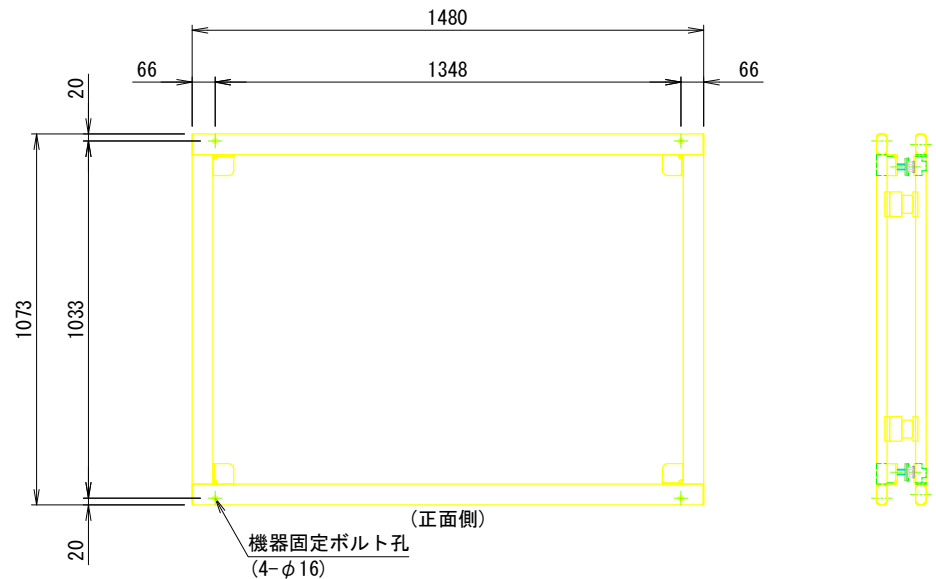


<アンカー寸法図> SCALE= 1:30

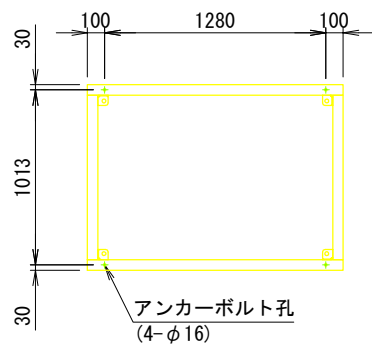

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
先様にてご用意ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
'17.07.13		加納	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番		1-TCE239		