

防振架台仕様書

型式	
機器	

機器質量	


現場名	

系統名	
架台質量	29 kg
防振材	NS250-45 2 個
	NS250-65 4 個
上ベース	□60x30xt2.3 12.8 kg
下ベース	□60x30xt2.3 11.8 kg
耐震ストッパーボルト	M16 4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付)	4 組
<備考>	


番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
'18.12.06	加納	内野	内野	

ネミー株式会社				


図番	1-TCE245			

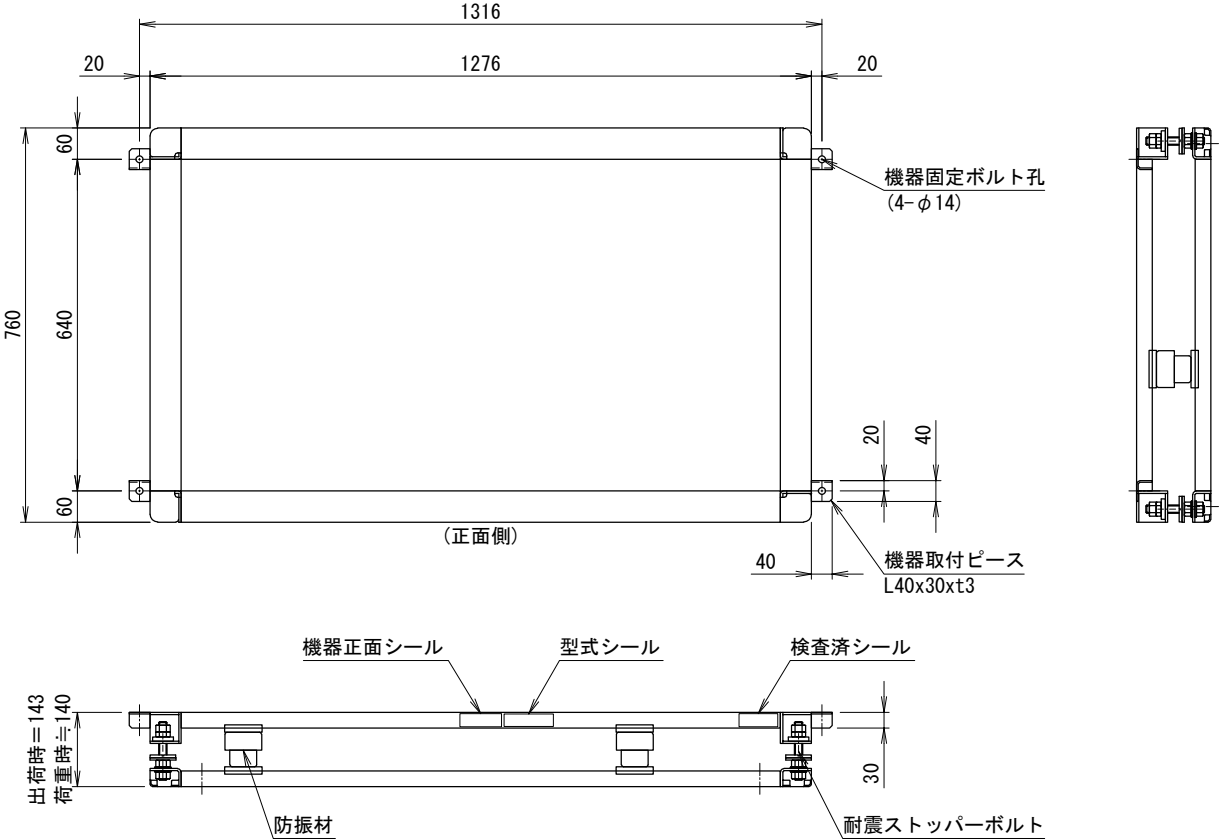


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

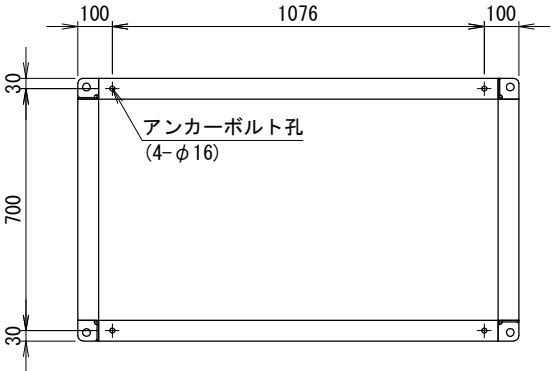

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー(M12)
 有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。