

防振架台仕様書

型式		
機器		

機器質量		

現場名		

系統名		

架台質量		101 kg
防振材	NS259-180	3 個
	NS259-240	1 個
上ベース	□50x50xt3.2	33.9 kg
下ベース	□50x50xt3.2	61.3 kg
整風板	t1.6	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本
耐震基準		2.0 G
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)

<付属品>		
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M12x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組



<備考>		
------	--	--

番号	日付	改訂記事	


発行日	承認	設計	作図
'17.07.25	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-T C J 0 3 2-3
----	-----------------

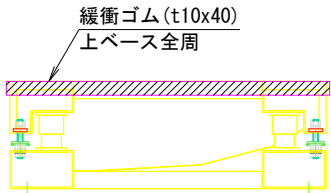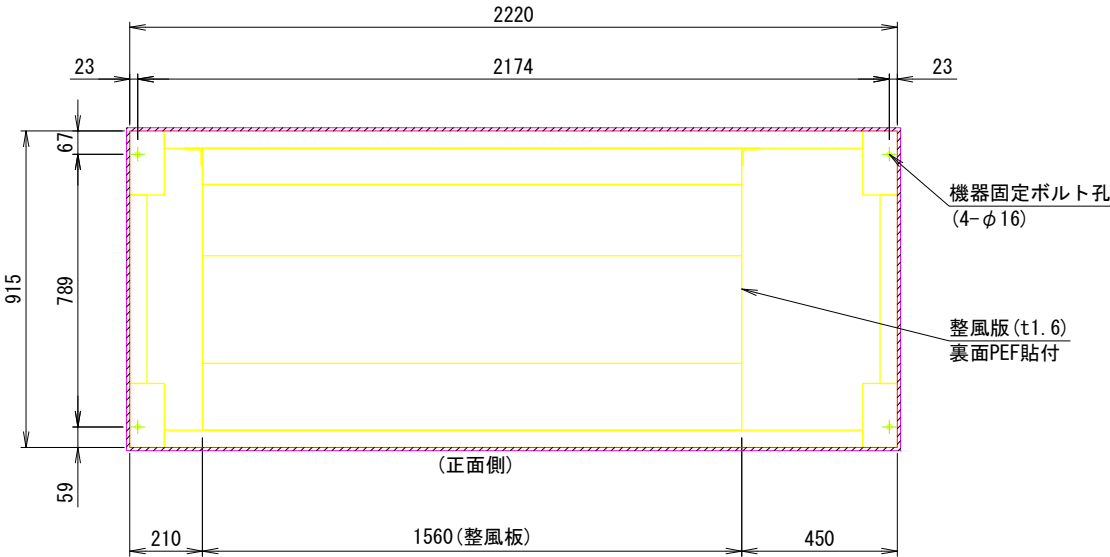


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

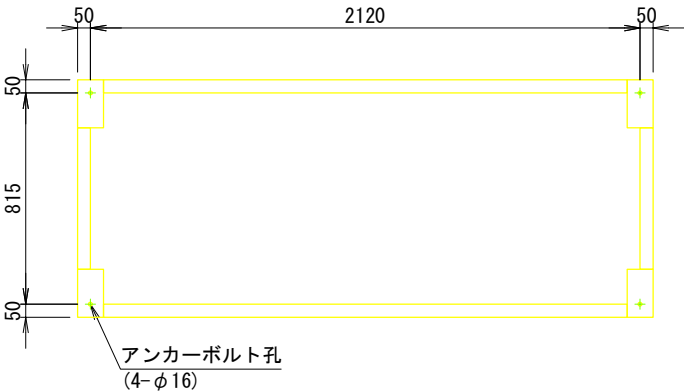

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 100mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。