

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 115 kg

防振材 NS259-180 3 個
NS259-240 1 個

上ベース □50x50xt3.2 33.9 kg

下ベース □50x50xt3.2 76.0 kg

整風板 t1.6

耐震ストッパーボルト M16 4 本



耐震基準 2.0 G

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)


<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組


<備考>

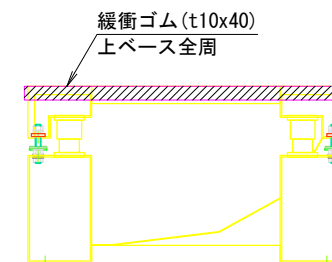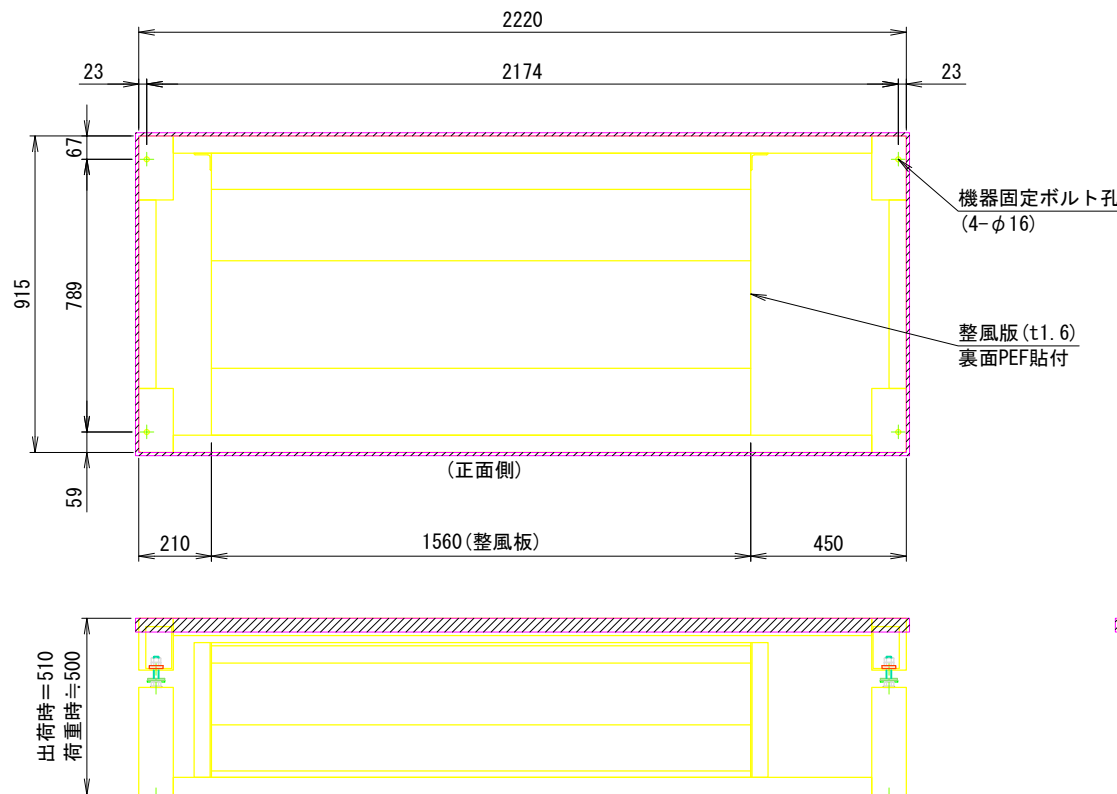


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

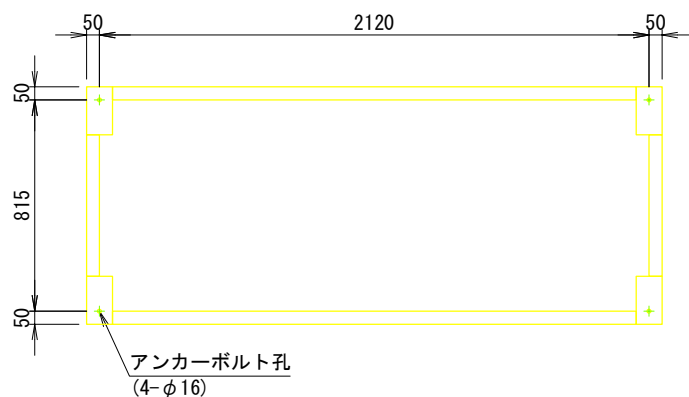

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 120mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'17.07.25	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-T C J 0 3 2-5