防振架台仕様書

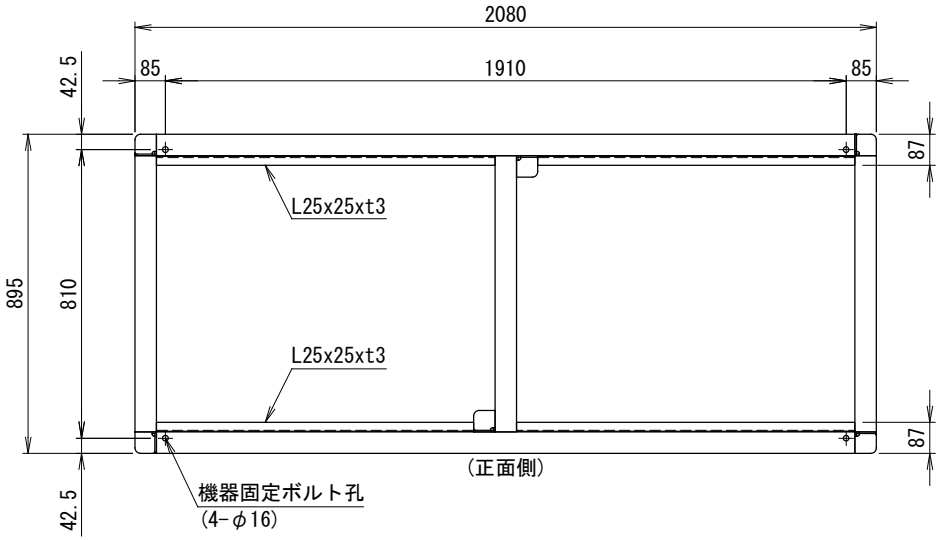



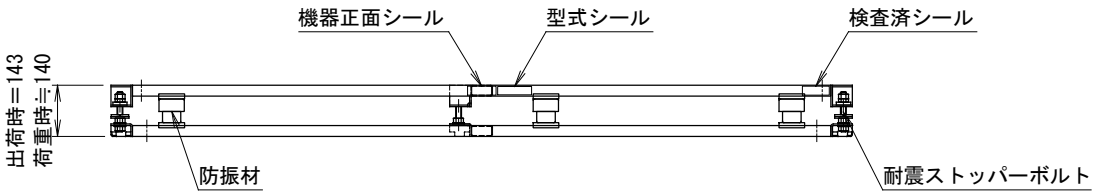

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

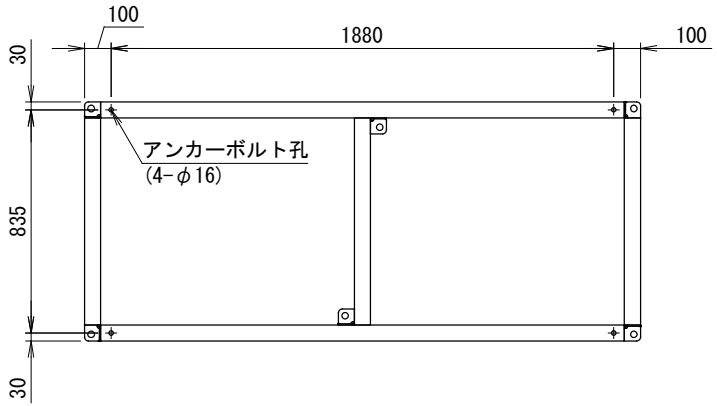

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90㎜以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
   下ベース全面で水平面に設置してください。
   機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2㎜程度
   隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
   場合があります。

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	53 kg
防振材 NS250-100	10 個
上ベース □60x30xt2.3	25.5 kg
下ベース □60x30xt2.3	20.2 kg
耐震ストッパーボルト M16	6 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域	標準・塩害地域

＜付属品＞
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x70L （平W,角W,NTx2付） 4 組

＜備考＞

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'19.07.17	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 １－ＴＣＬ０１３

A3 SCALE= 1:15