



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

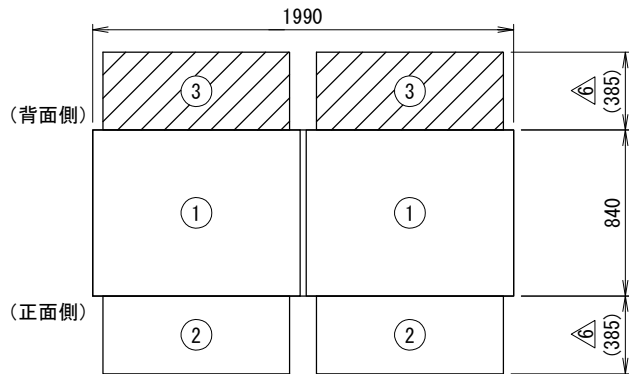

上面図

※H寸法は適用機種により異なりますので事前にご確認願います。
(代表)PURY-P500M-Eの時、H1=2425/H2=1575
CAH-P375Cの時、H1=2540/H2=1690


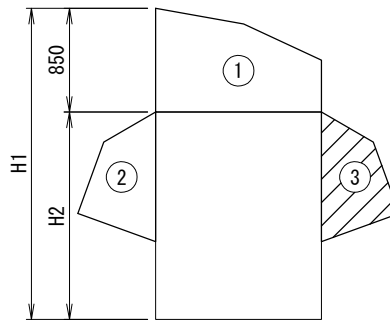


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

③

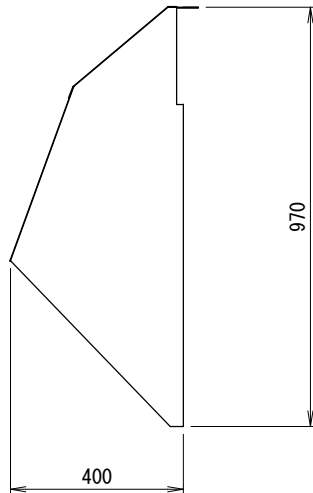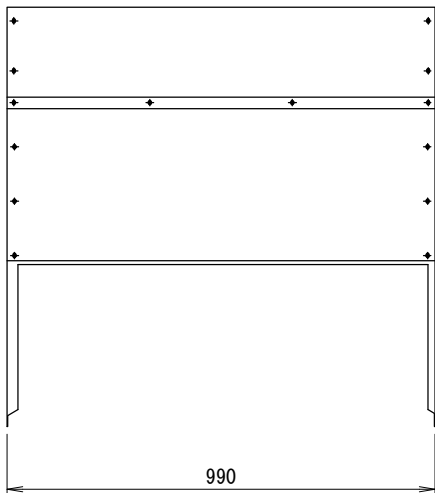

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ③:約11(kg)x2

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

タッピングネジ $\phi 4$

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

①

②

③ MIT-0071 2MD87

番号 日付 改訂記事

 16.02.23 図面構成変更

 17.09.14 配置寸法訂正

 21.01.12 型式削除

承認日 承認 設計 作図

'09.03.27 道赫 林 小泉

ネミー株式会社

図番 2-MDB210B-E1

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。