



(:本書対象防雪フード)

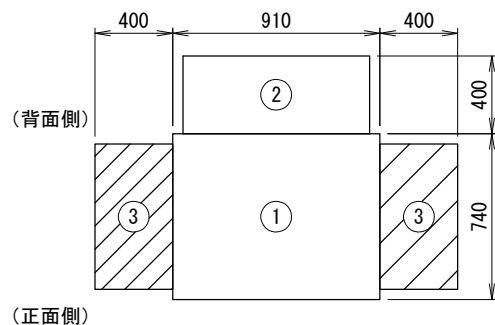



上面図

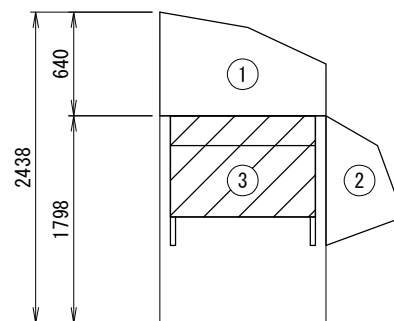

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

③

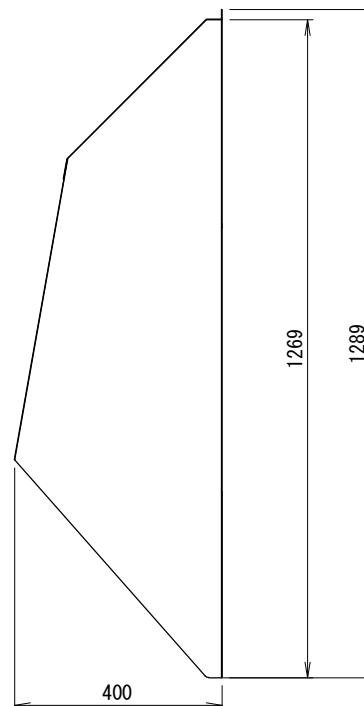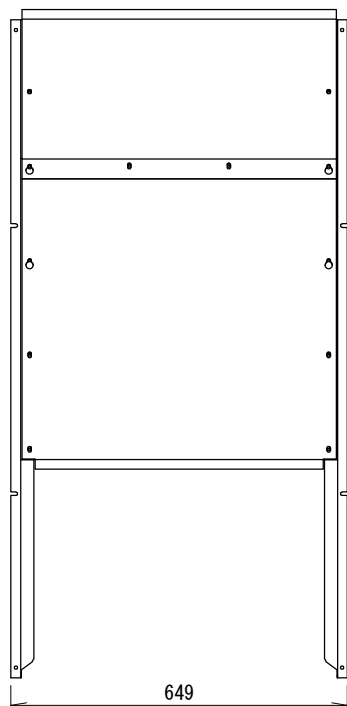

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II、設計基準風速: 40m/s、設計水平震度: 2.0G、GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SGCC
	t1.0

製品質量	③:約12 (kg) x2
------	---------------

表面处理	烧付塗装/膜厚70 μ m以上 (塗装色:機器近似色)
------	------------------------------------

適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
--------	-------------

付属品

エスタイトネジ M5

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	2A-MDB001LR-D01	

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 09. 18	篠崎	井手中	井手中

ネニ一株式会社

図番	2A-MDB001LR-K
----	---------------