



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

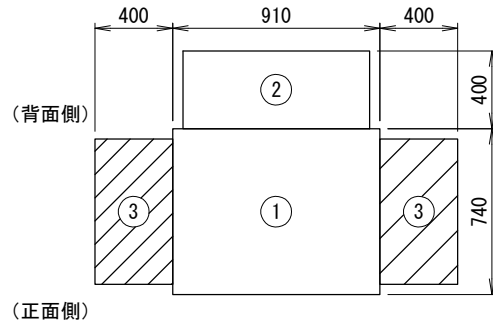



上面図

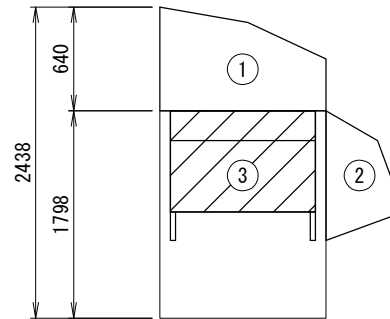

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：左右側面吸込口＞

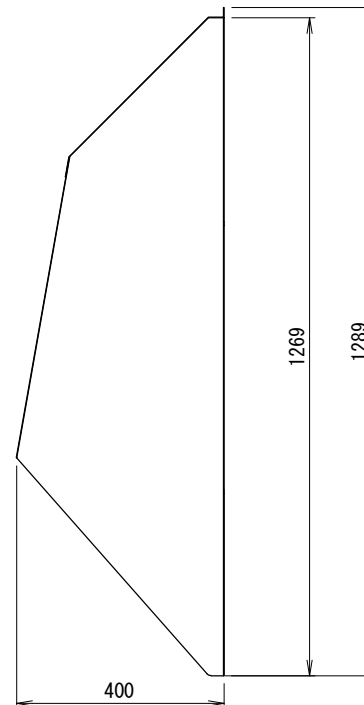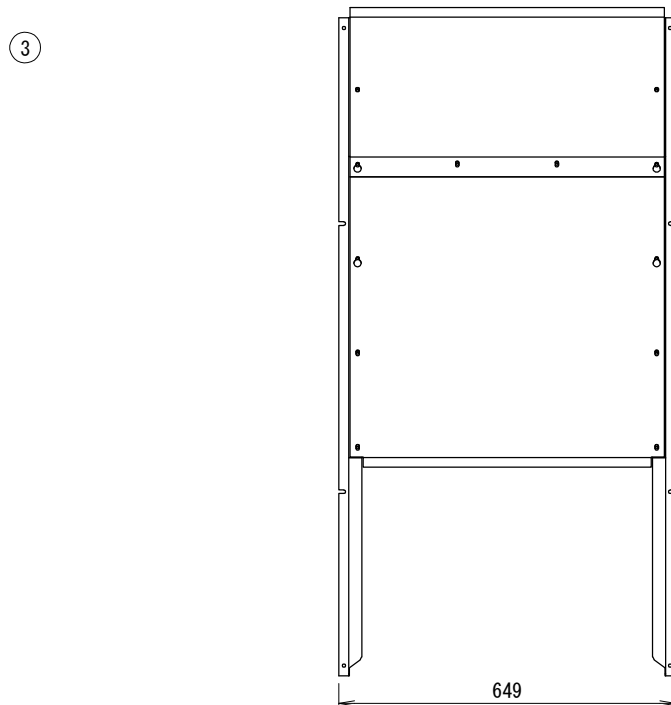

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2. 0G. GL～製品頂点までの高さ：40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS316 t1.0
製品質量	③：約12(kg) x2
表面処理	脱脂処理
適用設置地域	重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5
その他	
現地組立式	

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	2A-MDB001LR-D01	
番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 09. 18	篠崎	井手中	井手中

ネミー株式会社

図番	2A-MDB001LR-T
----	---------------