| 適用防振架台 |
|---|
| １－ＮＡＭ０２３(＃Ｅ２) |
| ＧＡＳ－Ｆ３０５３(他社製) |

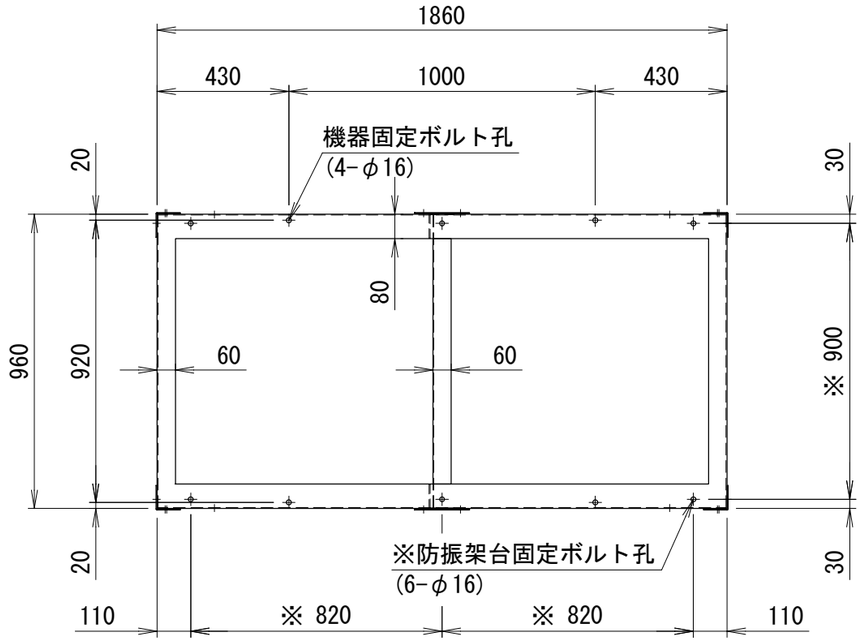


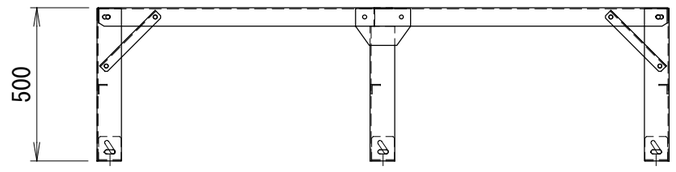


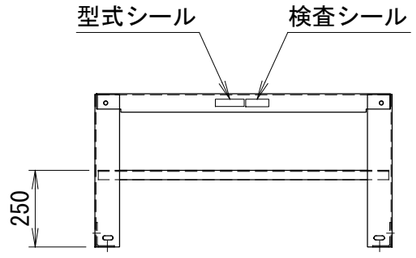


# 高置ＢＨ架台仕様書

| 型式 | |
|---|---|
| 機器 | |
| 現場名 | |
| 系統名 | |

| | |
|---|---|
| 架台質量 | 40 kg |
| 梁・柱・筋交 | SS400(t3.2) |
| アンカー金具 | SS400(t4.5) |
| 表面処理 | 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45 |
| 適用地域 | 標準・塩害・重塩害地域 |
| 耐震基準 | 1.0 G |

＜付属品＞

| | |
|---|---|
| 機器固定ボルト | 溶融亜鉛めっき |
| M12x40L (大形平W,平W,NTx2付) | 4 組 |
| 防振架台固定ボルト | 溶融亜鉛めっき |
| M12x70L (平W,角W,NTx2付) | 6 組 |

＜備考＞

1. 架台の据付
   底面全体で水平面に設置してください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
   変更する場合があります。

〈アンカー寸法図(長孔中心)〉 SCALE= 1:40

アンカー金具取付(A)内側

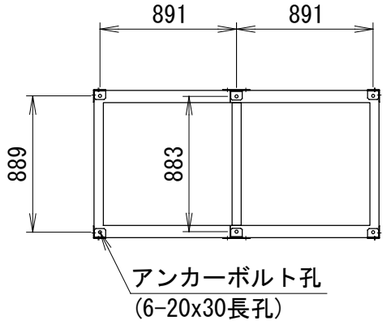


アンカー金具取付(B)外側側面

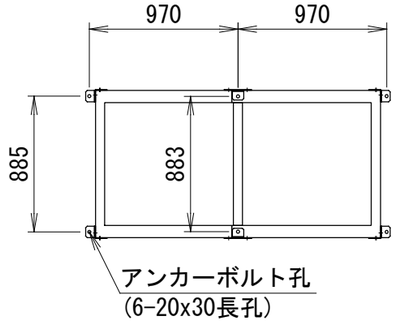


アンカー金具取付(C)外側前後面

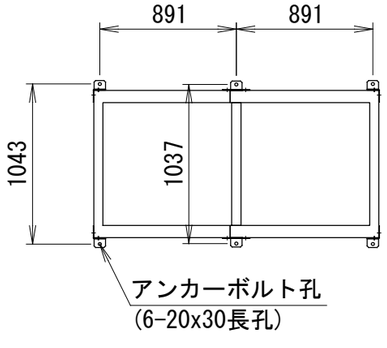


〈レベル調整〉

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト(非付属・参考)
接着系アンカー　：M16
有効埋め込み深さ：110㎜以上

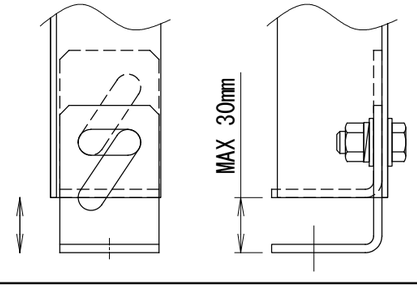


| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 発行日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|---|---|---|---|
| '22.10.14 | 篠﨑 | 内野 | 内野 |

ネミー株式会社

| 図番 | ３－ＮＡＲ０７５＃Ｂ１－５ |
|---|---|

A3　SCALE= 1:20