




クッションコネクタ ハイパット仕様書

型式 **50(H)S/100(H)S**


<構成> 1枚敷
①ゴム クロロプレンゴム(黒)
②スペーサー 鋼板+ゴム皮膜 t4

<付属品>
ゴムブッシュ

<備考>
1. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

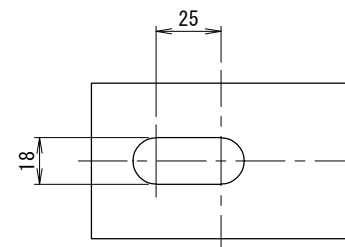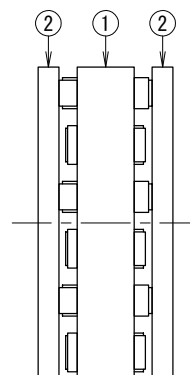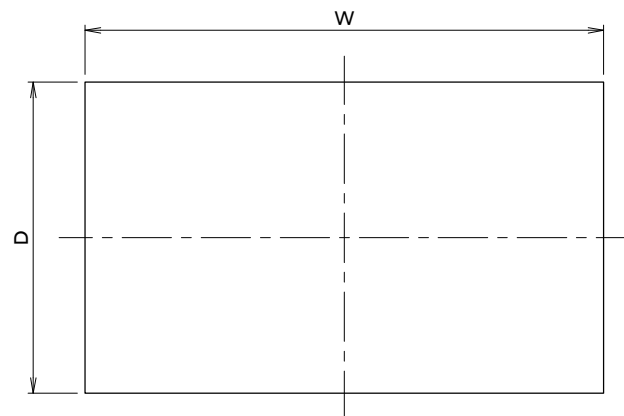


100HS-4K/6K



50HS-4K/6K

固定孔有り

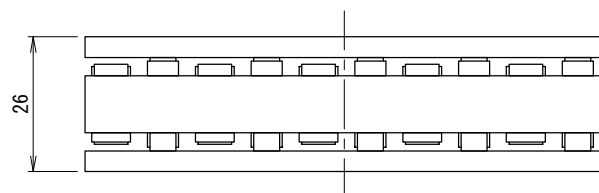


型 式	外形寸法		固定孔	標準荷重 (kg)	固有振動数 (Hz) (標準荷重時)
	W	D			
50S-4K	62	52	無	50	7.8
50S-6K	62	52	無	80	7.8
50HS-4K	62	52	有	50	7.8
50HS-6K	62	52	有	80	7.8
100S-4K	102	62	無	100	7.8
100S-6K	102	62	無	160	7.8
100HS-4K	102	62	有	100	7.8
100HS-6K	102	62	有	160	7.8

※W・Dはスペーサーの寸法



<据付要領>


その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書(別紙)をご確認ください。

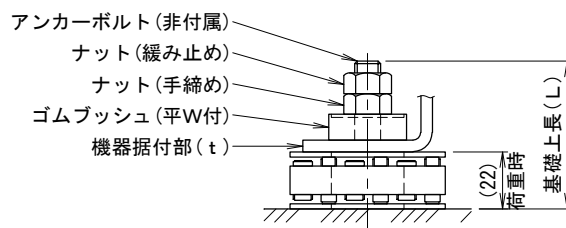

アンカー工法や耐震基準は現場様によります。
基礎下の埋め込み深さは先様でご確認ください。

アンカー径	L	ゴムブッシュ(5mm厚)
M8/M10	t+50mm以上	10MBS-30-F5
M12	t+55mm以上	12MBS-30-F5
M16	t+65mm以上	16MBS-38-F5

・据付位置
機器据付部の奥側に合わせてください。
板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。
曲げ部分が浮いた状態にしておくと機器に過剰な
負荷がかかる場合があります。

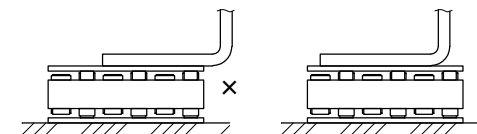

番号	日付	改訂記事			
△	' 19. 03. 26	据付要領改訂			
発行日		承認	設計	作図	
' 17. 07. 31		加納	藤田	内野	
ネミ一株式会社					
図番		4 - X X M O 3 3			