
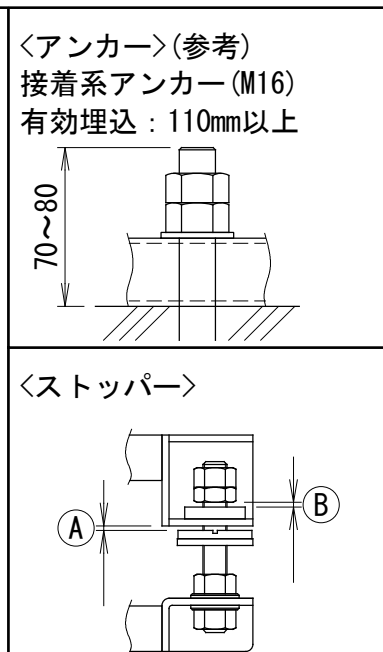


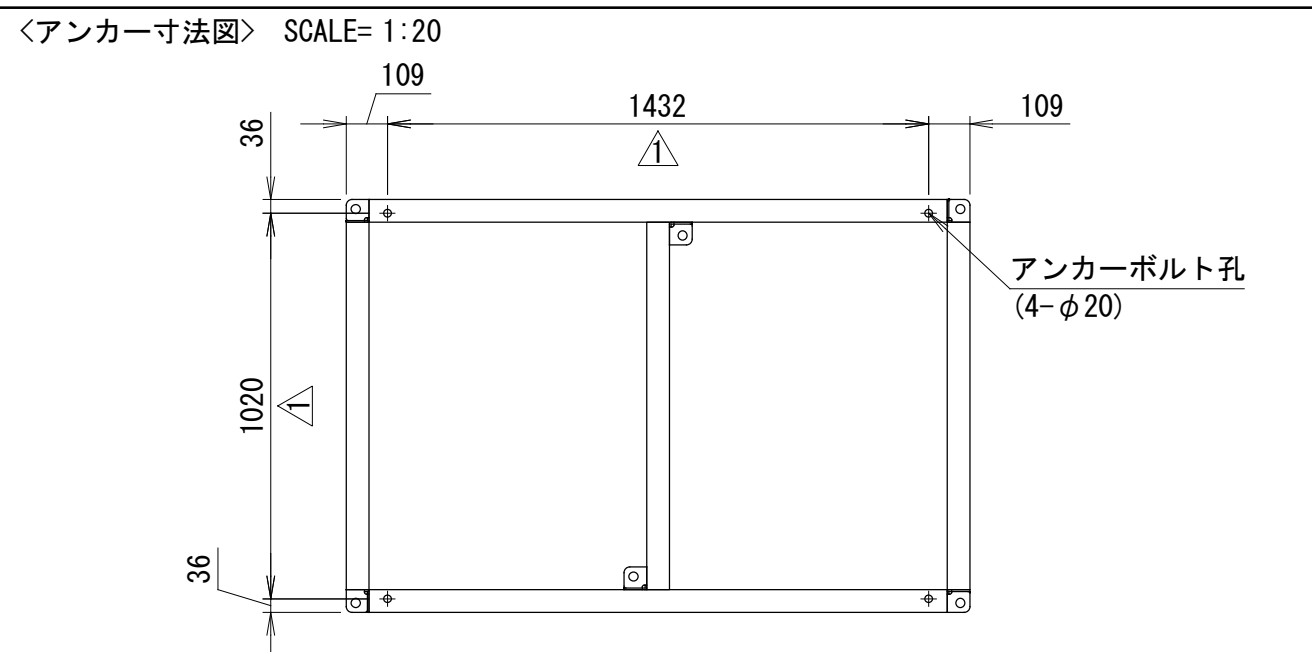

- ＜注記＞
1. 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
  2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
  3. 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
  4. ストッパーの調整  
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度  
隙間を開けてください。
  5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。

|                         |              |                      |          |
|-------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 防振架台仕様書                 |              |                      |          |
| 型式                      |              |                      |          |
| 機器                      |              |                      |          |
| 現場名                     |              |                      |          |
| -----                   |              |                      |          |
| 系統名                     |              |                      |          |
| 架台質量                    |              | △ <sub>2</sub> 48 kg |          |
| 防振材(コイルスプリング)           |              |                      |          |
| NS250-100               |              | 6. 44 [kgf/mm] 12 個  |          |
| 上ベース                    | □60x30xt2. 3 | △ <sub>2</sub>       | 20. 6 kg |
| 下ベース                    | □60x30xt2. 3 | △ <sub>2</sub>       | 19. 4 kg |
| 耐震ストッパーボルト              |              | M16                  | 6 本      |
| 耐震基準                    |              | 2. 0 G               |          |
| 表面処理                    |              | 溶融亜鉛めっき<br>2種・HDZ40  |          |
| 適用地域                    |              | 標準・塩害地域              |          |
| <付属品>                   |              |                      |          |
| 機器固定ボルト                 |              | 溶融亜鉛めっき              |          |
| M20x90L (平W, 角W, NTx2付) |              | 4 組                  |          |
| <備考>                    |              |                      |          |
|                         |              |                      |          |
| 番号                      | 日付           | 改訂記事                 |          |
| △ <sub>1</sub>          | ' 18. 05. 23 | アンカーピッチ変更            |          |
| △ <sub>2</sub>          | ' 20. 07. 08 | 鋼材・質量変更・図枠更新         |          |
|                         |              |                      |          |
|                         |              |                      |          |
|                         |              |                      |          |
| 発行日                     | 承認           | 設計                   | 作図       |
| ' 15. 10. 07            | 加納           | 金澤                   | 金澤       |
| ネミー株式会社                 |              |                      |          |
| 図番                      | 1-NAMO11     |                      |          |