

防振架台仕様書

型式 AP-NSG710U

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 43 kg

防振材 NS250-100 10 個

上ベース □60x30xt2.3 18.4 kg

下ベース □60x30xt2.3 17.2 kg

耐震ストッパーボルト M16 6 本

耐震基準 2.0 G



表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域


<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x70L (大形平Wx2, NTx2付) 4 組


<備考>

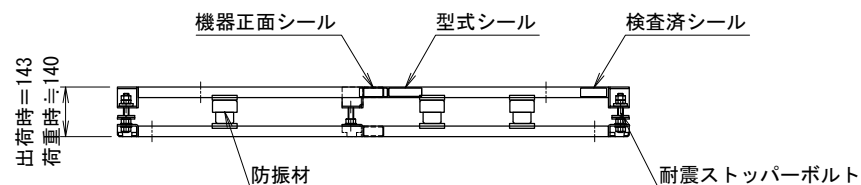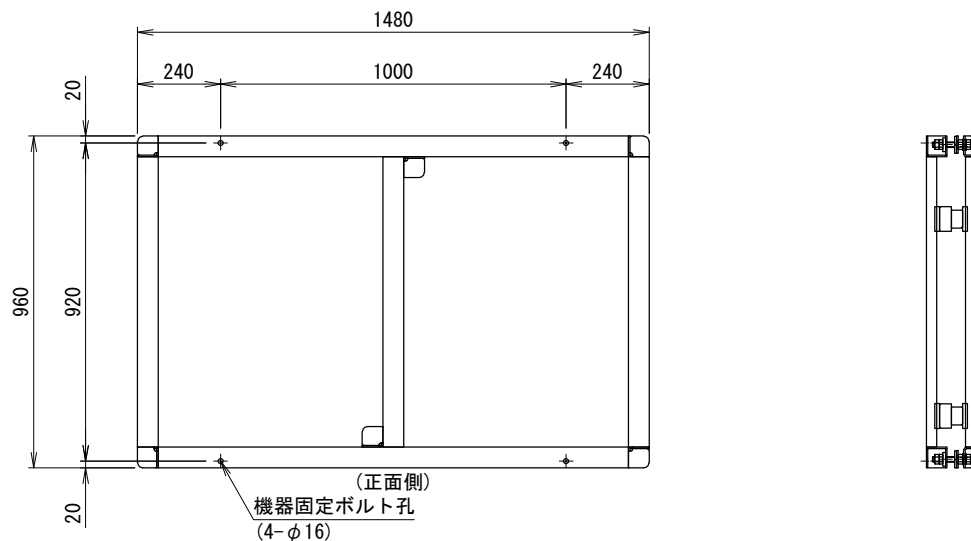


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

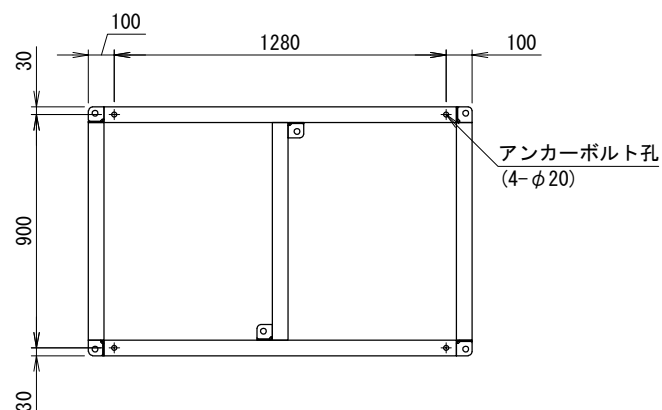

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込: 110mm以上



<ストッパー>



<注記>

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'19.11.18	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-NAM018