標準/耐塩/耐重塩共用仕様

機器本体・防振架台取付共用仕様

高置ＢＨ架台仕様書

適用防振架台
1−HTA187(#E2)
1−HTA188(#E2)
1−HTA189(#E2)
1−HTA190(#E2)
△1 1−HTA193(#E2)
△2 1−HTP343(#E2)

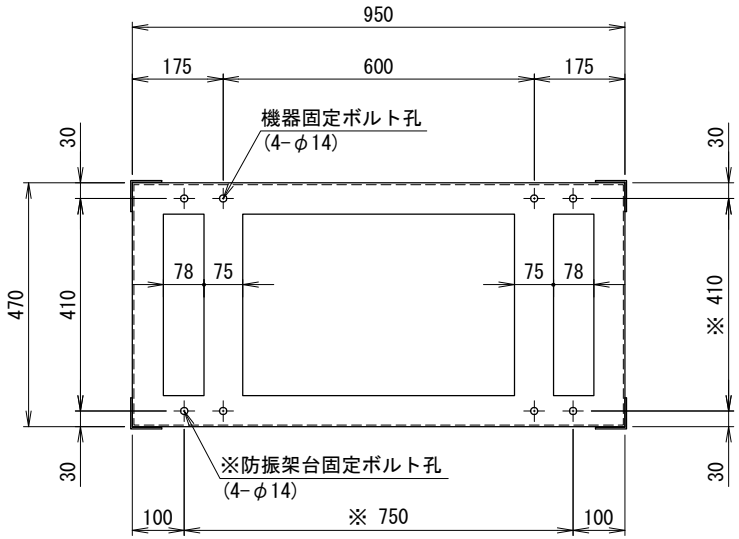

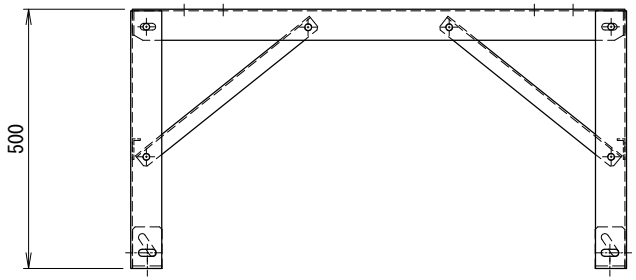

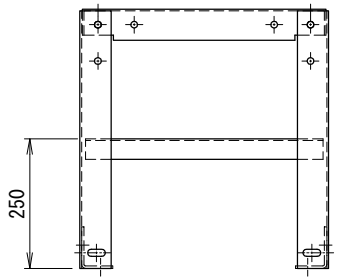

型式	Ｎ−ＢＨＨ９５４Ｒ−５
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

架台質量	20 kg
材質	SS400相当
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
耐震基準	2.0G

付属品

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10×40L （平W×2,NT×2付）	4セット
防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10×70L （平W,角W,NT×2付）	4セット

その他

1. 架台の据付
   底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
   変更する場合があります。

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

アンカー金具取付（Ａ）

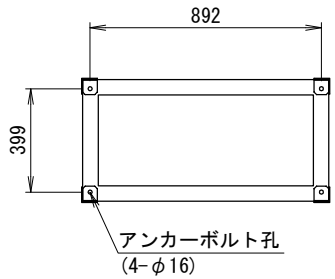

アンカー金具取付（Ｂ）

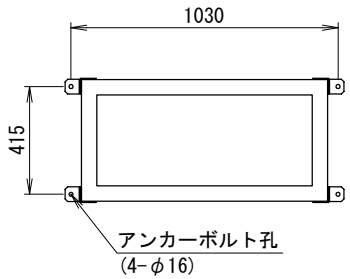

アンカー金具取付（Ｃ）

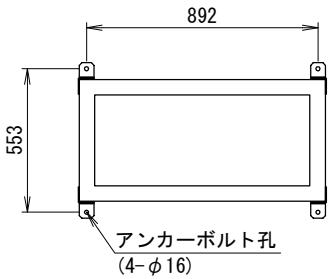

〈レベル調整〉

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。

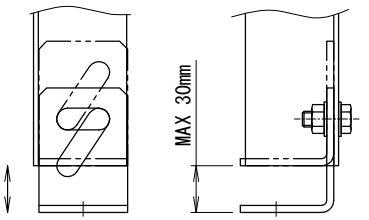

番号	日付	改訂記事
△1	'17.04.11	適用防振架台追加
△2	'17.05.26	適用防振架台追加

承認日	承認	設計	作図
'16.07.05	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	３−ＨＴＲ１２４＃Ｂ１−５

A3 SCALE= 1:10