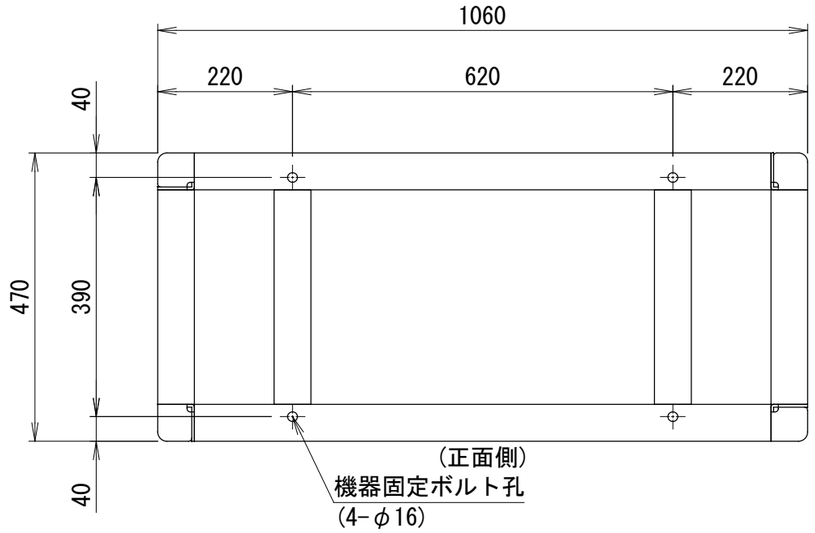

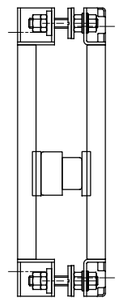

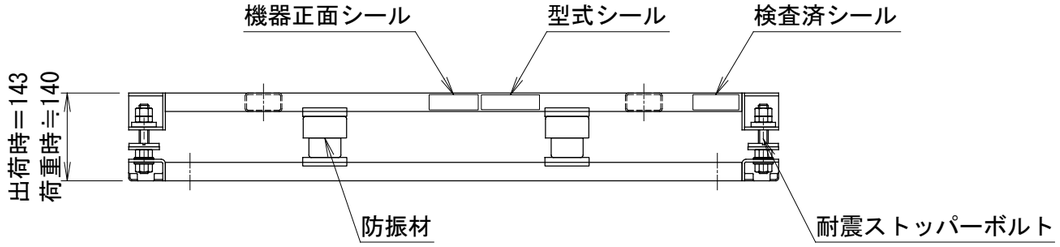

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

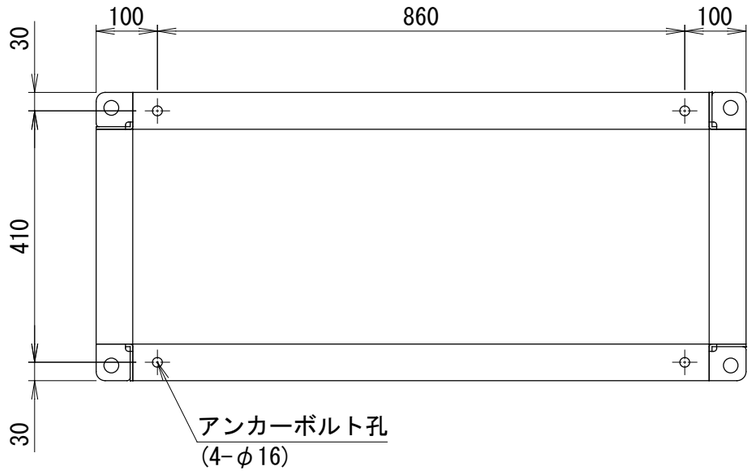

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
   据付面の水平を確保願います。
   不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

防振架台仕様書

△1 型式	N－SPD1060FA
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	25 kg
防振材(コイルスプリング)	
NS250-10	0.65[kgf/mm] 3 個
NS250-30	1.93[kgf/mm] 3 個
上ベース	□60x30xt2.3 11.7 kg
下ベース	□60x30xt2.3 8.7 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき HDZT56
適用地域	標準・塩害地域
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M12x70L (平W,角W,NTx2付)	4 組
＜備考＞	

番号	日付	改訂記事
△1	'22.04.11	型式設定
△2	'23.09.13	図枠更新

発行日	承認	設計	作図
'21.10.01	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1－DAB318

A3 SCALE= 1:10