

防振架台仕様書

型式	N-SPD1750FA		
機器			
現場名			
系統名			
架台質量	39 kg		
防振材(コイルスプリング)			
NS250-45	2.90[kgf/mm]	4 個	
NS250-80	5.15[kgf/mm]	4 個	
上ベース	□60x30xt2.3	17.4 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	16.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		


適用地域	標準・塩害地域
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x70L (平Wx2, NTx2付) 4 組

＜備考＞


番号	日付	改訂記事		
	' 18. 09. 26	型式追加		
	' 20. 03. 23	図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
' 18. 08. 08		加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-DAB311
----	----------

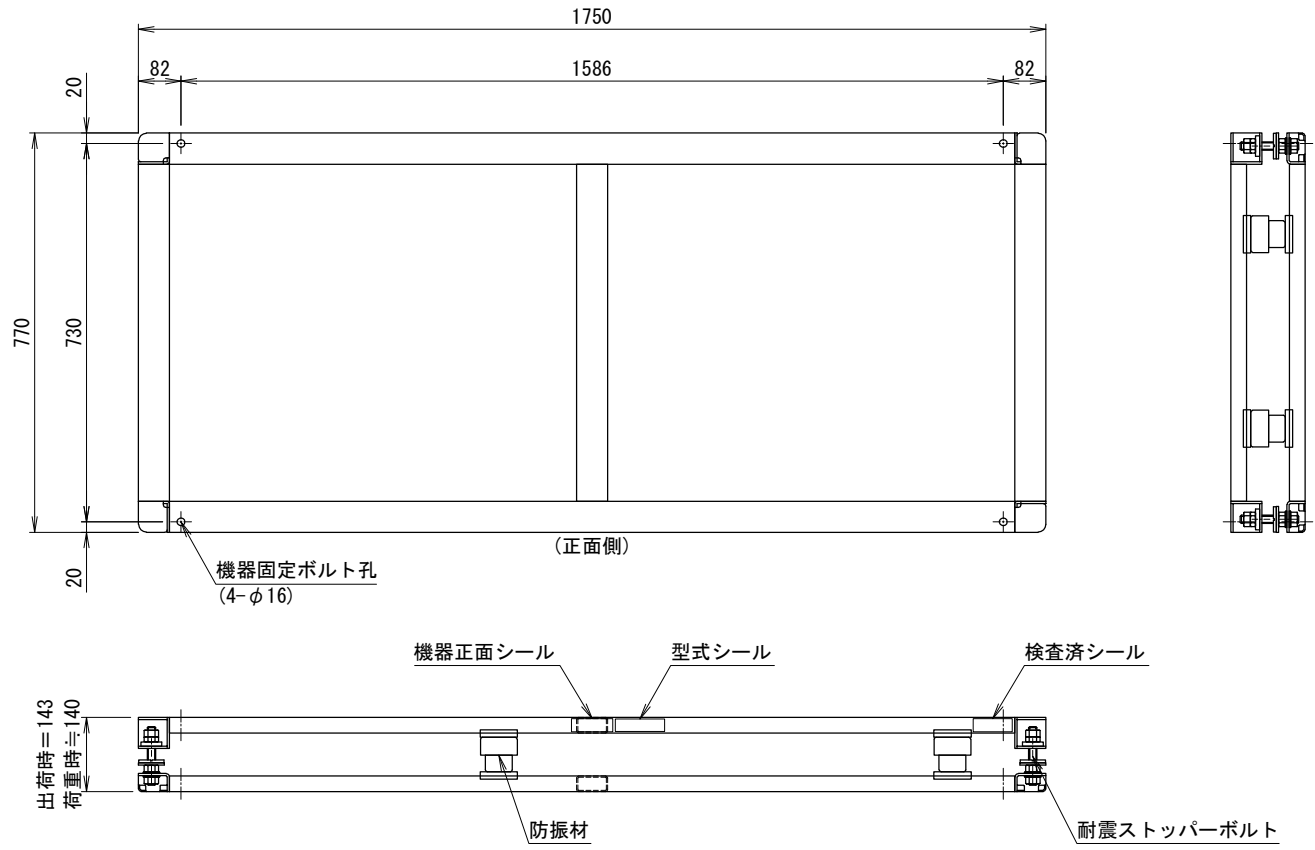


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15

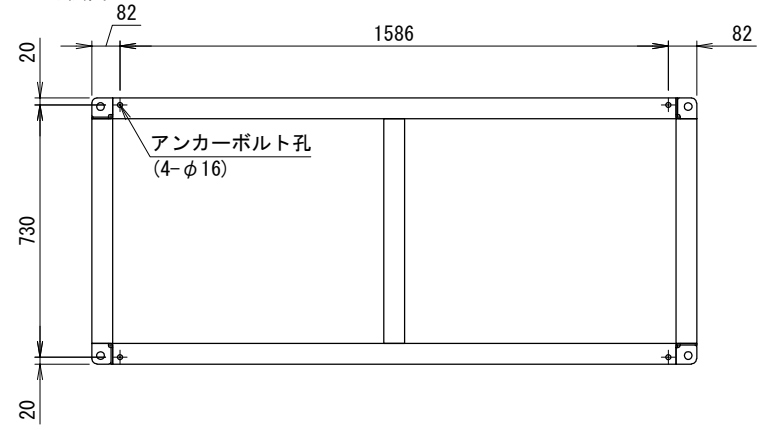

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。