

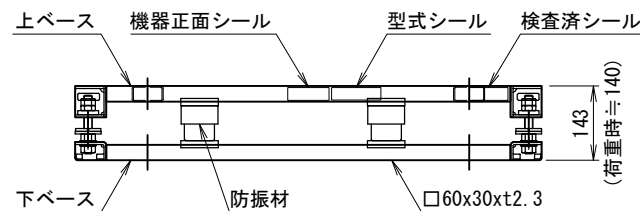



防振架台仕様書

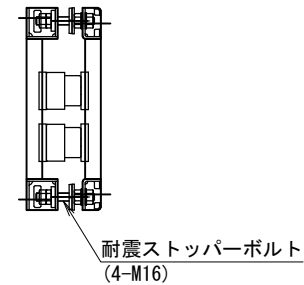

型式	N-SPD900DA		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
架台質量	21 kg		
防振材	NS250-30	6 個	
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
耐震基準	2.0G		
付属品			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×70L (平W, 角W, NT×2付)	4 セット	
その他			
番号	日付	改訂記事	
△	'17.05.30	型式追記	
承認日	承認	設計	作図
'16.04.05	澤山	金澤	金澤
ネミー株式会社			
図番	1-DAA028		

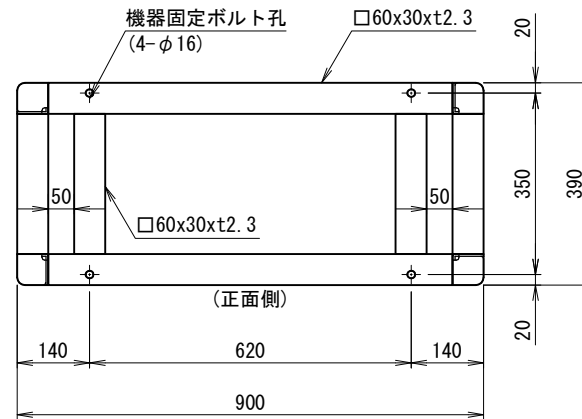


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

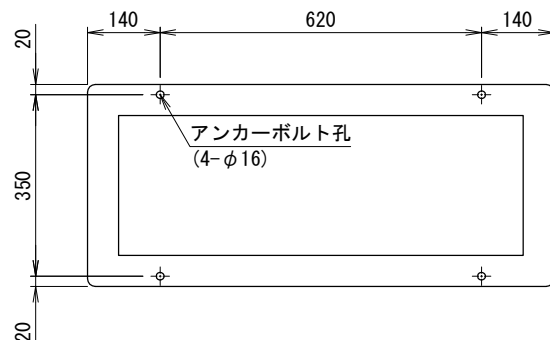

〈注記〉

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
2. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込: 90mm以上



〈ストッパー〉

