


防振架台仕様書


△

型式	N－SPD930FB			
機器				
現場名				
系統名				
架台質量				25 kg
防振材(コイルスプリング)				
NS250-45	2.90[kgf/mm]			3 個
NS250-80	5.15[kgf/mm]			3 個
上ベース	□60x30xt2.3			10.6 kg
下ベース	□60x30xt2.3			9.7 kg
耐震ストッパーボルト	M16			4 本
耐震基準				2.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40			
適用地域	標準・塩害地域			
<付属品>				
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x70L (平Wx2, NTx2付)			4 組
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△	'18.09.26	型式追加		
△	'20.03.19	防振材変更		
発行日		承認	設計	作図
'18.08.07		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1－DAB310			


力

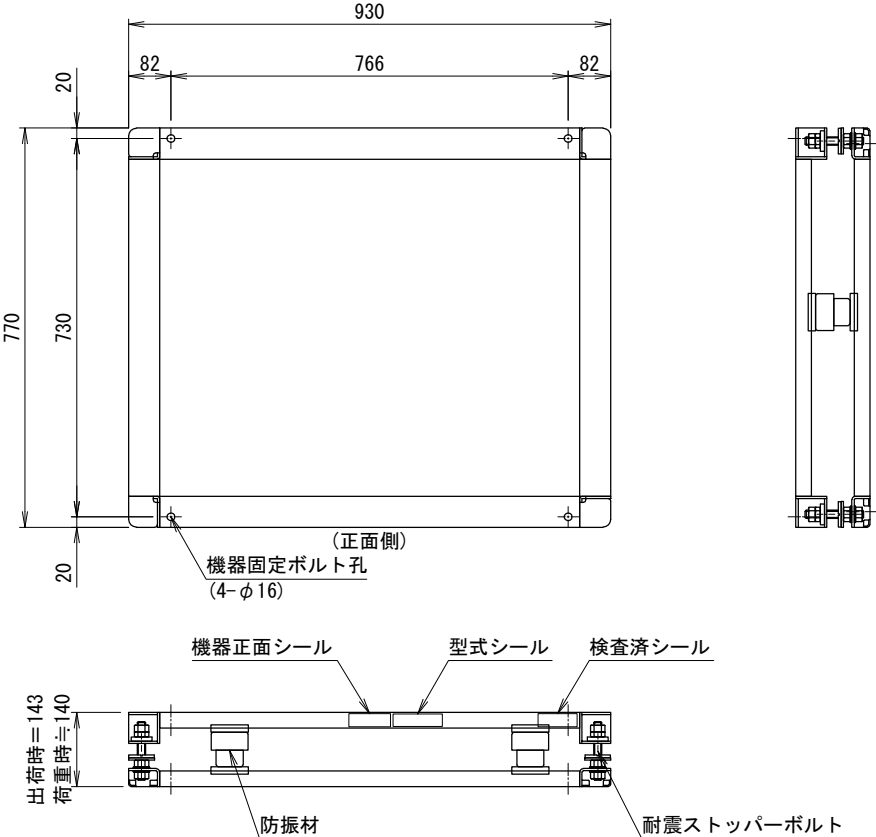


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

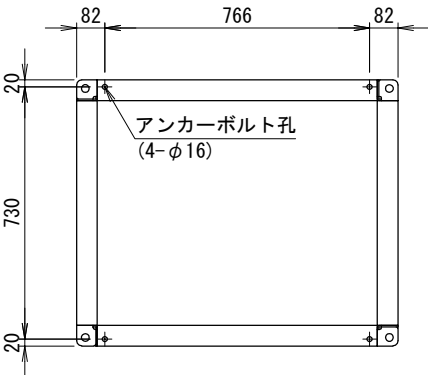

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込：90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。