

防振架台仕様書



型式 N-SPD940DA

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 22 kg

防振材	NS250-20	4 個
	NS250-30	2 個




表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
------	---------------------

耐震基準	2.0G
------	------


付属品

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12×70L (平W, 角W, NT×2付)	4 セット
---------	------------------------------------	-------

その他

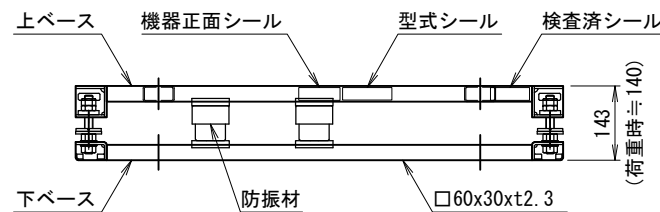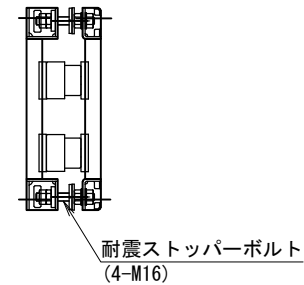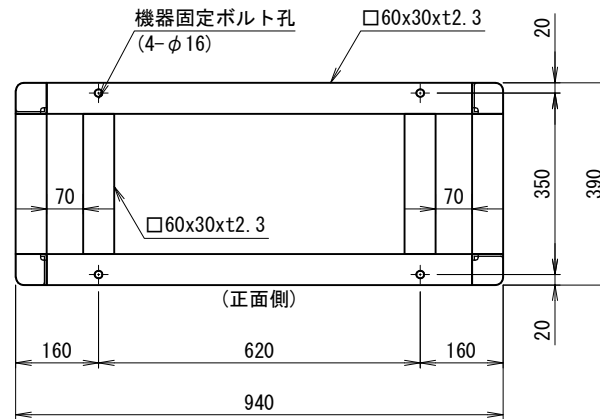


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:10

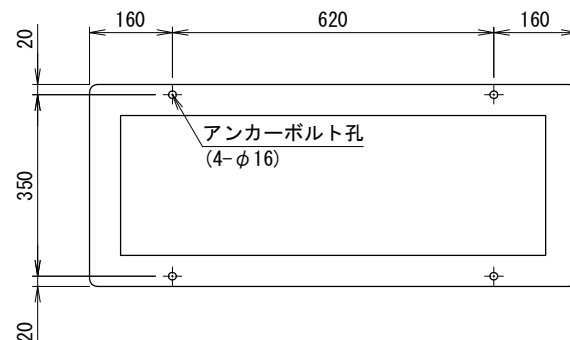


〈注記〉

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
2. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に ㉠ ㉡ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込 : 90mm以上



〈ストッパー〉



番号	日付	改訂記事
△	'17.05.30	型式追記

承認日	承認	設計	作図
'16.04.05	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番 1-DAA031