

# 防振架台仕様書

型式 N-SPH1130MDZ

機器

現場名

系統名

架台質量 26 kg

防振材(コイルスプリング)

NS250-30 1.93[kgf/mm] 5 個

NS250-65 4.19[kgf/mm] 1 個

上ベース □60x30xt2.3 12.2 kg

下ベース □60x30xt2.3 9.2 kg

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき  
HDZT56



適用地域 標準・塩害地域

<付属品>


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

<備考>


| 番号        | 日付        | 改訂記事          |    |    |
|-----------|-----------|---------------|----|----|
| ①         | '21.04.06 | 架台寸法変更に伴う全面改訂 |    |    |
| ②         | '21.04.07 | 型式設定          |    |    |
| ③         | '23.03.23 | 耐震基準・めっき表記変更  |    |    |
|           |           |               |    |    |
| 発行日       |           | 承認            | 設計 | 作図 |
| '21.04.02 |           | 加納            | 内野 | 内野 |
| ネミー株式会社   |           |               |    |    |
| 図番        | 1-HTA213  |               |    |    |

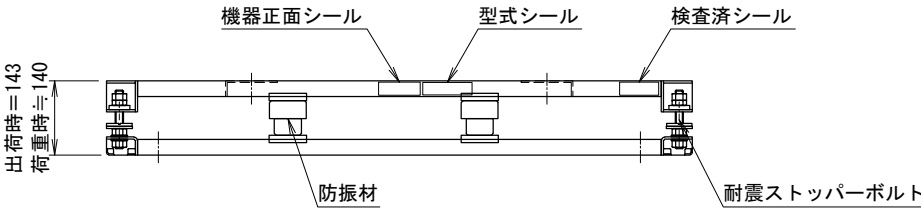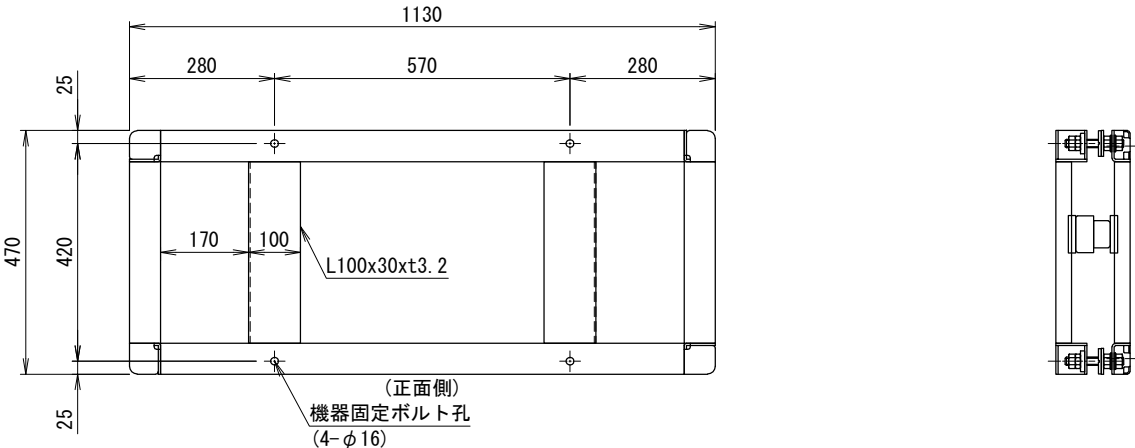


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

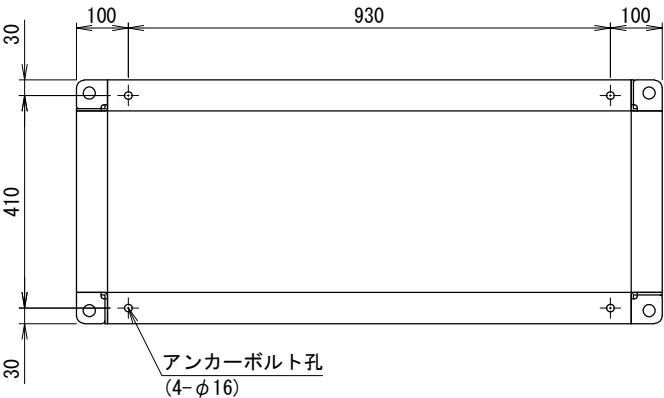

<アンカー>(参考)  
接着系アンカー(M12)  
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け  
据付面の水平を確保願います。  
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力  
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整  
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度  
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。