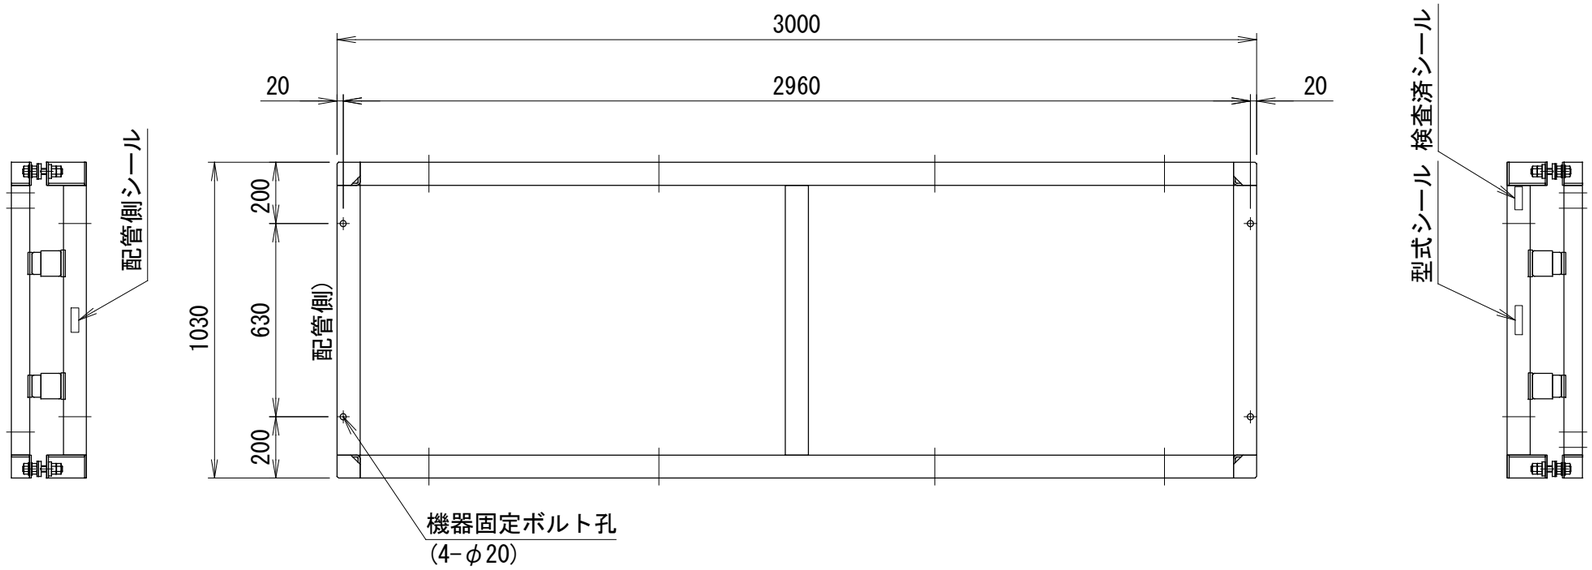

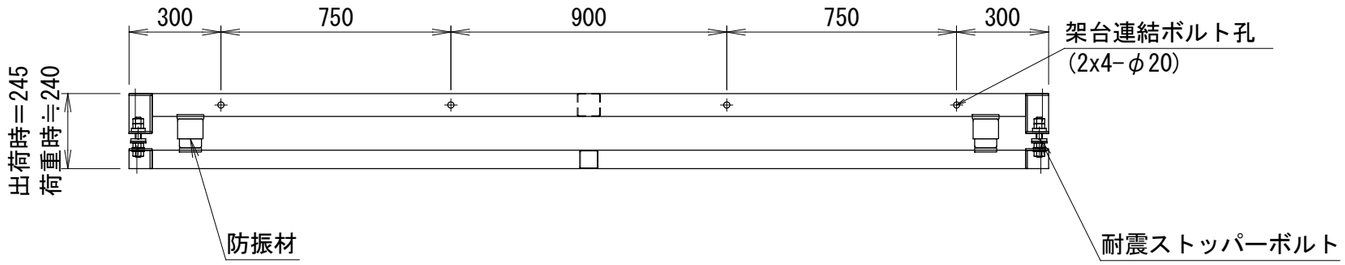

△3

<アンカー寸法図> SCALE= 1:30 △1△3

※Ａ・Ｂどちらかの孔をご利用ください。
未使用の孔には付属のパッキンを挿入してください。(コーキング任意)

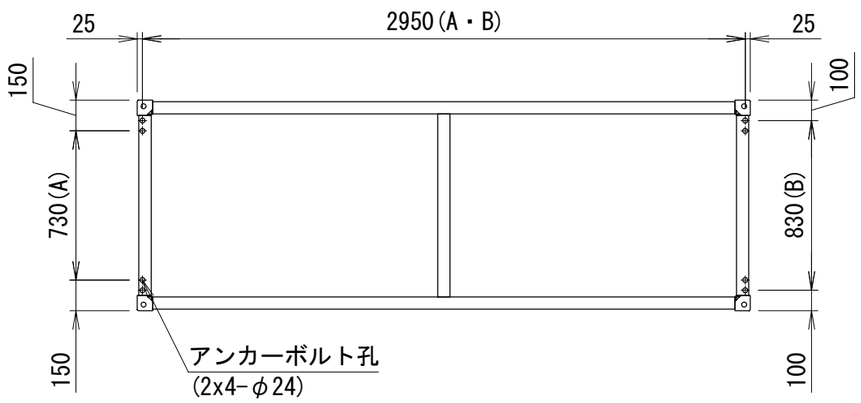

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M20) △1
有効埋込：120mm以上



<ストッパー>



<注記>
1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図Ａ・Ｂ共に１～２mm程度隙間を開けてください。
Ａ：ブラケット－揺れ止めゴム間
Ｂ：ゴムパッキン－ナット(下)間

品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

防振架台仕様書

型式	△2 NSCO-FS11NC
機器	日本キヤリア株式会社 RUA-FSシリーズ
現場名	
系統名	

架台質量		93 kg
上ベース	□75x75xt2.3	48.2 kg
下ベース	□60x60xt2.3	36.7 kg

防振材(コイルスプリング)

NS181-240	9.89[kgf/mm]	4 個
NS181-300	12.37[kgf/mm]	4 個

耐震ストッパーボルト M20	4 本
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56
適用地域	標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M16x120L (平Wx2,NTx2付)	4 組
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき
M16x190L (平Wx2,NTx2付)	4 組
パッキン(未使用アンカー孔用)	4 個

<備考>

番号	日付	改訂記事
△1	'24.07.02	アンカーピッチ・径変更
△2	'24.08.22	型式設定
△3	'24.12.12	アンカー孔追加・付属品追加

発行日	承認	設計	作図
'24.06.26	内野	伊東	伊東

ネミー株式会社

図番 1N-TCC002-ESM1

A3 SCALE= 1:20