

1 2 台連結

## 防振架台仕様書

型式 NSCO-SP123NC

機器 RUA-SPシリーズ

機器質量

現場名

系統名

架台質量 1320kg (110kg/台)

防振材 NS181-240 72個 (6個/台)  
NS181-375 24個 (2個/台)

上ベース □75x75xt2.3 690 kg

下ベース □60x60xt2.3 518.4 kg

耐震ストッパーボルト M20 72本 (6本/台)

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

&lt;付属品&gt;

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M16x130L (平W, 角W, NTx2付)48組 (4組/台)架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき  
M16x240L (平Wx2, NTx2付) 48組 (4組/台)連結スペーサー 溶融亜鉛めっき  
48個 (4個/台)

&lt;備考&gt;


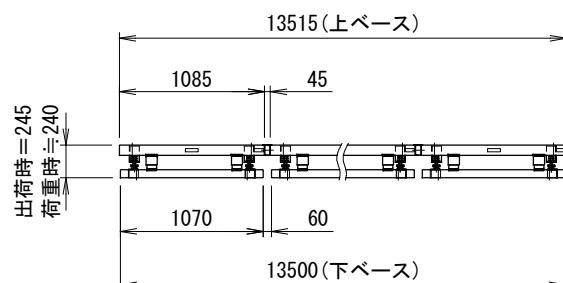
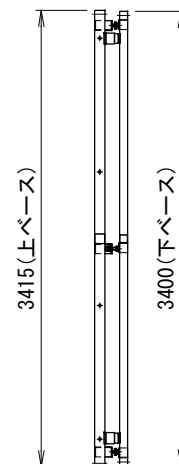
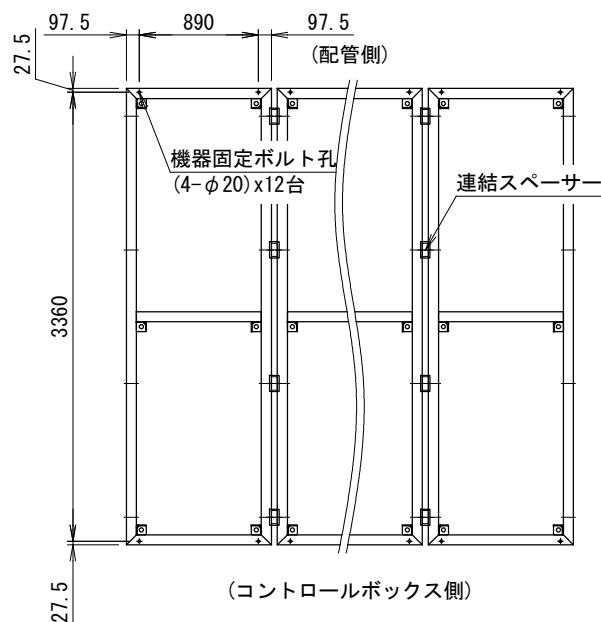
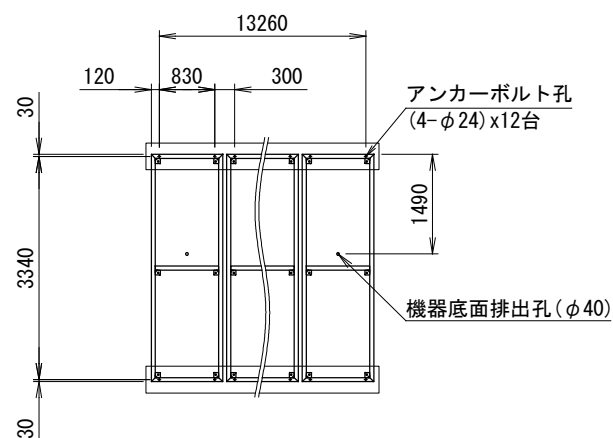

RUA-SP24\*(H) (L) (N) (Z) (V) 12

RUA-SP33\*(H) (L) (N) (Z) (V) 12


RUA-SP42\*(H) (L) (N) (Z) (V) 12

\*: 1・2・3

|              |              |      |    |    |
|--------------|--------------|------|----|----|
| 番号           | 日付           | 改訂記事 |    |    |
|              |              |      |    |    |
|              |              |      |    |    |
|              |              |      |    |    |
|              |              |      |    |    |
|              |              |      |    |    |
| 発行日          |              | 承認   | 設計 | 作図 |
| ' 17. 12. 27 |              | 加納   | 内野 | 内野 |
| ネミー株式会社      |              |      |    |    |
| 図番           | 1－TCC275－J12 |      |    |    |

<アンカー寸法図> SCALE= 1:80  
※下ベース基準<アンカー>(参考)  
接着系アンカー (M20)  
有効埋込: 120mm以上

&lt;ストッパー&gt;



&lt;注記&gt;

- 架台の据え付け  
下ベース短手全面で水平面に設置してください。  
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整  
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度  
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。